



“АЙ ТИ ЗОН” ХХК-д

**“ЭРДЭНЭТИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

61021 Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг

Утас: 70350951, Факс: 70353718

Цахим шуудан: info@erdeneipp.energy.mn

2019 · 11 · 05 № 57716

Танай 2019 · 10 · 29 -ны № 01/3332 -т

Хариу хүргүүлэх тухай

Тодруулга 1. Хэмжүүрийн дренажийн болон анхдагч, хоёрдогч хаалтуудыг солих ажил хийгдэнэ. Анхдагч хаалт ДУ10 РУ 100 хоёрдогч хаалт 15с54бк ДУ15 РУ160 М 20x1,5 термо гильз /TERMOWELL/ гэдэг нь температурын датчикийг хамгаалах, суурилуулах тусгай гэр юм. Тoo ширхэг тип маркийг хавсралт №1 дээрх материалын жагсаалтаас үзнэ үү.

Тодруулга 2. Энэ хэсгийн бүх ажил шаардлагын дагуу хийгдэнэ.

Тодруулга 3. Phonex маркийн 220v 24 v релегээр хийлгэх хүсэлтэй байгаа. Танай компани материалыг нийлүүлж угсралтыг хийнэ.

Тодруулга 4. Механикаар зогсоох түлхүүрийг танай компани нийлүүлж суурилуулна. Хамгаалалтын хэлхээнд орж байгаа хамгаалалтууд 4-20 mA гаралттай датчикаар дамжин PLC-д холбогдож хамгаалалтыг ажиллуулна. Генераторын дотоод гэмтлээр зогсоход гүйдлийн трансформатороос мэдээлэл авч программаар шийднэ.

Тодруулга 5. Конденсаторын усны түвшинг автоматаар барьж тохируулах үүрэгтэй регулятор юм. Танай компани нийлүүлж угсралт тохируултыг гүйцэтгэнэ. Тип маркийг хавсралт №1 дээрх материалын жагсаалтаас үзнэ үү.

Тодруулга 6. Компенсационный кабель юм голч нь K 2x2 mm

Тодруулга 7. Ус, тос, агаарын даралтууд 4-20 mA гаралттай байна. Хэмжих даралтын параметрийг хавсралт №1 дээрх материалын жагсаалтаас үзнэ үү.


Тодруулга 8. Ус, уур дээр зарцуулалт, усан дээр түвшин хэмжинэ параметрийг хавсралт №1 дээрх материалын жагсаалтаас үзнэ үү.

Тодруулга 9. K термопар хэмжих хязгаар нь 0-1200 °C хамгаалалтын хэлхээнд орно 4-20 mA хувиргагчаар PLC-рүү шууд холбогдоно. Герман датчик, хувиргагч байх ёстой. Хувиргагч нь компенсацтaiй байна.

Тодруулга 10. Pt-100 датчик хэмжих хязгаар нь -50°C-ээс +350 °C хамгаалалтын хэлхээнд орохгүй 4-20 mA хувиргагчаар PLC-рүү шууд холбогдоно герман датчик, хувиргагч байх ёстой.

Тодруулга 11. Затворный винтель 15с54бк ДУ15 РУ160 М 20x1,5

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЭЛСЭН
ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

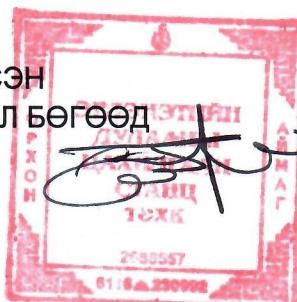

Б.СУРМААХОРОЛ