


БАТЛАВ: ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

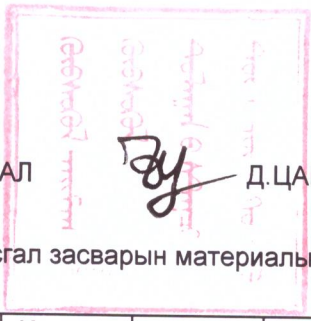

Д.ЦАНЛИГРЭНЧИН

Шугам сүлжээний хэсгийн урсгал засварын материалын техникийн тодорхойлт

2020.06.11

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тодорхойлт
1	Ган хоолой ф250х8мм	метр	66	ТУ14-3-460-75, ГОСТ 8733-74, СТАЛЬ-20 ОХУ-ЫН дээрх стандарттай дүйцэхүйц байна. Мөн өндөр даралтын труба болон холбох хэрэгсэл нь дотор талдаа ямар нэгэн эрчлээсгүй, тэнхлэгийн дагуу ханын зузаан нь жигд, стандартын шаардлага хангасан чанартай байх
2	Ган хоолой ф150х4.5мм	метр	378	
4	Хаалт ф250	ш	7	
5	Хаалт ф150	ш	2	
6	Отвод ф250	ш	15	
7	Отвод ф200	ш	8	
8	Отвод ф150	ш	20	
9	Отвод ф125	ш	4	
10	Фланц 250	ш	2	
11	Сувгийн лотки, хавтан L-5	ш	27	
12	Цэгэн уяа	боодол	2	
13	Электрод 3мм	кг	85	
14	Тайрагчийн ир	ш	110	
15	Шугамын дулаалга	метр	580	Гялгар цаастай порлон 10см зузаантай
16	Тоолуур ф40	ш	4	Хэрэгцээний халуун усны тоолуур

Хянасан: Ерөнхий инженер

Ш.Нямханд

Тодорхойлт гарагсан: ШС-ний ашиглалтын инженер

П.Цэнгэнжаргал