


## БҮРЭЭСТЭЙ ДАМЖУУЛАГЧ УТАСНЫ СПИРАЛЬ БЭХЛЭГЧИД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

Нийлүүлэгдэх спираль холбогч нь 6-35 кВ-ын бүрээстэй дамжуулагч СИП-3, SАХ-W утсыг тулгуур изоляторт бэхлэх зориулалт бүхий спираль бэхлэгч байна.



Төрөл	Дамжуулагчийн хөндлөн огтлол, мм <sup>2</sup>	Марк өнгө	Жин, гр
СВ 70	70-95	Ногоон / хэмжээг тодорхойлсон өнгө эсвэл тэмдэглэгээтэй байх	650-аас ихгүй

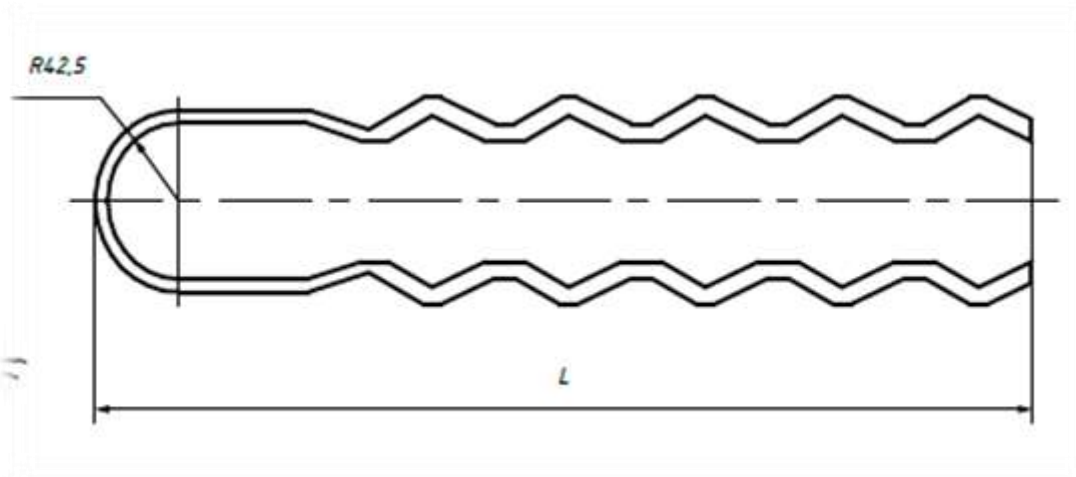

! Манай орны нөхцөлд орчны температур  $-40^{\circ}\text{C}$ -аас  $+40^{\circ}\text{C}$  градус хооронд хэлбэлздэг учир спираль холбогчны материал пластик материалтай байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй ба хэт ягаан туяаны үйлчлэлд тэсвэртэй, цаг уурын  $-40^{\circ}\text{C}$ -аас  $+40^{\circ}\text{C}$  нөхцөлд уян хатан, бат бэх чанараа алдахгүй байх ёстой.

Жич: Нийлүүлэгч нь барааны загварыг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас өмнө ирүүлэх шаардлагатай бөгөөд загвар ирүүлээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах шалгаан болно.

**Ашиглалтын нөхцөл**

Ашиглалтын нөхцөл нь “ТШТ: ЕШН Техникийн ерөнхий шаардлага ба нөхцөл”-ийн “24. Орчны нөхцөл”-д шаардлагад нийцсэн байх ёстой.