

БАТЛАВ
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА | Л.БЯМБАСҮРЭН

2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

НАСОСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019.10.11

Улаанбаатар хот

1. Ерөнхий шаардлага

Шатахууны агуулахын савны үлдэгдэл сорох зориулалтын зөөврийн насос нь ашиглалтын хувьд найдвартай, хялбар, 2019 он үйлдвэрлэгдсэн, сайн чанарын, шинэ байна.

2. Шатахууны сорох насос

- Төрөл Араат, зөөврийн
- Бүтээмж 500 л/мин ба түүнээс дээш
- Сорох өндөр 9м ба түүнээс дээш
- Эргэлтийн хурд 1450 эр/мин ба түүнээс дээш
- Чирэх бариул, дугуйтай
- Аюулгүйн муфтэн холбоотой байх

3. Цахилгаан хөдөлгүүр

Насос шууд хөтлөх зориулалтын цахилгаан хөдөлгүүр

- Ажиллах хүчдэл 220В, 50/60Гц
- Чадал 2,2кВт ба түүнээс дээш
- Эргэлтийн хурд 1450 эр/мин ба түүнээс дээш
- Удирдлагын самбар
- Хэт ачаалал, богино холболтын хамгаалалттай байх

4. Нэмэлт хэрэгсэл


- Оролт, гаралтын камлок холбогч-2ш
- Шатахууны зориулалтын сорох шлангны урт-20м,
- Шахах шлангны урт-20м
- Цахилгааны утас-3м, 3 утастай

5. Бусад нөхцөл

- Ашиглалтын гарын авлага болон техник үйлчилгээ засварын зааврыг англи хэл дээр дагалдуулах
- Баталгаат хугацаа - 6 сар байна.
- Нийлүүлэхээр санал болгож буй төхөөрөмжийн загвар, зураг, техникийн үндсэн үзүүлэлтийг хавсаргаж ирүүлэх

Хянасан:


Нисэх буудлуудын удирдах газрын
дарга

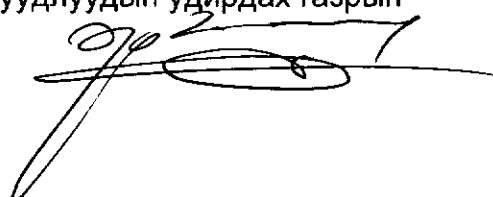

Д.Эрдэнэбаатар

Боловсруулсан:

Үнэлгээний хорооны
дарга: С.Чинзориг




Газрын тусгай үйлчилгээний
албаны дарга

Нарийн бичгийн

дарга: Ч.Чимэдноров


Худалдан авах ажиллагааны
тасгийн мэргэжилтэн

Гишүүд: Ц.Цэдэв

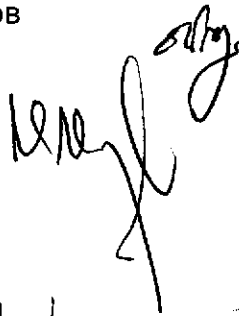

Газрын тусгай үйлчилгээний
албаны Техник үйлчилгээ
засварын хэлтсийн
дарга

И.Амарсанаа



Иргэний нисэхийн залуучуудын
холбооны гишүүн

Ц.Цэрэндаш



Үндэсний аж үйлдвэрийн
зөвлөл Төрийн бус
байгууллагын гишүүн

