




Өмнө

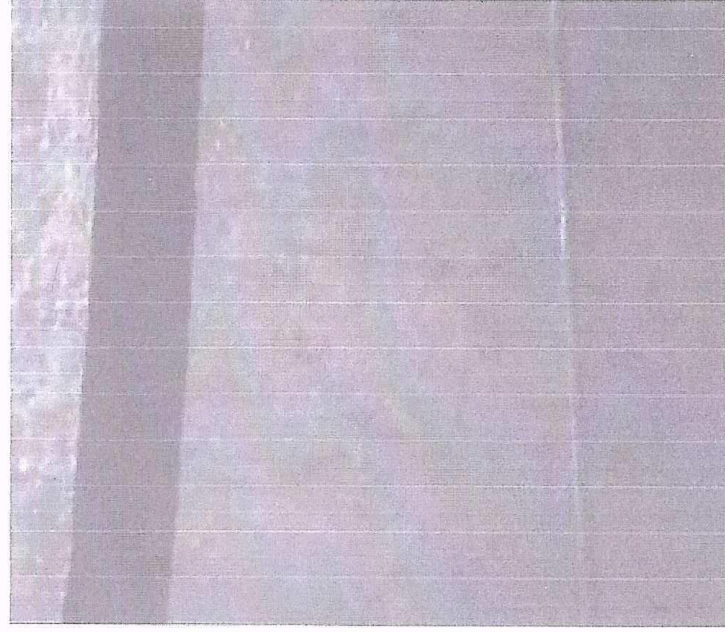

Дараа

2023 оны 08 дугаар сарын 20-нд үзлэг цэвэрлэгээгээр зэвэрэлт ихтэй, хими хамгаалалт ховхорч дууссан байдалтай байсан.

# Түүхий усны бак №1

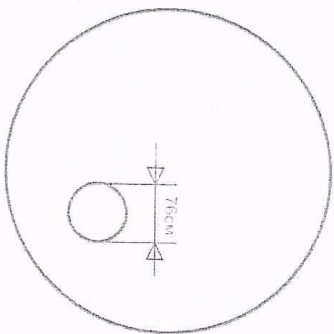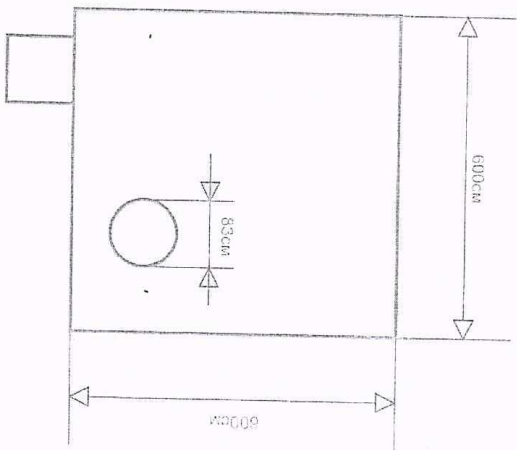

Уурал	Овог нэр	Гарь	Огноо	Түүхий усны бак №1
Батлсан	О. Отгонсүх	<i>[Signature]</i>	2023	
Ханасан	Г. Мөнх-Амгалан	<i>[Signature]</i>	2023	
Зурсан	М. Уралбаяр	<i>[Signature]</i>		
Машт:				№1



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д.ЭРДЭНЭТӨГС

2023 оны Дугаар сарын 17 өдөр

ДАЛАНЗАДГААДЫН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН 100МЗ ТҮҮХИЙ УС №1 БАКНЫ  
ХИМИ ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ЭЗЛЭХҮҮН

№	Хийгдэх ажлууд	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Дээд ба доод люк онгойлгох	ширхэг	2	
2	Шат угсрах	ширхэг	3	
3	Шал, тааз, хананд цэвэрлэгээ хийх бүтэн /гараар 2 удаа/	м2	339.2	
4	Шал, тааз, хананд цэвэрлэгээ хийх бүтэн /метал элс шеткоор/	м2	169.6	
5	Тоосгүйжүүлэлт хийх 2-3 удаа /бүрэн тоосгүй болгох/	м2	339.2	
6	Тосгүйжүүлэлт хийх /2 удаа/	м2	339.2	
7	Хими хамгаалалт будаг будах/ 2-4мм/зузаантай 2 давхар үе будах	м2	339.2	
8	Шат хураах	ширхэг	3	
9	Дээд ба доод люк онгойлгох, нягтруулж хаах	ширхэг	2	

хими хамгаалалт хийхэд шаардлагатай материалын жагсаалт

д/д	материал	хэмжих нэгж	тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Бүрхүүлтэй электрод	кг	32	
2	Металл элс СДК	тн	3	
3	Хими хамгаалалтын будаг	кг	133	
4	хими хамгаалалтын будаг бэхжүүлэгч	кг	48	
5	Будаг шингэлэгч ТН483 4	л	60	
6	Резин ТМКШ б=3	кг	30	
7	Өнхрүүш	ширхэг	115	
8	Багс -60мм	ширхэг	60	
9	Өнгөлөгч чулуу Ф100х16х6	ширхэг	31	
10	Таслагч чулуу Ф100х16х1.2	ширхэг	31	
11	Арчих материал -бохир	кг	62	
12	Арчих материал -цэвэр	м	115	
13	Троссон зүлгүүр Ф100	ширхэг	60	

Нийт үнэ:

ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  
ҮЙЛДВЭР ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  
ТУРБИН ХИМИ ЦЕХИЙН ДАРГА  
БОЛОВСРУУЛСАН:  
ХИМИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

ОТГОНСҮХ  
Д.НЭРГҮЙРЕНЧИН  
Т.МӨНХ-АМГАЛАН

М.УРАНБАЯР