

БАТЛАВ:

“УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-НИЙ  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР ТӨХК

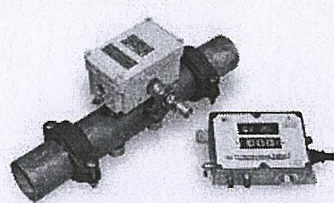


Ш.МӨНХЖАРГАЛ

2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД НАСОС СТАНЦ  
№6 ШУГАМЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЛУУР ШИНЭЧЛЭХ

НАСОС СТАНЦ №6 магистрал 7в, шугамын диаметр 400мм

2024-01-18

№	Тоноглолын нэр	Төрөл	Тоо хэмжээ	Хэмжих хязгаар	Фото зураг
1	ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТООЛУУР	Хэт авианы зарчим дээр үндэслэгдсэн усны тоо хэмжээг тоолох зориулалттай тоолуур	1 иж бүрдэл	200-8000 м3/ц	

Тавигдах шаардлага:

1. Аналог сигнал 4-20mA.
2. RS 485 гаралттай.
3. Цахилгаан тэжээл 220В байх.
4. Зарцуулалтын датчик шугам дээр шууд суурилуулдаг байх.
5. Ажлын биеийн температур  $-40^{\circ}\text{C} \sim +160^{\circ}\text{C}$
6. Ажлын даралт 25 ата.
7. Улсын баталгаажуулалт хийлгэсэн байх.
8. Загварын гэрчилгээтэй байх.
9. Нийлүүлэх компани нь худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
10. Сүүлийн 5 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байх.
11. Ашиглалт, засвар үйлчилгээний заавар монгол хэл дээр байх./Сургалт явуулах/
12. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх

Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралт, суурилалт хийх. Тоног төхөөрөмжиндөө жилийн баталгаа өгөх

ХЯНАСАН:

Дотоод хяналт, аюулгүй ажиллагааны  
хэлтсийн дарга

/М.Доржпалам/

БОЛОВСРУУЛСАН:

Дулааны тоолуур, даралтын хэмжих хэрэгслийн  
лабораторийн эрхлэгч:

/Д.Бямбатер/