

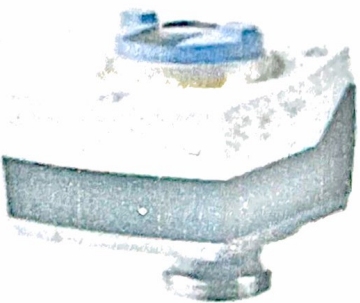





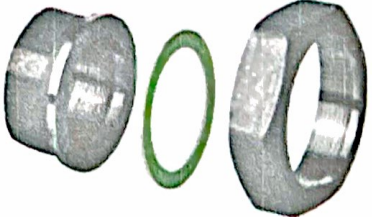

БАТЛАВ
"ДДС" ТӨХК-ИЙН ЗАХИРАЛ
Д.БАТЖАРГАЛ





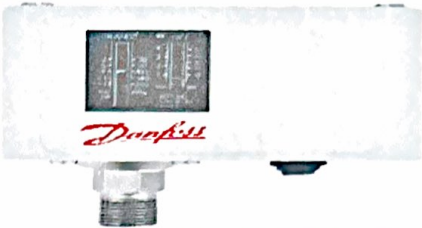



ОРОН СУУЦНЫ ЯЛТСАН ХАЛААГЧИЙН ЦАХИЛГААН МЕХАНИКИЙН ТОНОГЛОЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

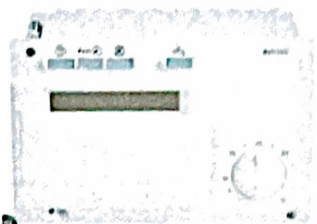


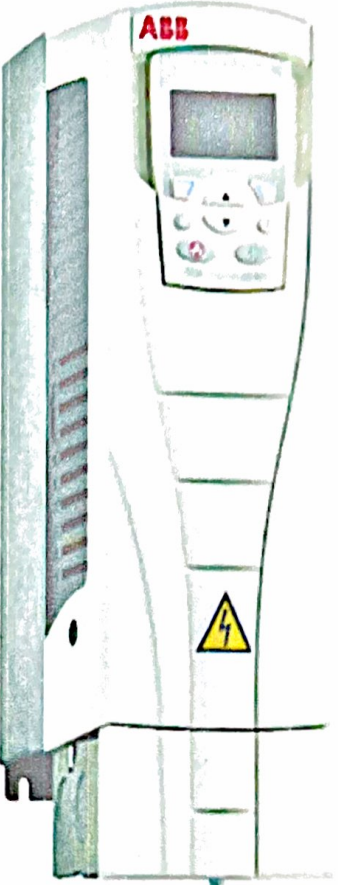

2024.03.25





Д/д	Тоноглолын нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Фото зураг
1	Удирдлага солих	RVD145	ш	5	
2	Автомат хаалтны клапан	VVG42.25	ш	8	
3	Автомат хаалтны хөдөлгүүр	SAS31.03	ш	8	
4	Автомат хаалтны хөдөлгүүр	SAS31.00	ш	4	

5	Автомат хаалтны хөдөлгүүр	SAX31.03	ш	1	
6	Шугамын мэдрэгч	QAD22	ш	15	
7	Гадна агаарын мэдрэгч	QAC22	ш	4	
8	Холбоос	VVG42.25 ALG	ш	8	
9	Соронзон хаалт	Dn20mm	ш	3	




10	Давтамж хувьсгуур	ABB ACS510 3 kW	Ш	2	
11	Давтамж хувьсгуур	ABB ACS510 2.2 kW	Ш	4	
12	Давтамж хувьсгуур	ABB ACS510 1.5 kW	Ш	6	
13	Давтамж хувьсгуур	ABB ACS510 1.1 kW	Ш	1	
14	ABB ACS510 удирдлага	ACS-CP-D	Ш	13	

15	Механик датчик	KP36	Ш	4	
16	Халаалтын насос	TD32-21G/2	Ш	4	
17	ХХУ-ны насос	XPS32-8-180F	Ш	2	
18	ХХУ-ны насос	XPS25-8-180F	Ш	2	
19	Эргэлтийн насос	TD32-18G/2	Ш	1	

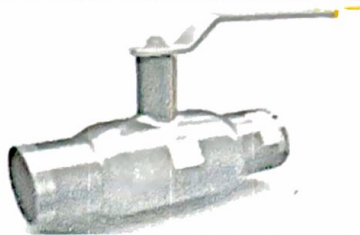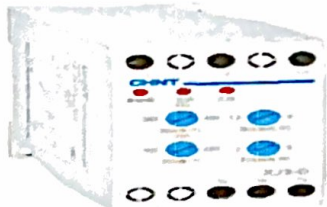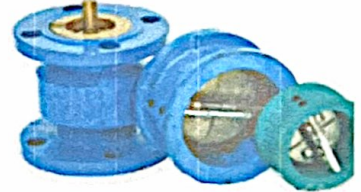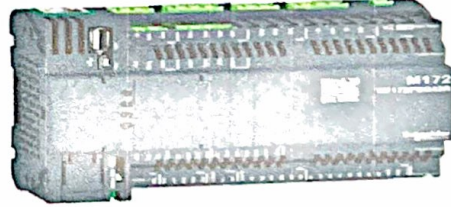20	ХХУ-ны насос	TD32-33G/2	ш	3	
21	Бөмбөлгөн хаалт Ф32	Бөмбөлгөн хаалт Ф32	ш	12	
22	Үл буцаах Ф32	Үл буцаах Ф32	ш	6	
23	Хог шүүгч Ф32	Хог шүүгч Ф32	ш	4	
24	Зөөлөн холбоос ф32	Зөөлөн холбоос ф32	ш	12	


25	Бөмбөлгөн хаалт Ф50	Бөмбөлгөн хаалт Ф50	Ш	4	
26	Халуун усны тоолуур ф20	Халуун усны тоолуур ф20	Ш	4	
27	Дулааны элемент фазын хамгаалалт тавих	Дулааны элемент фазын хамгаалалт тавих	Ш	1	
28	Үл буцаах Ф50	Үл буцаах Ф50	Ш	2	
29	TM172PGB42R /ДХТ№8/ контроллёр	TM172PGB42R /ДХТ№8/ контроллёр	Ш	1	

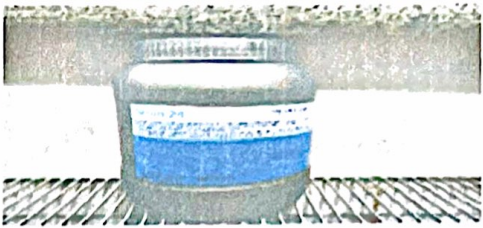30	TM172E28R /ДХТ№10/ өргөтгөх	TM172E28R /ДХТ№10/ өргөтгөх	Ш	2	
31	Насосны сальник	Нүүрсэн сальник ф22	Ш	2	
32		Нүүрсэн сальник ф28	Ш	12	
33		Нүүрсэн сальник ф32	Ш	5	
34		Нүүрсэн сальник ф40	Ш	5	
35		Нүүрсэн сальник Ф61	Ш	2	
36		Нүүрсэн сальник	Ш	20	
37		Сальник КР50150-Х4С06S	Ш	4	
38	даралтын датчик	Pressure Transmitter with LED Indicator Display (4~20mA, G1/4)	Ш	7	

39	Холхивчны тос УТ-13	Литол 24	кг	15	
40	Хөдөлгүүрийн лак	INSULATING RESIN	кг	20	
41	Хөдөлгүүрийн масло	S-OIL SEVEN	л	5	

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ТАНИЛДСАН:

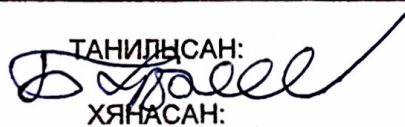

Б.ХҮРЭЛТОГОО

ХЯНАСАН:

ДХХ-ИЙН ДАРГА



Г.БАДАМГАРАВ

ТБЗА-НЫ ДАРГА



Л.ГАНЦЭЦЭГ

ХХ-ИЙН ДАРГА




Б.ЭНХТӨР

ДТХА-НЫ ДАРГА



Ц.БОЛОР-ЭРДЭНЭ


ДТХА-НЫ АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР



Б.ДЭЛГЭРБАТ

ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

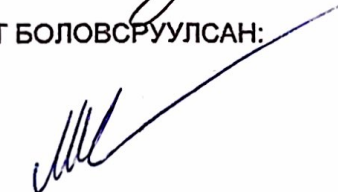

М.БАДАМЦЭЦЭГ