

35/15 кВ-ын Толбо дэд станцын ЦДАШ-ын дамжуулагчийг хэсэгчлэн солиход шаардлагатай бараа материал худалдан авах

Ажлын тоо хэмжээ:

№	Материалын нэр	Нэгж	Тоо ширхэг
1	АС-70 дамжуулагч утас	тн	3
2	Лочик-70 мм	ш	100

АС-70 маркийн дамжуулагч утасны үзүүлэлт

Огтлол, мм ²	Хөнгөн цагаан голчтой		Ган голчтой		Эрчлээний тоо		Хөнгөн цагаан болон судалын харьцаа	Утасны уртын хэмжээ, хамгийн багадаа, м
	Судалын тоо	Диаметр, /мм/	Судалын тоо	Диаметр, /мм/	Хөнгөн цагаан утас	Ган утас		
70/11	6	3,8	3	3,8	2	1	6,25	3500

Огтлол, мм ²	Диаметр /мм/		1 км утсаар тогтмол гүйдэл гүйх үеийн цахилгаан эсэргүүцэл, +20°C үед хамгийн ихдээ /Ом/	Утасны тасрах хүчний үйлчлэл, хамгийн багадаа, Н	1 км утасны жин, кг
	Гадаад	Ган зүрхэвч			
70/11	7.15	2.44	0.4218	41521	0,371

АС маркын утасны стандарт:ГОСТ 839-80

Дамжуулагч: Ган хөнгөн цагаан

Ажиллах температур:-60°C хэмээс +90°C хэм

Ажиллах хугацаа:45 жил


Утасны чанар, стандартад онцгой анхаарах.Чанарын удирдлагын ISO сертификат бүхий үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байна.

Загварын болон үйлдвэрийн хяналтын туршилтанд орж баталгаажсан байна.

АС маягийн гант-хөнгөн цагаан утас нь MNS 5870:2008 “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тусгаарлагагүй утасны техникийн шаардлага” стандартыг хатуу баримтлана.

2.Лочик /баригч/ 70 мм ПГН-3-5 маркийн техникийн үзүүлэлт

Марк	Утасны диаметр, мм	Хэмжээ					Даац, кН, багагүй	Жин, кг
		L, мм	H, мм	H1, мм	A, мм	d, мм		
ПГН-3-5	11-16	220	67	111	20	16	30	1,1

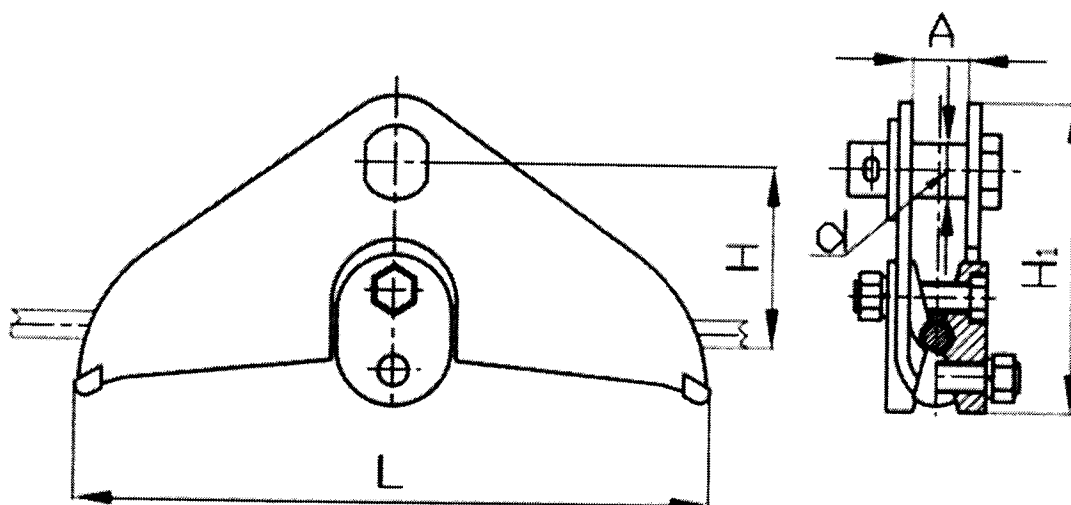

Тусгай заалт:

1. Бүх сэлбэг материалыг ББЭХС ТӨХК-ийн Баян-Өлгий салбарын агуулахад буулгаж өгөх.
2. Сэлбэг материал шинэ, туршилт хэмжилтийн протоколтой байна.

Хянасан: Ерөнхий инженер

Ц.Тооройхүү

Боловсруулсан: АЗХ-ийн дарга

С.Ганзориг