



"JODI PROJECT" ХХК

Т.Г шифр: JD-2022/01

Байршил: Завхан аймаг, Сонгино сум
"Соёлын төв"-ийн барилгын гадна цахилгаан хангамж
Ажлын зураг
Хэсэг-2: 0.4кВ-ын хүчдэлтэй кабель шугамын трасс

Инженер

/Ө. Болор-Эрдэнэ/

УЛААНБААТАР ХОТ 2022 ОН

ГЦ маркийн үндсэн иж бүрдэл ажлын зургийн жагсаалт

№	Нэр	Хүндэтгэн дугаар
1	Зургийн бүрдэл, тайлбар бичиг	ГЦ-1
2	0.4кВ-ын кабели шугамын материалын түүвэр, Кабелийн хүснэгт, Огтмолоцолын хүснэгт	ГЦ-2
3	0.4кВ-ын кабель шугамын тросс	ГЦ-3
4	Инженерийн шугам сүлжээний огтлол	ГЦ-4

Хадварлагсан ба иш татсан баримт бичгийн жагсаалт

Зургийн шифр	Нэр	Тайлбар
	Иш татсан баримт бичиг	
	Кабелиг шугдунд мөвх альбом	
	Хадварлагсан баримт бичиг	

Тайлбар

Завхан аймга, Сонгино сумын нутаг дэвсгэрт байрлах "Соёлын мөд"-ийн барууны гадна цахилгаан хангамжийн зураг төслийг хийлгэв.

1. "АУЭХС" ТӨХК-ийн 2022 оны 08-р сарын 02-ны өдрийн №1172 мөсөл төхөөрөмжийн нөхцөл
2. Барууны инженер геологийн "ТАВАН ҮНДЭС" ХХК-ийн 2022 оны сарын №278 шөрмөт

геологийн дүгнэлтийн дагуу гүйцэтгэв.
Холбогдох цэг: Шинээр баригдах агаарын вэд өртөөний 0.4кВ талын хараагаа шугам №3 ба №4-с барилга руу АВВГ 3*70-1*35мм² хөндлөн огтлол бүхий хэс кабели шугам тэмэж ЕС1 ба ЕС2 самбаруудыг тэжээв.

Кабелиг 0.7н-ийн гүнд мөвж, элсэн дэвсгэр хүйж зөвхөн шугамын хэсгээр элсэн дэвсгэр хүйж хангаалах ба кабелиг инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцох үед тэнгэр болон хүйснийцэр янданд хүчина.

Усгарлын ажлыг БД-43-101-03, БНБД 3.05.06-90-ийн дагуу тэргээжлийн баримтлагчаар хүйж хэрэглэв.

Завхан аймга, Сонгино сум

"Соёлын мөд"-ийн барууны гадна цахилгаан хангамж

Зургийн бүрдэл, Тайлбар бичиг

ЮДИ				ЮДИ ПРОЕКТ ХХК			
Инженер	Гүйцэтгэжэн	Шалдагч	Инженер	Гүйцэтгэжэн	Шалдагч	Инженер	Гүйцэтгэжэн
Ө.Болор-Эрдэнэ	Ө.Болор-Эрдэнэ	Ц.Цэрэмпил	Ө.Болор-Эрдэнэ	Ө.Болор-Эрдэнэ	Ц.Цэрэмпил	Ө.Болор-Эрдэнэ	Ц.Цэрэмпил
Е.Г. шифр: БН-Д-2022/01	Мөсөлд	МН	Т.Г. шифр: ДД-2022/01	Зургийн дугаар	ГЦ-1	Огноо	2022-08
							Хүйтэс

0.4кВ-ын шугамын шүүвэр

Ө/д	Нэр	Мэргэ	Хэмжээ	Тоо	Толдвор
	0.4кВ-ын Э-70-1х3хм ² хөндлөн озголтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабель	АВВГ-1кВ	м	364	
	Кабелдүн төгсгөвчлэл цорго	ПКВэ-2	ком	4	
	Томор хоолой Ф-70		м	6	
	Элс		м ³	6.48	
1	Тоосго		ш	864	
	Хяналтын шууд		м	72	


Төсөвт тусгах зүйл:
2 кабельтай шугамын троссын урм 72

Илгээгээр бүтэн бүтээгдсэн кабель системийн үзүүлэлт

Ө/д	Нэр	Толгой цэн гүйц	Толгой цэн урм	Кабелдүн көл	Кабелдүн эзлэх нүхэн	Төлөөлөгч
1	Барууны оролт	-0.5	3.8	2	18	мөнгө хөндөгч

Кабелдүн хүснэгт

Ө/д	Чуулал		Кабель	
	Эхлэл	Төгсгөл	Мэргэ	Зурвас хөндлөн хэмжээ
1	АТН-н 0.4кВ томлин шугам Э	Соёлын музейн барууны өргөтгөл ОРОЛТЫН САНДАР-ЭСГ	АВВГ-1кВ	3х70-1х35/
2	АТН-н 0.4кВ томлин шугам 4	Соёлын музейн барууны өргөтгөл ОРОЛТЫН САНДАР-ЭСГ	АВВГ-1кВ	3х70-1х35/

		"Соёлын музейн барууны өргөтгөл хөндөгч 0.4кВ-ын материалын шүүвэр, Кабелдүн хүснэгт, Озмоллолын цагтүүд	
Ү Н О У Т С Т	Инженер	Элснэр-Эрхэм	Мт
"ЮБИ ПРОЕКТ" ХХК	Гүйцэтгэл Шарваан	Элснэр-Эрхэм Цулууржав	2022-08
1	2	3	4
5	6	7	8

0.4КВ-ын кабели шугарчны тросс М1500

Тодорхойлолт



№	Объектын нэр	Тайлбар
1	Кабели мөр	Тамдлах бүл
2	Агаарын гад тросс АТТ-400А	Тамдлах бүл
3	АТТ-1	Овоо байрлана

ТАМГА ТЭГНЭХ

- Тамдлах бүл байрлана
- Тамдлах бүл АТТ-400А
- Овоо байрлана АТТ-1



Шунээр баруу 250кВА чадалтай
15/0.4кВ хүчдэлтэй агаарын дэд
өртөө АТТ-400А

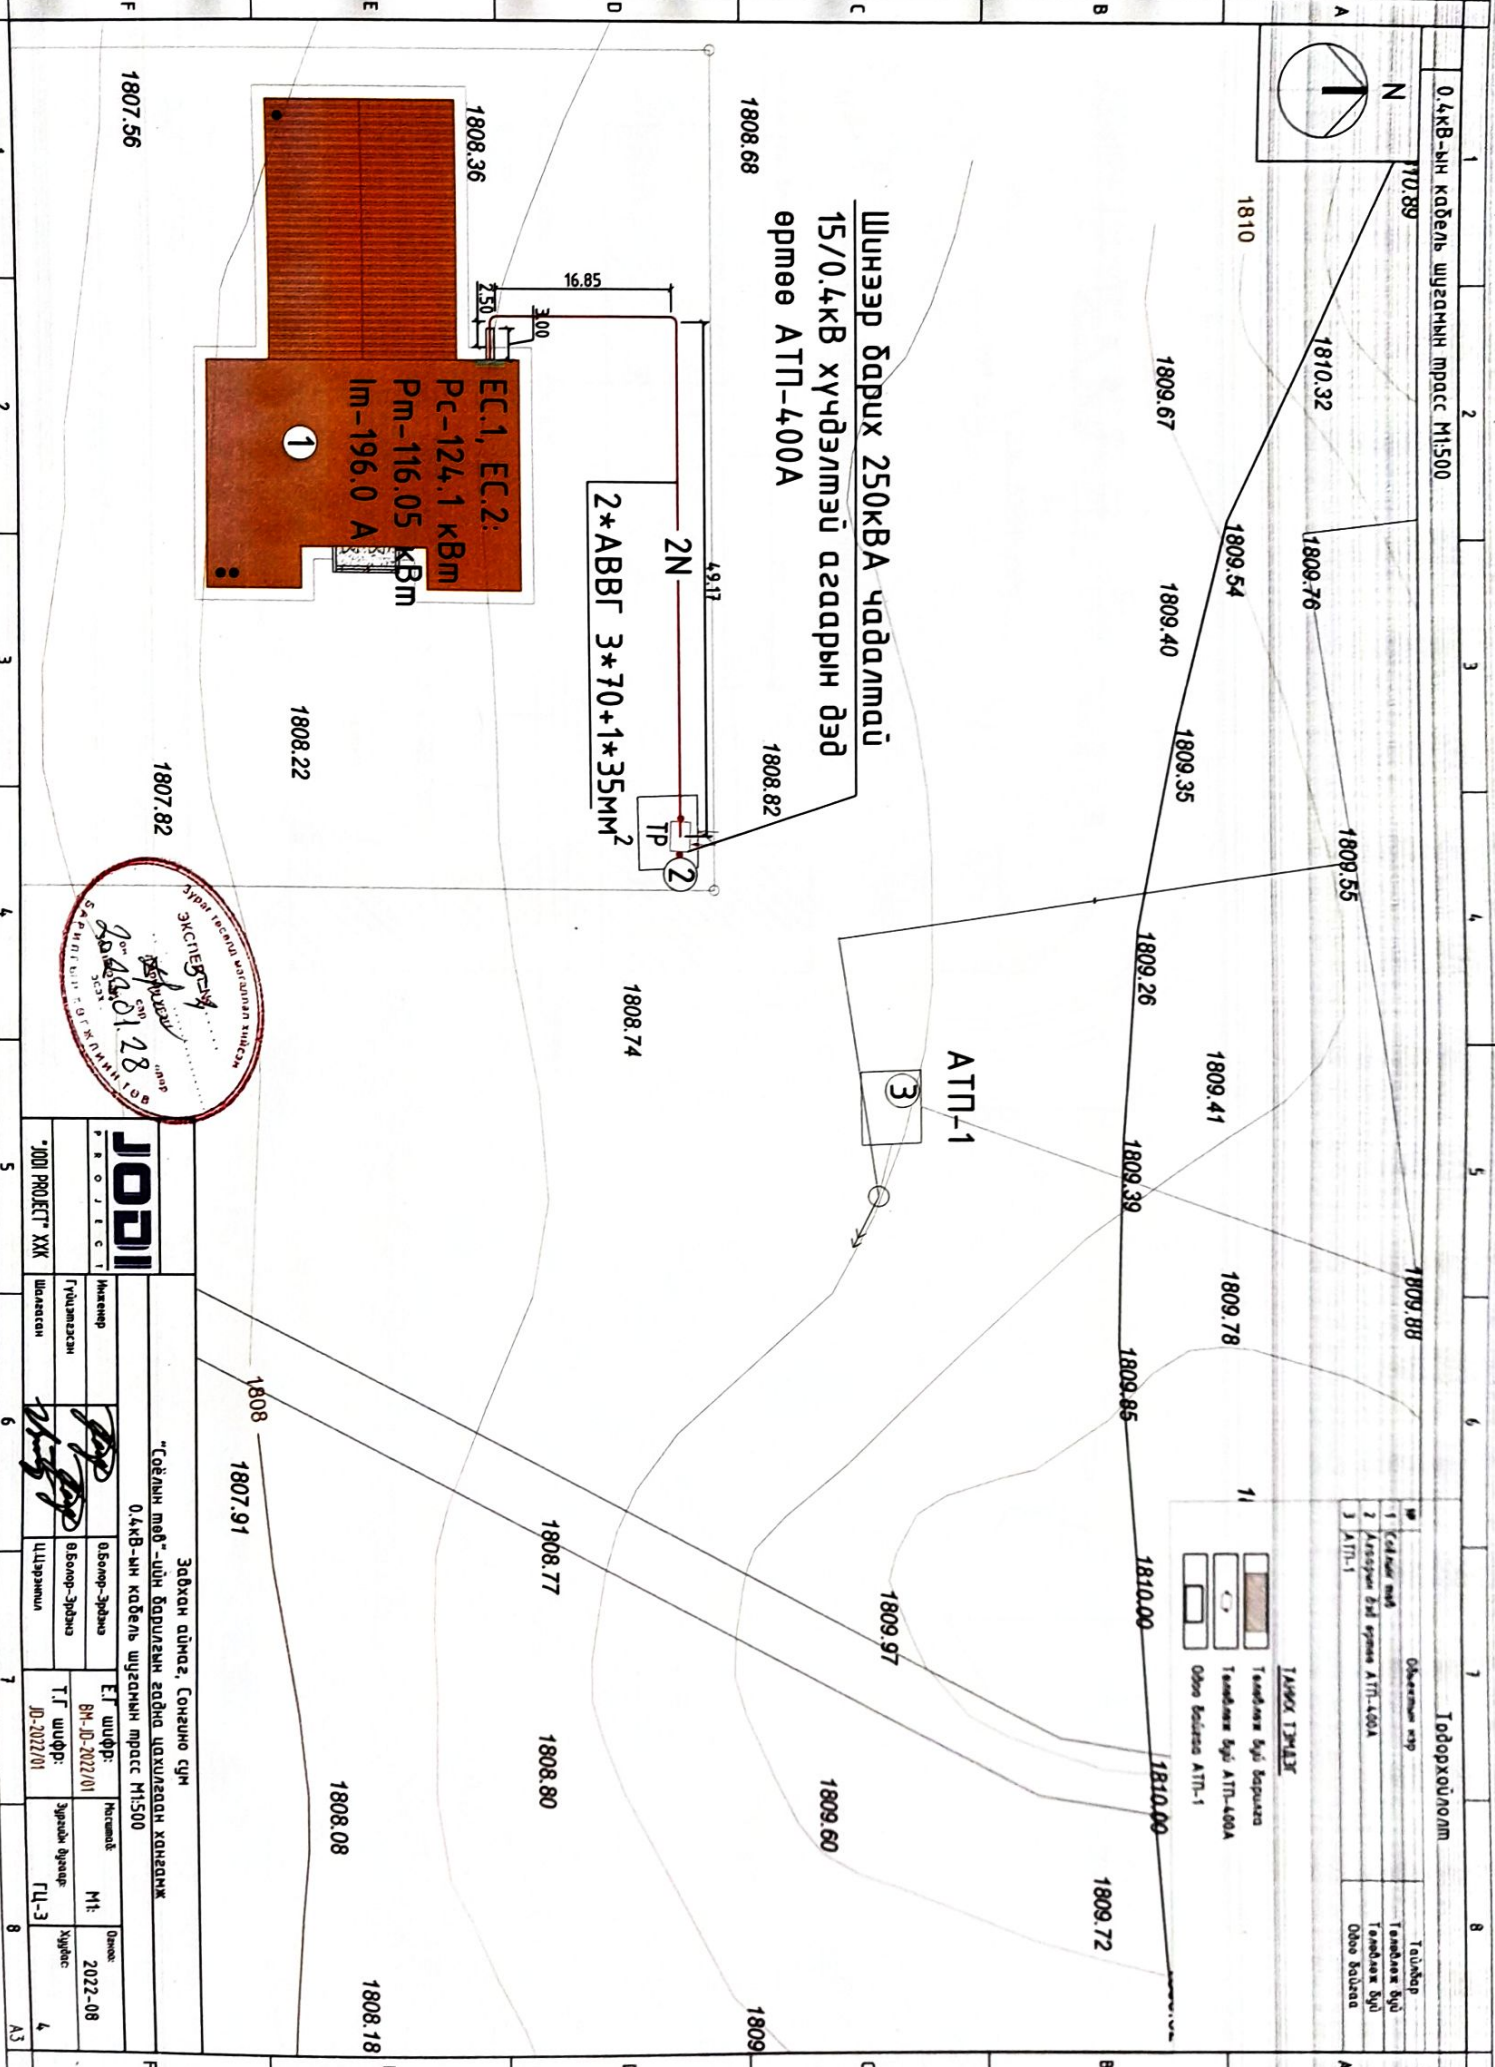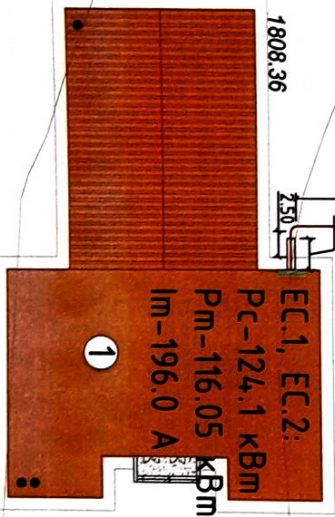

ЮДИ		Задхач олонг, Сонхино сум	
"ЮДИ ПРОЕКТ" ХХК		"Сөлийн мөр"-ийн барилгын гадна цахилгааны хөндөгж	
Туслах	Гүйцэтгэл	Эл. шугур	Мэ
Шалтгаан	Мэдээлэл	БН-Д-2022/01	2022-08
		Т.Г. шугур	МТ-3
		Д-2022/01	4
			А3

