



БАТЛАВ.
 “УЛААНГОМЫН ДУЛААНЫ 2-Р СТАНЦ” ТӨХК
 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 Э.БААТАРСАН

КВФ-11.63-115/70 зуухны конвектив хэсгийн

техникийн тодорхойлолт

№	Нэр	Үзүүлэлт, тоо хэмжээ
1	Зуухны марк	КВФ-11.63-115/70
2	Тоо хэмжээ	3 зуухны ком
3	Трубаны марк	СТ-20
4	1 зуухны конвектив хэсгийн ф32 хоолойн /4 мм зузаантай/	540 ш, 2800 м
5	1 зуухны конвектив хэсгийн ф80 хоолой /4 мм зузаантай/	36 ш, 160 м
6	1 зуухны галын хотлын дээд хэсгийн тахир хэсэг ф51 хоолой /4 мм зузаантай/	30 ш, 120 м


Жич: КВФ-11.63-115/70 зуухны конвектив хэсгийн бодит зургийг зурж захиалагчаар хянуулж баталгаажуулах.

Нэр	Тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн хугацаа	
1	2	3	4	5	6	7	8
зуухны конвектив хэсэг	ф32x4 мм хоолой СТ-20	3 зуухны ком, П хэлбэрийн маталттай ф32 труба	1620 ш	Улаангомьн дулааны 2-р станц ТӨХК	2020.06.10	2020.06.20	
зуухны конвектив хэсэг	ф80x4 мм хоолой	3 зуухны ком, Г хэлбэрийн маталттай ф80 труба	108 ш		2020.06.10	2020.06.20	
галын хотлын	ф51x4 мм хоолой	3 зуухны ком	90 ш		2020.06.10	2020.06.20	

дээд тахир хэсэг							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Боловсруулсан: Засварын инженер *[Signature]* Г.Амартүвшин
Хянасан: Ерөнхий инженер *[Signature]* Б.Мөнгөн

КВФ-11.63-115/70 зуухны конвектив хэсэг

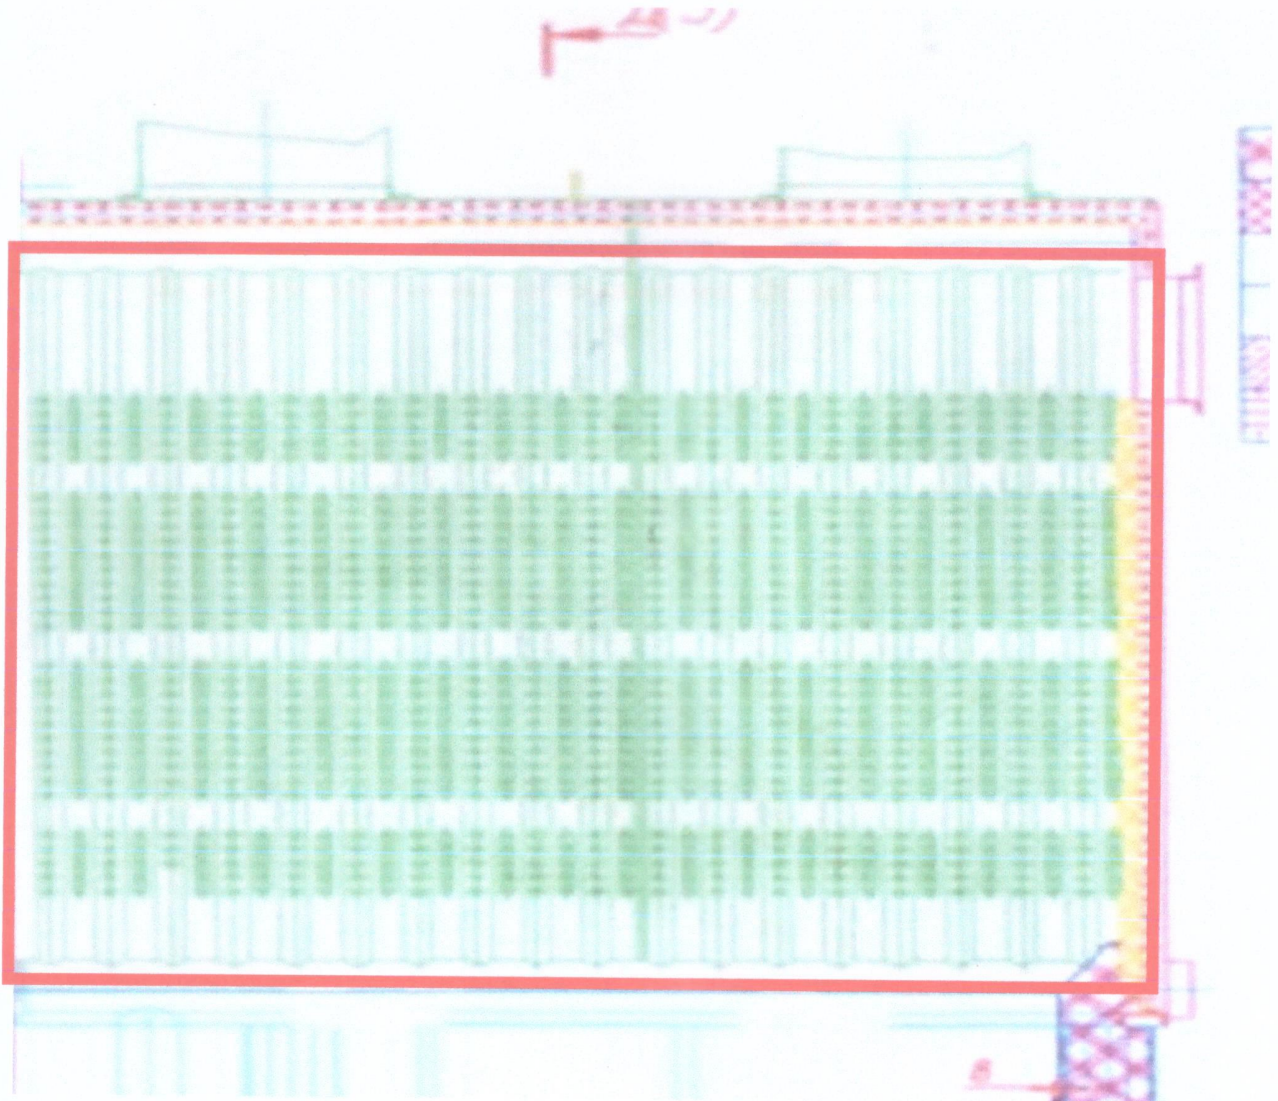

Зуухны галын хотлын дээд хэсгийн тахир хэсэг

