

БАНГААТАР УЛС
"БНДС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Б.АРИУН-ЭРДЭНЭ

2024 оны р сарын ны өдөр

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Давтамж хувиргагч

№	Үзүүлэлт	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Зөрүүлэлт	Асинхрон цахилгаан хөдөлгүүр удирдах		
2	Үйлдвэрлэлт	ABB дүйцэхүйц, шинэ байх		
3	Тоо хэмжээ	1ш		
4	Хэвийн хүчдэл	~380В, 3Р		
5	Хэвийн чадал	160 -185 кВт		
6	Давтамж	~50/60Гц		
7	Удиодлагын дэлгэц	USB порттой		
8	Хэт ачаалагдах чадвар	110-150%		
9	Орчны температур	-20.....+50°C		
10	Битүүмж	IP54		


11	Аюулгүй ажиллагааны сертификат	Аюулгүй зогсолт, аюулгүй тормозны хяналт, зорилтот бус асалтаас сэргийлэх, мушгилтын момент хянах функц		
12	Хамгаалалтын функцүүд	Цахилгаан хөдөлгүүрийг хэт ачааллаас хамгаалах электрон хамгаалалт		
		Хөргөлтийн радиаторын халалтыг хянаж хэт халсан үед давтамж хувиргагчийн ажиллагааг зогсоох хамгаалалт		
		Цахилгаан хөдөлгүүрийн U,V,W клемүүд богино холболт болоход давтамж хувиргагч хамгаалагдсан байх		
		Цахилгаан хөдөлгүүр фаз дутуу ажиллавал давтамж хувиргагчийн ажиллагааг зогсоож анхаруулах дохио өгөх		
		Давтамж хувиргагчийн цахилгаан тэжээлийн фаз дутах үед хувиргагчийн ажиллагааг зогсоох эсвэл анхааруулах		
		Хүчдэлийн бууралтыг мэдэрч зогсох		
		Цахилгаан зарцуулалтыг хянах боломжтой байх		
13	Техникийн паспорт	Үйлдвэрээсээ англи хэл дээр бичигдсэн байх		
14	Удирдлагын шит 1800*600*800	IP54		
15	Бусад	Удирдлагын хайрцганд хүчдэл хяналтын реле, автомат, контактор, газардуулга, клем монтажлаж схем зураг, заавар гаргасан байх		

16	Тохиргоо	Ажилд залгаж тохиргоог хийж 72 цаг ажиллуулан хүлээлгэж өгөх		
17	Баталгаат хугацаа	12 сар		

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

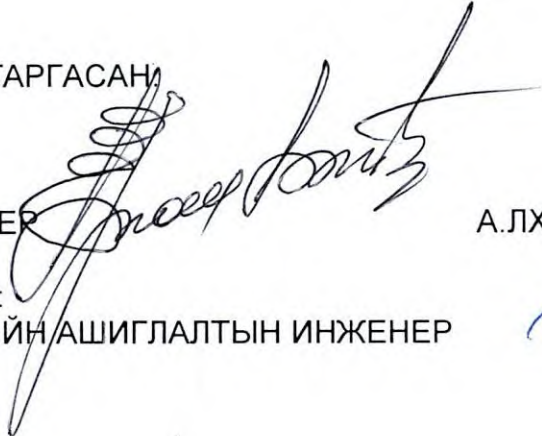

А.ЛХАМСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЦАХИЛГААН ЦЕХИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР



Н.ГЭЛЭГМАА