



ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗЭВ УЛСЫН  
ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
ЗАХИРАЛ 3.ЭРДЭНЭБАТ

2024 оны 06 дугаар сарын 19 өдөр

### БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 06 дугаар сарын 03


Улаанбаатар хот

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Барааны тодорхойлолт
1	Гадна будаг /саарал/	кг	Зэв идэлтээс хамгаалсан суурь /грунт/ агуулсан бөгөөд гадаргуу дээр тогтсон гүн зэвийг арилган түүнтэй урвалд орж устгадаг. Агаарын температурын өөрчлөлтийг даах чадвартай -Өнгө алдадгүй
2	Эмульс	кг	Хурц гаж үнэргүй, хүний биед харшил үүсгэхгүй, ус чийг, хүчиллэг орчинд тэсвэртэй, хөгц, мөөгөнцөр үүсгэхгүй, агаар чөлөөтэй нэвтрүүлдэг, өтгөн, будах чанар өндөлтэй
3	Пигмент 0.9л	л	Барьцалдах чадвар сайтай, байгаль орчинд хоргүй, эрүүл мэндэд гаж нөлөөгүй, уусах чадвар сайтай
4	Цагаан силикон	ш	Наалдамхай чанар сайтай, тогтолт сайн өнгө чанараа алдахгүй. Бүх энгийн гадаргуу болон зэвэрдэггүй төмөр болон цемент чулуу г.м гадаргууд хэрэглэж болно.
5	Хиаман силикон	ш	Наалдамхай чанар сайтай, тогтолт сайн өнгө чанараа алдахгүй. Урсахгүй, хаталт хурдан
6	Силконы буу	ш	15 инчийн хөнгөн цагаан буу Хүчтэй хөнгөн цагаан бариул урт: 380 мм Диаметр: 51 мм Шошгоогоор савласан
7	Цагаан замаска	кг	MNS-6424:2013 стандартын шаардлага хангасан, ус чийгэнд тэсвэртэй, наалдамхай чанар сайн, хүний биед сөрөг нөлөөгүй, хурц үнэргүй
8	Кнауф	кг	Чанар сайтай байх, 20-25кг савалгаатай
9	Шахдаг хөөс	ш	Хана болон таазны дулаан алдагдлыг 100% багасгах орос дулаалгын шүршдэг хөөс. Бүх гадаргуун дээр барьцалдах чадвар сайн. Нягт: 23-25кг/мкуб

ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

 Б.ХАДБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:  
АЛБАНЫ ДАРГА, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

 Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН

**УЛААНБААТАР ХОТ**  
**БАТЛАВ.**  
ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗЭВ УЛСЫН  
ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
ЗАХИРАЛ **З.ЭРДЭНЭБАТ**  
023070435  
2024 оны 06 дугаар сарын 26 -ны өдөр


**БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 06 дугаар сарын 03


Улаанбаатар хот

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Барааны тодорхойлолт
1	Бүргэд хаалга	ш	ДУУ ЧИМЭЭ намсгана. НЭМЭЛТ ЦООЖТОЙ ДААЦЫН НУГАСТАЙ Зузаан: Суултын зузаан 13см, Самбар 10см. Төмөр: 1.5 мм зузаантай листэн төмрөөр хийгдсэн Дулаалга: Полистирол хөөсөн дулаалга Цоож: 2 цоож: Давхар цоожтой (хамгийн өндөр тэсвэртэй) Битүүмж, Резин: 3-н давхар дулаалгын Тоос шороо нэвчихгүй байх Дулаан алдахгүй байх Будаг: Зэврэлт, зураасанд тэсвэртэй нунтаг-полимер металлын будаг учир гадаа гандахгүй
2	Дотор хаалга /модон/	ш	900x2100 Өргөнтэй Модон хийцтэй
3	Лабораторийн хаалга	ш	900x2100 Өргөнтэй Антистатик шүршигчээр бүрсэн Галд тэсвэртэй, битүүмж сайтай
4	Шилэн хаалганы дижитал хаалга	ш	Хурууны хээ унших, чипээр онгойлгох, утаснаасаа онгойлгох, кодоор онгойлгох.
5	Цонх 1800*1000мм	м <sub>2</sub>	Вакуум хаалга 66мм <b>стандарт SHIDE</b> рамтай 2 давхар <b>ТУРК</b> резинтэй, 2 давхар шилтэй
6	Цонх 1000*500мм	м <sub>2</sub>	
7	Вакуум цонхны Резин солих	м	Вакуум хаалга 66мм <b>стандарт SHIDE</b> рамны зориулалт

ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

 **Б.ХАДБААТАР**

БОЛОВСРУУЛСАН:  
АЛБАНЫ ДАРГА, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

 **Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН**

УЛААНБААТАР ХОТ  
БАТЛАВ.  
ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗЭВ УЛСЫН  
ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
ЗАХИРАЛ 3.ЭРДЭНЭБАТ

2024 оны 06 дугаар сарын 29 өдөр

БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 06 дугаар сарын 03

Улаанбаатар хот

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Барааны техникийн тодорхойлолт
1	Ханын квадрат төмөр 4*4см	у/м	ГОС 1435-99, СТЗ-пс5 стандартыг хангасан 40х40х1.2 хэмжээтэй
2	Таазны квадрат төмөр 4*4см	у/м	ГОС 1435-99, СТЗ-пс5 стандартыг хангасан 40х40х1.2 хэмжээтэй
3	Ханын дулаалгын базальт 5см	м <sub>2</sub>	50-100мм-ын зузаантай, эзэлхүүний нягт 60-80кг/м <sup>3</sup> , ашиглалтын температур -180°C-+900°C
4	Хана бүрэх зориулалтын хавтан ДСП 2400*1200мм	ш	EN 14322; EN 312 - type P2 Таазан бүрэх зориулалтын хавтан ДСП 2400*1200*0.8
5	Таазан бүрэх зориулалтын хавтан ДСП 2400*1200	ш	EN 14322; EN 312 - type P2 Таазан бүрэх зориулалтын хавтан ДСП 2400*1200*0.8
6	Хуванцар булан 1.5см	у/м	Стандартын дагуу
7	ДСП залгаа	у/м	Стандартын дагуу
8	Тасалгааны рамын си төмөр /2м/	ш	Стандартын дагуу
9	Тасалгааны гипсэн хавтан	м <sub>2</sub>	Стандартын дагуу
10	Таазны дулаан хавтан /базальтвүүл/ 5см	м <sub>2</sub>	Стандартын дагуу
11	Паркетан шал	м <sub>2</sub>	Стандартын дагуу
12	Паркетан шалны ус тусгаарлагч	м <sub>2</sub>	Стандартын дагуу
13	Шалны хүрээ	м <sub>2</sub>	Стандартын дагуу
14	Шалны халаалт	м <sub>2</sub>	Стандартын дагуу
15	Далдлагч	м <sub>2</sub>	Стандартын дагуу
16	Ф 100мм хуванцар хоолой	м	Стандартын дагуу
17	Дефлектор Ф 100мм	ш	Стандартын дагуу

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

Б.ХАДБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЛБАНЫ ДАРГА, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН



ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗЭВ УЛСЫН  
ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
ЗАХИРАЛ З.ЭРДЭНЭБАТ

2024 оны 06 дугаар сарын 29 өдөр

БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 06 дугаар сарын 03


Улаанбаатар хот

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Барааны техникийн тодорхойлолт
1	Төмрийн шрупп	ха	Цэцгэн толгоотой урт-50мм, ган сайтай
2	Хар шрупп 4.5мм	ха	Цэцгэн толгоотой урт-45мм, ган сайтай
3	Тэлэгчтэй шрупп	ха	
4	Бетон өрөм Ф10мм	ш	TITANIUM өрөм бетоны 10мм ийн өргөнтэй
5	Төмрийн хөрөөний ир	ш	Олон Улсын стандартын чанарын шаардлага хангасан
6	Электрод	кг	300-350 <sup>0</sup> С-д 30-60 минут хатааж хэрэглэнэ - Хувьсах болон тогтмол гүйдлийн гагнуурын аппаратаар гагнах боломжтой /AC or DC/
7	Модны шрупп ф6мм	ха	Модны шрупп ф6мм
8	Зүлгүүр	у/м	Олон Улсын стандартын чанарын шаардлага хангасан

ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

 Б.ХАДБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:  
АЛБАНЫ ДАРГА, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

 Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН



ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗЭВ УЛСЫН  
ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
ЗАХИРАЛ 3.ЭРДЭНЭБАТ

2024 оны 06 дугаар сарын 29 өдөр

БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 06 дугаар сарын 03

Улаанбаатар хот

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Барааны техникийн тодорхойлолт
1	Гадаа байрлах ерөнхий хувиарлах хайрцаг	ш	Монгол улсын: MNS 5643:2006 MNS 5834:2008 Олон улсын: IEC 61439-1 дагуу гадаа байрлах зориулалттай 10-20 гаруй Автомат байршуулах зориулалттай
2	Автомат ВА29-100 /32А-2Р/	ш	Тоног төхөөрөмжүүдийг хэт ачаалал, богино залгааны гүйдлээс хамгаалан таслах зориулалттай
3	Автомат ВА47-100 /2Р 100А/	ш	
4	Автомат ВА47-100 /2Р 25А/	ш	
5	Автомат ВА47-100 /2Р 16А/	ш	
6	АВВГ 3х50+1х78мм	м	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
7	КГ 2х6мм утас	м	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
8	Цахилгааны утас /кабель/	у/м	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
9	Цахилгааны лент	боод	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
10	Лед гэрэл 600*600мм	ш	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
11	Автомат	ш	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
12	Ус чийгний хамгаалалттай унтраалга	ш	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
13	Ус чийгний хамгаалалттай разетка	ш	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
14	Решетка /тор/	ш	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу
15	Цахилгаан халаагуур 17kW	ш	Монгол улсын: MNS 5644:2006 стандартын дагуу


ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

 Б.ХАДБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЛБАНЫ ДАРГА, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

 Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН

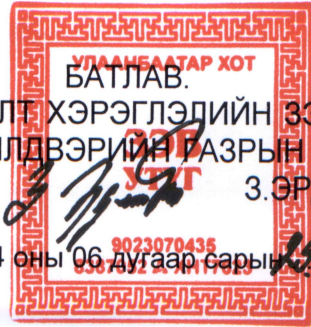

ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗӨВ УЛСЫН  
ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
ЗАХИРАЛ 3.ЭРДЭНЭБАТ

2024 оны 06 дугаар сарын 03 өдөр

БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 06 дугаар сарын 03

Улаанбаатар хот


№	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Барааны техникийн тодорхойлолт
1	Электрод	кг	20	Нимгэн хавтанг тулгасан болон булангийн гагнуур хийхэд тохиромжтой Асалт сайн Оёдол хийхэд сайн Гагнуурын шаар амархан сална Нум нь жигд үүсч бага утаа гаргана Өргөн:2.5, 3.2, 4.0
	Нунтаг утас	М	20	Олон улсын стандартад нийцсэн Хагас автомат үйлдлын гагнуурын аппраданд зориулагдсан 1мм Зориулалт: Зеелэн ган болон өндөр чанаржуулсан ган
	Гагнуурын тугалга	м	20	Дамартай тугалга Хайлах градус:180- аас баггүй Диаметр:0.8мм

ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

Б.ХАДБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:  
АЛБАНЫ ДАРГА, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН


  
 ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗЭВ УЛСЫН  
 ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
 ЗАХИРАЛ *[Signature]* ЗЭРДЭНЭБАТ  
 2024 оны 06 дугаар сарын 03 өдөр  
 8387052 А ХНТ7623

**БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 06 дугаар сарын 03

Улаанбаатар хот

№	Нэр	Тоо ширхэг	Барааны техникийн тодорхойлолт
1	кондейшн	7	12000Btu (38м2) Халуун хүйтнээр үлээнэ Сэнсний хурд Тохируулагчтай Хүчтэй үлээх горим Автомат ажиллагаатай Шөнийн ажиллагааны горимтой Нэмэлт халаагчтай Агаар сэлгэх чадал 900м3/ц Хөргөх хүчин чадал 3000Вт Халаах хүчин чадал 3250Вт Халаах хүчин чадал 12800Btu/ц (30м2) Хэрэглэх хүчдэл 220-240В Хэрэглэх давтамж 50Гц Суурилуулалтыг хийлгэж 12 сарын баталгатай
2	Зөөврийн кондейшн	3	10-12м <sub>2</sub> ын хүчин чадалтай Фреоноор ажилладаг Халуун хүйтнээр үлээнэ Сэнсний хурд тохируулагчтай Хүчтэй үлээх горим Автомат ажиллагааны горимтой Хоолой гаргахгүй
3	Бойлер, 50 литр	2	Хүчин чадал: 1.5квт Дээд температур: 75°C Усны багтаамж: 50 литр 15°C-80°C хүртэл халах хугацаа: 151 минут Даралттай шугамын дунд суурилуулна Үл буцах хаалт, разетка 1.5 метр дагалдана.

ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР:

*[Signature]* Б.ХАДБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:  
АЛБАНЫ ДАРГА, ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  
АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ

*[Signature]* Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН