


  
 БАТЛАВ  
 “БНДС” ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  
 Б.АРИУН-ЭРДЭНЭ

**Техникийн тодорхойлолт**

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

**Барааны нэр: Дулааны тоолуур /Ф150/ 1-ком**

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Мультикал 603 дүйцэхүйц Тоолуурын диаметр- 150 мм Усны цагын зарцуулалт - 300мЗ/ц. Баталгаажуулсан гэрчилгээтэй.		

**Барааны нэр: Даралт хэмжих манометр -30 ширхэг**

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	BLD-тэй дүйцэхүйц Диаметр -100мм Холболтын хэмжээ-M20*1,5 Анги1.5 , Зэвэрдэггүй ган		

Үйлдвэрийн шалгалт тохируулгын гэрчилгээтэй		
--	--	--


**Барааны нэр: Ион солилцооны автомат фильтрийн толгой - 1ком**

<b>№</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	<b>Тайлбар</b> (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	<p>Ион солилцооны автомат фильтрийн толгойн шүүлтүүрийн баллонд шууд таарах, зарцуулалт 50-80тн гаргах /одоогийн суурин дээр угсрах/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шугамын диаметр -80мм</li> <li>- Сэргээлт оруулах хугацаа /2цаг/</li> <li>- Цагын зарцуулалт 50-80тн</li> <li>- Фильтрийн толгойн дагалдах хэрэгсэл /ком/</li> </ul> <p>Давсны эжектор</p> <p>Удирдлагын системд доторхи хаалт, жийргэвч</p> <p>Дээд дренаж</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 96%-ийн концентрацитай 80 кг давсаар сэргээлтээ бүрэн авч 350-450тн ус боловсруулах</li> </ul>		

	<p><b>Тусгай шаардлага:</b> Үйлдвэрийн чанарын гэрчилгээ, техникийн паспорт, угсарч суурилуулж хүлээлгэн өгнө.</p>		
--	--	--	--

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:  
ДХХА-ын ИНЖЕНЕР

ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

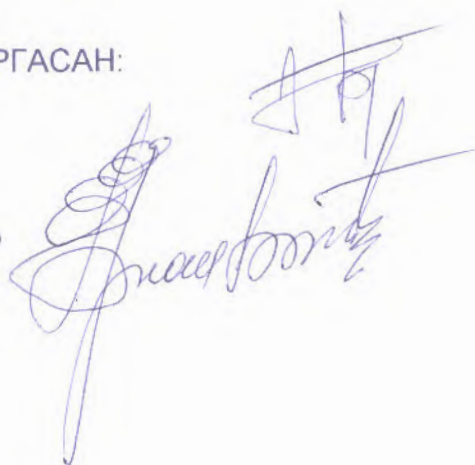

А.БАЯРМАГНАЙ

А.ЛХАМСҮРЭН