

БАТЛАВ

ЦДҮС ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮВ ЭЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ЭРХЭМЗАЯА

20~~24~~ оны 10 сарын 22 ний өдөр

АЮУЛГҮЙ НӨӨЦӨД ХУДАЛДАН АВАХ СК-26 МАРКЫН
ТӨМӨР БЕТОН ТУЛГУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Ашиглалтын нөхцлийн шаардлага

1. Суурилуулалтын нөхцөл: Гадаа
2. Суурилуулах өндөр: далайн түвшнээс дээш $1350 \leq$
3. Орчны температур: $-55^{\circ}\text{C} - +45^{\circ}\text{C}$
4. Газар хөдлөлтийн зэрэг: 7-8 балл
5. Бохирдлын зэрэг: IY
6. Салхины хурд: ≥ 35 м/сек
7. Харьцангуй чийгшил: $\geq 80\%$
8. I-V зэргийн мөстөлтийн зузаантай бүс нутаг

2. Техникийн үзүүлэлт

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Техникийн өгөгдөл	
			СК26	СК-22
1	Урт L	мм	26000	22600
2	Доод талын гадаад диаметр	мм	650	650
3	Доод талын дотоод диаметр	мм	500	540
4	Дээд талын гадаад диаметр	мм	410	440
5	Дээд талын дотоод диаметр	мм	300	330
6	Гулзайлтын момент	тс/м	46.77	27,65
7	Бетоны марк		B40	B40
8	Хүйтний тэсвэр		F200	F200
9	Ус үл нэвчих чадвар		W8	W8
10	Хөндлөвч бэхлэх нүхний тоо	ш	11	10
11	Бетоны эзэлхүүн	м3	2.5	1,9
12	Жин	кг	6733	4765

Стандартууд: ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85

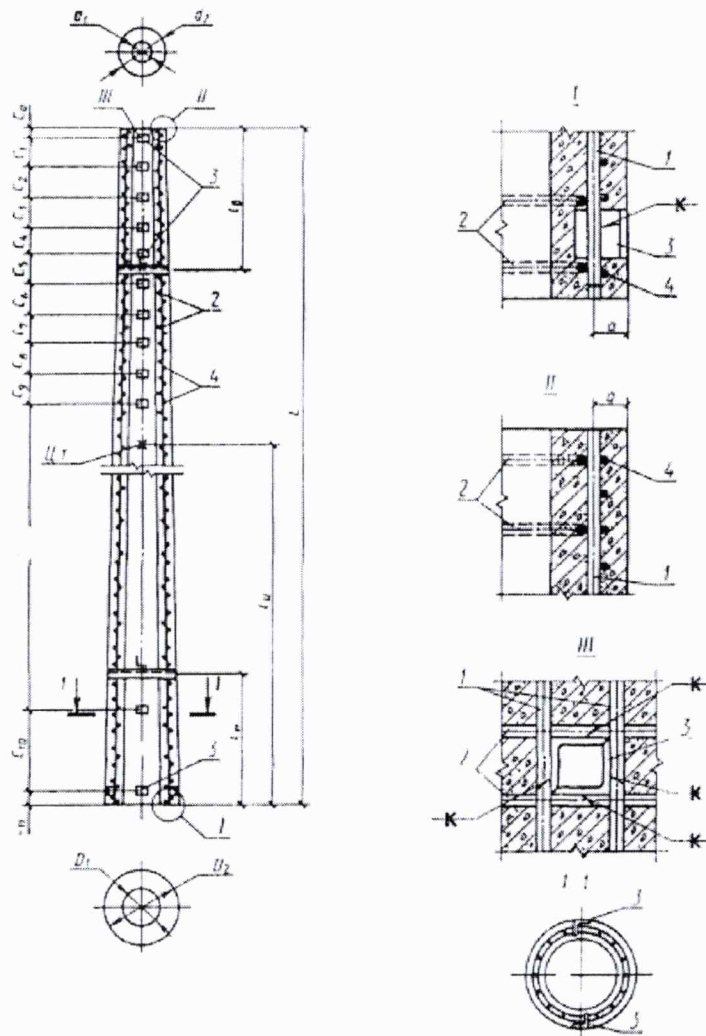

Төмөрбетон конусан шонгийн бэхэлгээний хийцийн хэмжээс, мм

Нэр	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
СК26	200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500x2	1000x2	10300	3445	55
СК22	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3145	55

Тайлбар:

- Төмөр бетонон тулгуур нь 2023 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ тулгуур байх.
- Гадна гадаргын барзайлт бүх гадаргын талбайн 5 %-иас хэтрээгүй байна. Гадаргад нүх сүв байхыг зөвшөөрөхгүй.
- Төмөрбетон конусан тулгуурын дотор гадаргын бетон нурж унасан, арматур ил гарсан байхыг хориглоно.

ХЯНАСАН:

ЗЗТХ-ИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗЗТХ ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР

Э.БАТБАЯР

Д.ДОРЖПҮРЭВ