

ОБЪЕКТИЙН НЭР: Эрдэнэт цогцолбор дээд сургууль, Хичээлийн 2-р байр.
 Оюутны дотуур байрны их засвар.

ДААЛГАВАР: /2024-237-ХО/ Т23.0403

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт

1459/

д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Жин. кг
	Халуун, хүйтэн ус			
1	Хуванцар хоолой PPR PN16 Ф50x6.9	у.м	60	0.9
2	Хуванцар хоолой PPR PN16 Ф32x4.4	у.м	56	0.37
3	Хуванцар хоолой PPR PN16 Ф25x3.5	у.м	47	0.23
4	Хуванцар хоолой PPR PN16 Ф20x2.8	у.м	6	0.155
5	Хуванцар булан PPR PN16 Ф50	ш	12	0.23
6	Хуванцар гуравлагч PPR PN16 Ф32	ш	6	0.155
7	Бөмбөглөн хаалт Ф50	ш	2	0.35
8	Бөмбөглөн хаалт Ф32	ш	4	0.33
9	Бөмбөглөн хаалт Ф25	ш	4	0.2
10	Бөмбөглөн хаалт Ф20	ш	6	0.16
11	Утаалгуур	ш	12	иж бүрэн
12	Душ	ш	6	иж бүрэн
11	Душны бэхлэгээ	ш	6	-
12	Хуванцар скоб	ш	6	-
13	Эрэм үзүүртэй холбогч	ш	12	-
14	Хуванцар муфт	ш	6	4.88
15	Хоолойн бэхлэгээ	ш	6	-
	Бохир ус			
1	Хуванцар хоолой PVC-U Ф110	у.м	80	1.34
2	Хуванцар хоолой PVC-U Ф50	у.м	35	0.42
3	Хуванцар булан Ф110	ш	8	0.5
4	Хуванцар булан Ф50	ш	6	0.07
5	Хуванцар гуравлагч Ф50xФ50	ш	6	0.11
6	Хуванцар гуравлагч Ф110xФ50	ш	16	0.4
7	Хуванцар муфта Ф110	ш	6	0.34
8	Хуванцар шилжвэр Ф50xФ110	ш	6	0.29
9	Султгур	ш	14	иж бүрэн
10	Ханын хөтөвч	ш	8	иж бүрэн
11	Хуванцар малгай PVC-U Ф110	ш	6	1.25
12	Хуванцар гуравлагч Ф110xФ110	ш	6	0.64
13	Хоолойн бэхлэгээ	ш	30	0.6
14	Ревиз Ф110	ш	4	0.6

Тайлбар:

1. Тус 2024-237-Х0 даансагараар ажлын нэрэг заргаараагүг да одоо дагсаа ардун үзүүлн өрөөнүүдүүн монос төхөөрөмжүүг да олон хоолойнүүдүүг шинээр сонгоор ажлын тоо хэмжээг шүүрм шүүсгээс өгөө дагсаа гүх монос төхөөрөмж, да олон доор гүснүг да одоо шүүсгүүгүг дагсаа жоронд нь шинээр сонгосоо хоолой да олон монос төхөөрөмжүүг гүсрхаар мөнөөг.


2. Ажлын гүцүшээгээ хөдөөмөрүүн агулгүг ажлаагааны норм , гүндөрлэлүүн хөдөөмөрүүн агулгүг ажлаагааны норм да гүрмүүгүг дагсаагаар ажлаага.

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт /Буулгах ажил/

д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Жин. кг
1	Ган хоолой ГОСТ3262-75	у.м	60	1.28
2	Бөмбөгтөн хаалт LD Py16	ш	1	8
3	Утаалгүүр	ш	12	иж бүрэн
4	Душ	ш	6	иж бүрэн
5	Суулгүүр	ш	12	иж бүрэн
6	Ханын хөтөвч	ш	8	иж бүрэн
7	Ширмэн хоолой	у.м	80	22.3

Зөвшөөрсөн:

БХТХ-н дарга

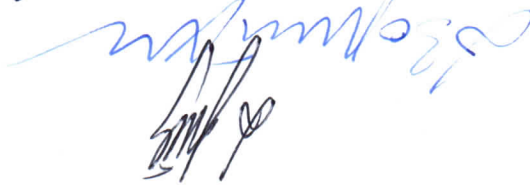

Д.Батбаяр

ЭЦС-ийн захирагч

Д.Зоригтхүү

ЭЦС-ийн цахилгаан механикч



Ж.Энхтүвшин

Хянасан:

БХТХ-н инженер



ЭТХ-ийн дулаан, сантехникийн товчооны


тэргүүлэх инженер:

Л.Мөнхцэцэг

Боловсруулсан:

ЭТХ-ийн дулаан, сантехникийн товчооны

инженер:



Б.Бяматцэцэг