

БАТЛАВ. НЭЭЛТ ТАНТӨМӨР

ЗӨВШӨӨРСӨН. ВАЛАНЦЫН БОЛД



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Суурин хийн компрессор

д/д	Шалгуур үзүүлэлт	Шаардлагууд
1 Ерөнхий шаардлага	Тавигдах шаардлага	Ажлын даралт нь 1.25-1.30 MPa хий үйлдвэрлэх хүчин чадалтай суурин хийн компрессор /SA37A загварын эсхүл түүнтэй дүйцэх/
	Үйлдвэрлэсэн он	2024 онд үйлдвэрлэсэн, шинэ
	Стандарт	MNS 4930 : 2000, MNS 2979 : 2003, MNS ISO 5149-1 : 2020, MNS ISO 16528-1 : 2019, MNS ISO 16528-2 : 2019 стандартуудын шаардлагыг хангасан байх
	Хууль, дүрэм	Даралтат савыг төхөөрөмжлэх, аюулгүй ашиглах дүрэм, Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм /БД 43-101-03/-ийн шаардлагыг хангасан байх
	Ажиллах зарчим	Шурагт
	Төрөл	Даралтат хий үйлдвэрлэх
	Хүчдэл	220/380V, 50/60Hz
	Хөдөлгүүрийн чадал	37kW-аас ихгүй
	Ажын даралт	1.25-1.30MPa
	Бүтээмж	4.8 m ³ /min
	Жин	900-980кг
	Оворт хэмжээ	1280мм x 980мм x 1450мм
	Нөөц савны багтаамж, хийцийн материал	10.000 литр, ган
	Нөөц савны ажиллах температур	-50 ⁰ C-аас +50 ⁰ C хязгаарт ашиглах боломжтой байх
	Хамгаалах, хянах тоноглол	Нөөц сав нь даралт хянах хэрэгсэл болон даралт ихэссэн үед илүүдэл даралтыг гадагшлуулах хавхлагаар тоноглогдсон байх
	Даралтат хий гаргах цорго	Нөөц савны ёроолын даралтат хий албадан гаргах цоргоны диаметр Ф32мм-ээс ихгүй Ф25мм-ээс багагүй байх


		Хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл	Хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлдэггүй байх
2	ХАБЭА-н шаардлага	Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлөх байдал	Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлөх нөлөөлөлгүй байх
		Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байх	-
		Бусад	-
3	Нэмэлт шаардлага		<ul style="list-style-type: none"> - Компрессорын хяналтын дэлгэц нь Англи хэлний сонголттой байх. - Компрессорын хяналтын дэлгэцийн дотоод функциудыг ашиглах заавартай байх. (Англи, Монгол хэл дээр) - Үзлэг, үйлчилгээний үед шүүлтүүрийг солих, гадна хаалтуудыг нээж, хаахад ашиглах тусгай түлхүүрүүдтэй байх. - Компрессор болон нөөц савыг угсрал, суурьлуулах, холболт хийх заавартай байх. (Англи, Монгол хэл дээр)

1. Дээр дурдагдаагүй бусад үзүүлэлтүүд нь үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу байна.
2. Нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрлэгчийн болон гэрээт борлуулагчийн баталгаат хугацаатай байна.
3. Компрессор, нөөц савны дагалдах үйлдвэрлэгчийн чанарын хяналтын гэрчилгээ, хяналт-шалгалтын хуудас зэрэг дагалдах бичиг баримтууд нь эх хувиараа байна.
4. Тухайн тоног төхөөрөмжийг дагалдах бичиг баримтууд нь баталгаат орчуулгын төвөөр орчуулагдсан байна.

Үүнд:


- Техникийн паспорт (Англи, Монгол хэл дээр)
- Ашиглалтын заавар (Англи, Монгол хэл дээр)
- Засвар үйлчилгээний заавар (Англи, Монгол хэл дээр)

Боловсруулсан: ВЧДГ-3

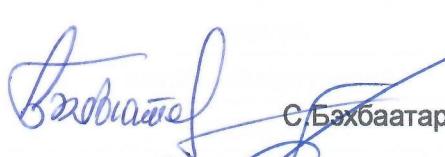

S.Бэхбаатар

ВЧДИоб-3

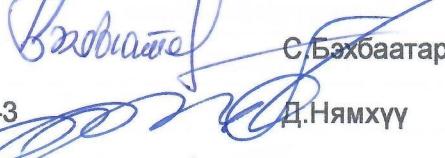


Д.Нямхүү

Хянасан: ВГ



Б.Наранбат

ВИоб

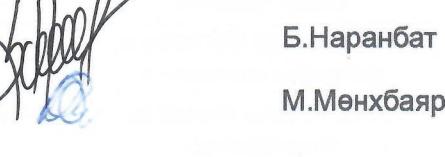

М.Мөнхбаяр