

Батлав: ЦШСГ-ын ерөнхий инженер



Х. Дармен/

Дэлүүн сумын ЗДТГ-ын дарга

И.С. Аманкелд танаа

Өлгий сум

**Техникийн нөхцөл олгох тухай**

№ 24/179

2024.11.27

Дэлүүн сумын 4-р баг АТП-4, АТП-10 хэсэг айл өрхийн 0.4кВ-ын шугамын шиннэчлэл, СИП кабельд шилжүүлэх ажлыг дараахь байдлаар гүйцэтгэнэ.

Үүнд:

1. АТП-4, 10 дэд станцуудаас гаргалгаа гарган 0.4кВ-ын ЦДАШ-ыг 9м төмөр бетон баганаар болон СИП-35, СИП-50 маркийн кабелиар татна.
2. Айл өрхүүдэд 6-тай ба 3-тай хайрцаг тавьж 1 фазын электрон тоолуураар хангах.
3. Шугам, дэд станцын зураг төсвийг мэргэжлийн компани, байгууллагаар хийлгэж экспертизд оруулах.
4. Шугам, дэд станцын зураг төсөл боловсруулах, угсралт туршилт, тохируулгын ажлыг "Цахилгаан байгууламжын угсралтын дүрэм" /2003/, Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм, Цахилгаан байгууламжын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу гүйцэтгэж "Тусгай зөвшөөрөл" бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх.
5. Төмөр бетон баганы 200м тутам ба шугамын эхлэл болон төгсгөл болгонд давтан газардуулга хийж эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж акт үйлдэх.
6. Угсралтын ажлын явцад ашиглалтын байгууллага болох ЦШСГ-аар хяналт хийлгэж, холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж хамтран ажиллах.
7. Техникийн нөхцөлд тусгагдсан асуудлыг хийж гүйцэтгэсний дараа ЦШСГазрын сүлжээнд шинээр холбогдох объектыг ашиглалтанд хүлээн авах журмын дагуу шугам сүлжээнд холбох.
8. Уг гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГ-ын мэдээллийн санд оруулж албажуулах.
9. Техникийн нөхцөл олгосны суурь хураамж болох 165000 төгрөг төлсөн байх.

10. Техникийн нөхцөл 2 жилийн дотор хүчинтэй.

Боловсруулсан: Ашиглалтын инженер..... /А. Аблайхан/

Борлуулалтын инженер..... /Е. Нурлан/

Горим тооцооны инженер..... /Б. Мейрам/


Үрүн сум

АТН-9




Түндэст:

Урсан зинхлээг,  
Эзсвэрлэн инженер (А. Авлаах) / (A. Avlaakh)



Дэлүүт сум

АТД-А

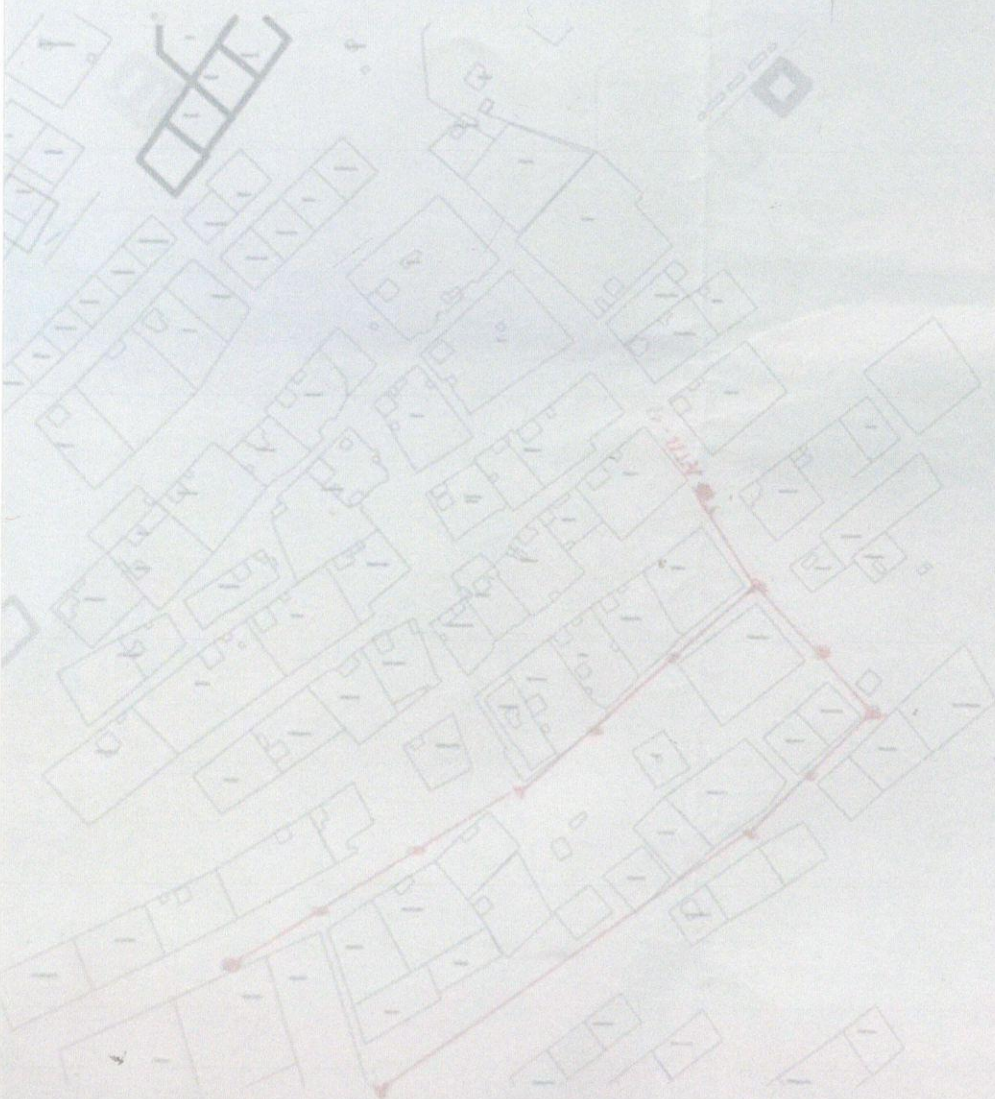

Зургаг үндэсэнд  
Цэцэг-ийн охиогаас  
Засварын анжир

А.А