

БОЛОВСРҮҮЛСАН:
ИНЖЕНЕР



Ө.БОЛОВ-ЭРДЭНЭ


(АЖЛЫН ЗҮРЛЭГ)
ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ХЭСЭГ-ХТ, ДТ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СҮРГҮҮЛЭГ

В БАЙР

Завхан сум, Тосонцэнэв сум 160 хүүхдийн

"НОЁДЫН ТҮРЭГ" ХХК
ЭТ 37-508/19



ЗҮРЛИЙН ШИФР: НТ/БЕГ-12/2023 /3/

Гэрэлүүлэг, гүнжээлэг, шенсөл зогсоогчийн үзүүлэлт, манх шэмдэг

Д/д ТАНИХ	НЭР	ҮРСРАЛТ	ЧИЙДЭН ХҮҮДЭЛ	ХАМГААЛАЛЫН ЭЗЭЛ	ТАЙЛААР
3Т1	ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМЖЭЛТЭЙ ЧИЙДЭНТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ	ТААЗАНД	25Вт	250В	IP44
Ү1	1 ДАРЛАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА / ДАЛД/	ХАНАНД 1.0-1.5 М	15А	250В	IP20
Ү2	2 ДАРЛАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА / ДАЛД/	ХАНАНД 1.0-1.5 М	15А	250В	IP20
Р1	ГАЗАРДУУЛГЫН КОНТАКТАЙ ШТЕНСЭЛ ЗАЛГУУР	ХАНАНД 1.2 М	15А	250В	IP44

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМЖЭЛТЭЙ ЧИЙДЭНТЭЙ

1*25Вт

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ

ХАМГААЛАЛТ IP-44

ХӨНӨН ЦАГААН БҮРХҮҮЛТЭЙ

ТААЗАНД ТОНОГЛОХ

ХАНАНД 1.0-1.5 М

ПЛАСТМАССАН БҮРХҮҮЛТЭЙ

ХАМГААЛАЛТ IP-20

1 ДАРЛАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА

81.5

81.5

32

1 ДАРЛАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА / ДАЛД/

ХАНАНД 1.0-1.5 М

ПЛАСТМАССАН БҮРХҮҮЛТЭЙ

ХАМГААЛАЛТ IP-20

2 ДАРЛАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА

81.5

81.5

32

1 ДАРЛАТ ЕРДИЙН ҮНТРААЛГА / ДАЛД/

ХАНАНД 1.0-1.5 М

ПЛАСТМАССАН БҮРХҮҮЛТЭЙ

ХАМГААЛАЛТ IP-20

ГАЗАРДУУЛГЫН КОНТАКТАЙ ШТЕНСЭЛ ЗАЛГУУР

63.5

80

80

50

45

ГАЗАРДУУЛГЫН КОНТАКТАЙ ШТЕНСЭЛ ЗАЛГУУР

ХАНАНД 1.2 М

ПЛАСТМАССАН БҮРХҮҮЛТЭЙ

ХАМГААЛАЛТ IP-44

Тайлбар: ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ҮНТРААЛГА, РОЗЕТКИЙН МАЛТ БОДИТ БАЙДАЛ ДЭЭР ӨӨР БАЙЖ БОЛНО.

Эрхэн алмаг, Тосонцэглэл сүм 160 хууцдун
 Ерөнхий БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СҮРГҮҮЛБ В-БАЙР
 Гэрэлүүлэг, гүнжээлэг, шенсөл зогсоогчийн үзүүлэлт, манх шэмдэг

“НОЁЛЫН ТҮҮРБ” ХХК

Инженер
 Г.Цэцэгсэл
 Б.Балжинням

Инженер
 Ө.Болор-Эрдэнэ
 Ө.Болор-Эрдэнэ

ТТ Шуфр:
 НТ/БЕГ-12/2023 /Э/

Маштаб:
 М1:

Огноо:
 2023






Хугацаа:
 ХТ-Э

4

Инженер	Ө.Болор-Эрдэнэ	Шуфр:	Шуфр:	Масштаб:	Огноо:
Лүүцэмгэсэн	Ө.Болор-Эрдэнэ	ТТ Шуфр:	ТТ Шуфр:	М:50	2023
Шалгарсан	Б.Балжинням	Хүндэс: ХТ-4			

Хүчин төхөөрөмж ба дотор зэрэглэлийн дэглэм

Эрхэн аймаг, Тосонцэнгэл сум 160 хүүхдийн
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ В-БАЙР

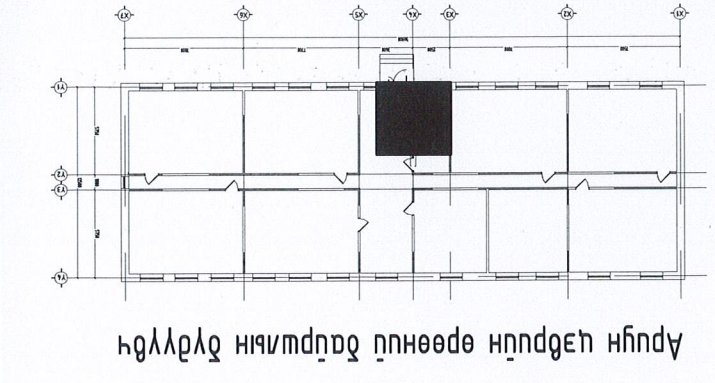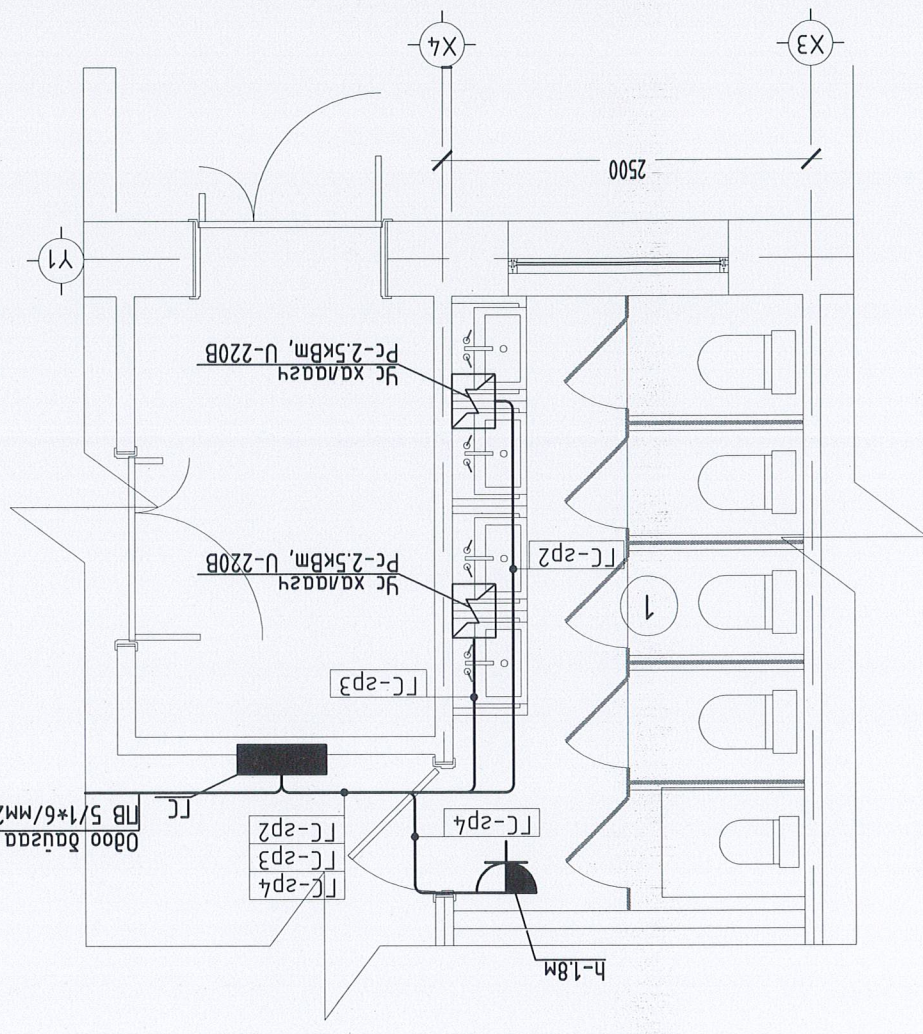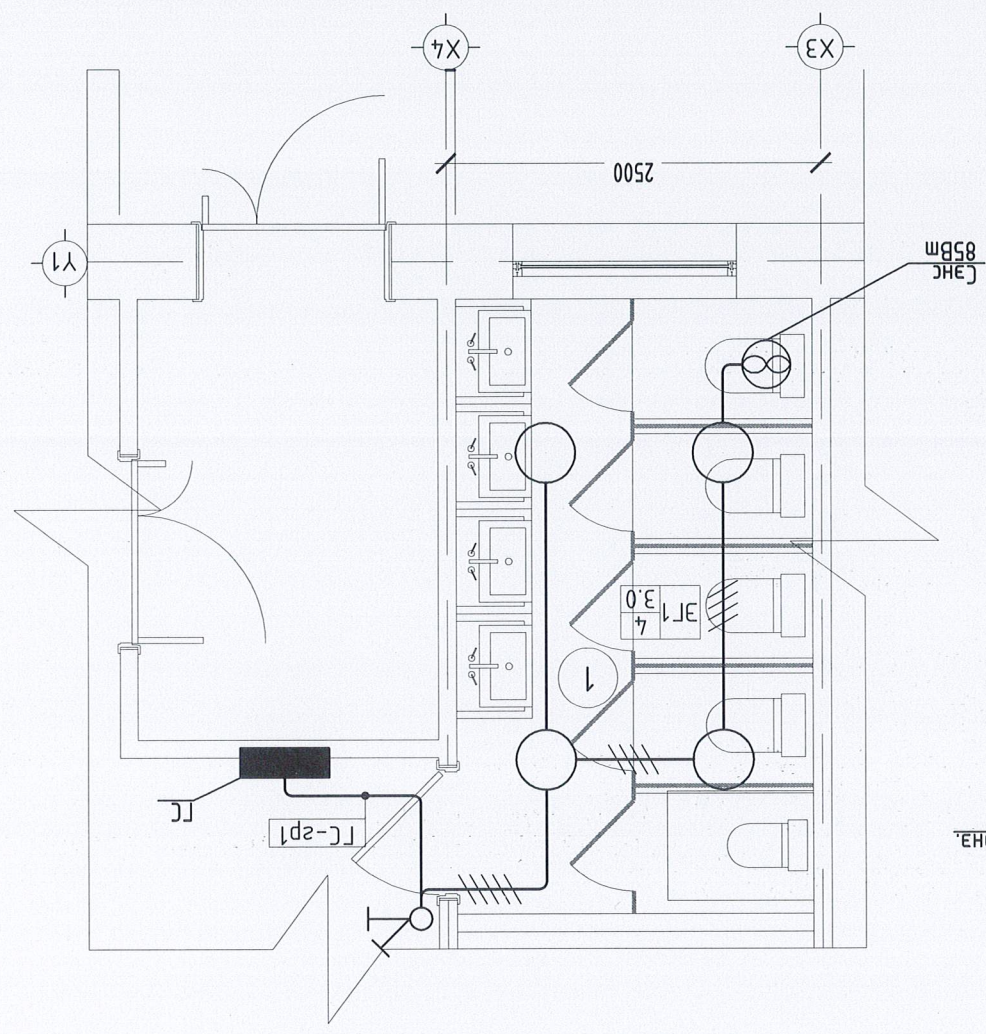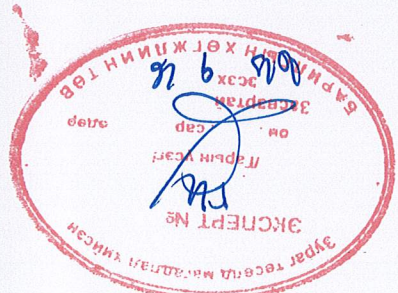

Дотор гэрэлтүүлгийн байгууламт М:50

Хүчит төхөөрөмжийн байгууламт М:50

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ	Тодорхойлолт	1	Аруун цэврүүн өрөө	250	16
t, °C	лс	/м²цаг/			