

**Замын-Үүд сум КТПН-100, 119, 161, ТП-115, 116 дэд өртөөний
10кВ-ын тоноглолын их засварын ажлын материал нийлүүлэх
тендерийн баримт бичиг**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХАН№19/27

“БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын нэр: *Замын-Үүд сум КТПН-100, 119, 161, ТП-115, 116 дэд өртөөний 10кВ-ын тоноглолын их засварын ажлын материал нийлүүлэх тендерийн баримт бичиг*

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХА №19/27

Хаяг: Улаанбаатар хот Багануур дүүрэг
үйлдвэрийн хэсэг “БЗӨБЦТС”
ТӨХК-ийн конторын байр.

Утас: 99022755, 99990883

Факс: 70210167

ХА№19/27 тоот тендерийн урилга

Замын-Үүд сум КТПН-100, 119, 161, ТП-115, 116 дэд өртөөний 10кВ-ын тоноглолын их засварын ажлын материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцохыг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн дагуу холбогдох материалуудыг бүрдүүлж төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд оруулж бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсье. /Тендерийн баримт бичгийг www.tender.gov.mn төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд нэвтэрч авна уу/

Хаяг : Улаанбаатар хот Багануур дүүрэг үйлдвэрийн хэсэг “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ний конторын байр 202 тоот өрөө.

Утас: 99022755. 99990383

Факс: 70210167

Нэг. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

1. **Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа**
 - 1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна.
2. **Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт**
 - 2.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан цахим хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
 - 2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ.
3. **Тендерийн иж бүрдэл**
 - 3.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:
 - (а) Үнийн санал.
 - (б) Нийлүүлэлтийн хуваарь.
 - (в) Техникийн тодорхойлолт.
 - (г) Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материал. /ТШӨХ-ийн ТООЗ 1.1-д заасны дагуу/
4. **Тогтмол үнэ**
 - 4.1. Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр ирсэн үнийн саналаас татгалзана.
5. **Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд**
 - 5.1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана.
 - 5.2. Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ.
6. **Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа**
 - 6.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш **45** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
7. **Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх**
 - 7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.
 - 7.2. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь **ТШӨХ-д** заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.
 - 7.3. Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.
8. **Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл**
 - 8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

Хоёр. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

| ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт | Шалгуур үзүүлэлт /Бүрдүүлэх материал/ |
|--------------------------------|--|
| ТӨӨЗ 1.1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх 2. Үнийн санал /маягтын дагуу/ 3. НӨАТ төлөгч бол гэрчилгээний хуулбар , НӨАТ төлөгч биш бол энэ тухай албан бичиг ирүүлнэ. 4. 2018 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг, дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ. 5. Бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө төлбөрийг оролцуулахгүйгээр гэрээг хэрэгжүүлэх чадварын талаар төсөвт өртгийн 80%-тай тэнцэх хэмжээний нотлох баримт ирүүлнэ . 6. Сүүлийн хоёр жилийн нийт борлуулалтын орлого тендерийн төсөвт өртгөөс багагүй байна. / үнэлгээнд www.tender.gov.mn цахим сайтын лавлагааг үндэслэнэ/ 7. Одоогийн ба сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх шүүхийн төрөлжсөн архив, ШШГЕГ-ын тодорхойлолтыг тус тус ирүүлнэ 8. Тендер нээсэн өдрийн байдлаар татварын өргүй байх /татварын тодорхойлолтыг үнэлгээнд www.tender.gov.mn цахим сайтын лавлагааг үндэслэнэ./ 9. Нийлүүлэх бараа материалын техникийн тодорхойлолт, фото зураг , дагалдах баримт бичгийн хамт ирүүлэх . /Үзүүлэлт нь захиалагчаас өгсөн техникийн шаардлага хангасан байх ба сүүлийн үеийн шинэлэг давуу талтай байж болно/ 10. Тендерийн баримт бичгийг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим хаягаар ирүүлнэ. 11. Нийлүүлэгч ГТН 4-р заалтыг хүлээн зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлэх. 12. Нийлүүлэх хугацаа 21 хоногоос ихгүй , хүргэх газар Багануур дүүргийн үйлдвэрийн хэсгийн “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн агуулахад . 13. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын өртөг, хугацаа байршил, захиалагчийн хаяг, холбоо барих утас зэргийг тусгасан жагсаалт ирүүлэх. Мөн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт тэдгээрийн ажлын, бүрэн гүйцэтгэсэн болохыг тодорхойлсон өмнөх захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлнэ. 14. Одоо хэрэгжүүлж буй ажил, бараа материал нийлүүлж байгаа гэрээний жагсаалтыг маягтын дагуу ирүүлнэ. 15. “БЗӨБЦТС”ТӨХК-д өмнөх онуудад хийгдэж байсан гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлж байсан нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. <p>Дээрх баримт бичгийг бүрдүүлж ирээгүй тохиолдолд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1.3 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй гэж үзэн ирүүлсэн тендерээс татгалзана.</p> |
| ТӨӨЗ 2.1 | <p>Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг: УБ хот Багануур дүүрэг 3-р хороо үйлдвэрийн хэсэг “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн өөрийн байр, 2-р давхар 202 тоот өрөө 99022755, 99990883</p> |
| ТӨӨЗ 2.1 | <p>Тендер хүлээн авах хаяг: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн www.tender.gov.mn цахим хаягаар тендерийн баримт бичгийг ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад.</p> |
| ТӨӨЗ 2.2 | <p>Тендерийн нээлт хийх хугацаа нь: 2019 оны 05 дугаар сарын 13 ний өдрийн 10 цаг 30 минутад цахим системээр нээнэ.</p> |
| ТӨӨЗ 7.2 | <p>Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр дугаар бүхий байна: ХАН№19/27 “Замын-Үүд сум КТПН-100, 119, 161, ТП-115, 116 дэд өртөөний 10кВ-ын тоноглолын их засварын ажлын материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг” Багцтай эсэх: Үгүй</p> |

Гурав. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ

ЗАМЫН-ҮҮД СУМ КТПН-100, 119, 161, ТП-115, 116 ДЭД ӨРТӨӨНИЙ 10 КВ-ЫН
ТОНОГЛОЛЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МАТЕРИАЛ

| д/д | Материалын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Техникийн үзүүлэлт, тайлбар |
|-----|-------------------|-------------|------------|---|
| 1 | КТПН-ны иж бүрдэл | ш | 1 | КТПН-ийн корпус нь 10/0.4 кВ-ын 630 кВА хүчин чадал бүхий трансформатор суурилуулах боломжтой иж бүрдэл байна. |
| | | | | 10 кВ-ын салгуур |
| | | | | 10 кВ-ын гал хамгаалагч суурийн хамт |
| | | | | 10 кВ-ын цэнэг шавхагч |
| | | | | 10 кВ талд шинийн дамжуулагчтай |
| | | | | 0.4 кВ-ын ерөнхий оруулгын 630 А салгуур |
| | | | | 0.4 кВ-ын Гал хамгаалагчтай |
| | | | | 630/5 гүйдлийн трансформатортай |
| | | | | Хүчдэл, гүйдлийн хэмжүүртэй |
| | | | | 0.4 кВ-ын 6 гаргалгаатай |
| | | | | Гаргалгаанд: 400 А-ын-2 ш, 250 А-ын-2 ш, 100 А-ын -2 ш автоматтай. |
| | | | | Нойл газардуулгын шинтэй |
| | | | | Битүүмжлэл сайтай цоожтой байх |
| | | | | Иж бүрдэл нь техникийн тодорхойлолтонд хавсаргасан зураг схемийн дагуу хийгдсэн байна |
| 2 | Төгсгөвч Ø-50 | ш | 12 | Техникийн тодорхойлолтоор |
| 4 | Төгсгөвч (Ø 70) | ш | 30 | Техникийн тодорхойлолтоор |
| 3 | Төгсгөвч Ø-95 | ш | 36 | Техникийн тодорхойлолтоор |
| 4 | Лент | ш | 15 | Наалдамхай цавуулаг чанар сайтай, орчны Т (°С) - -25.....+25 ашиглах , өргөн -1.5 см өргөнтэй, ус чийг даах чадвар -100% байх |
| 5 | Цемент | тн | 0.5 | М400 марктай дүйцэхүйц цемент байна. Цемент нь Монгол улсад үйлдвэрлэсэн тохирлын гэрчилгээтэй байна. 50 кг-ын савлагаатай байна. |
| 6 | Хайрга | тн | 1 | Үйлдвэрийн аргаар бутласан, дэд өртөөний суурийн бетонд тохирсон байх |
| 7 | Цоож | ш | 4 | Зүүдэг цоож, 4 түлхүүртэй (Усны хамгаалалттай) |
| 8 | 0.4 кВ-ын муфть | ш | 12 | Техникийн тодорхойлолтоор |

| | | | | |
|----|--|-----|----|--|
| 9 | Хуурай салгуур 10 кВ /газардлагын хутгагүй/ | ком | 3 | Техникийн тодорхойлолтоор |
| 10 | Хуурай салгуур болон приводны суурийн төмөр хийц | ком | 3 | а) Хуурай салгуурыг төмөр бетон тулгуурт суурилуулах, 70*70*5 мм-с багагүй зузаантай хөндлөвч налуу төмөр бүслүүр, тэдгээрийг угсарсан иж бүрдэл б) Привод суурилуулах хөндлөвч 70*70*5 мм-с багагүй зузаантай байх, төмөр бүслүүр хомут, тэдгээрийг угсарсан боолт, гайк, шайб бүхий иж бүрдэлээс бүрдэнэ. |
| 11 | Труба | м | 18 | 32 мм-ийн хөндлөн огтлолтой 6 м-ийн урттай цинкжүүлсэн труба байна |
| 12 | Газардуулгын туузан төмөр | м | 36 | 40*4 см зузаантай, газардуулгад хийхэд зориулагдсан туузан төмөр байна. |
| 13 | Газардуулгын гадас /круг/ | м | 9 | Q235JM хийцтэй дүйцэхүйц, Ø-22 мм-ийн диаметртэй цул төмөр байна. |
| 14 | Электрод | кг | 3 | Техникийн тодорхойлолтоор |

10 кВ-ЫН ХУУРАЙ САЛГУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| № | Техникийн үзүүлэлт | Утга |
|---|---|---|
| 1 | Хэвийн хүчдэл (кВ) | 10 |
| 2 | Ажлын хүчдэл (кВ) | 12 |
| 3 | Хэвийн гүйдэл (А) | 630 |
| 4 | Газардуулгын хутга | байхгүй |
| 5 | Хуурай салгуураар таслах залгах механик үйлдэл хийх циклийн тоо | 2000 |
| 6 | Бохирдолтын зэрэг | Дунд зэрэг /II/ |
| 7 | Ажиллах орчны байршил | Далайн түвшнээс дээш 1000 метрийн өндөрт ажиллах боломжтой. |
| 8 | Цахилгаан динамик үйлчлэл (кА) | 25 |


0.4 кВ-ЫН ТӨГСГӨЛИЙН МУФТЬНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| № | Техникийн үзүүлэлт | Утга |
|---|--------------------|------|
| 1 | Ажлын хүчдэл (кВ) | 1 |
| 2 | Хэвийн хүчдэл (кВ) | 0.4 |


| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 3 | Кабелийн хөндлөн огтлолын талбай (мм ²) | 50 |
| 4 | Гадна орчны температур (°C) | -50.....+50 |
| 5 | Харьцангуй чийгшил (%) | 98 |
| 6 | Стандарт | ГОСТ 15150-69 стандарттай дүйцэхүйц |
| 7 | Хэмжээ (мм) | 250x500x1000 |
| 8 | Муфтын тусгаарлагч материал | Пластик хийцтэй |
| 9 | Жин (кг) | 1.5-аас ихгүй |

ТӨГСГӨВЧНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| № | Техникийн үзүүлэлт | Утга |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Ажлын хүчдэл, (кВ) | 35 хүртэл |
| 2 | Хөндлөн огтлолын талбай, (мм ²) | 95,70,50 |
| 3 | Төгсгөвчний шаардлага | ТМ50-10-13 марктай дүйцэхүйц |
| 4 | Баталгаат ашиглалтын хугацаа, (жил) | 40 |
| 5 | Төгсгөвчний материал | Хөнгөн цагаан |
| 6 | Цаг уурын нөхцөл | УХЛЗ |

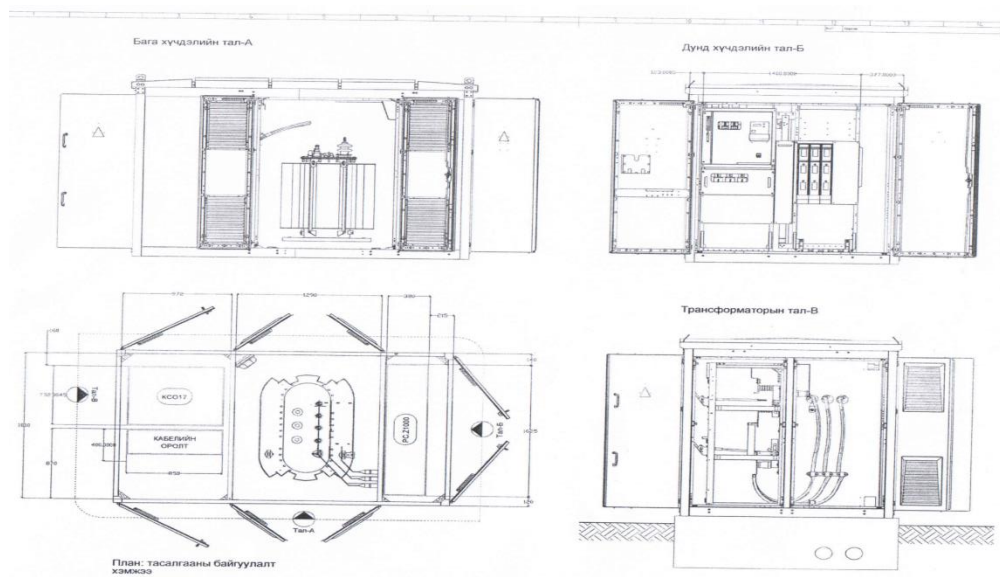

| | |
|----------------------------------|--|
| 10 кВ-ын хуваарилгах баргууламж | 10 кВ-ын төгсгөлийн муфт 3 КНТп |
| | 10кВ-ын Ачаалал таслагч РВЗ-10/400 /газардуулгын хүтгэлтэй/ |
| | 6 кВ-ын хэт хүчдэл хязгаарлагч |
| | Гал хангаалагч ПКТ-102-6-10-30УЗ |
| Хөнгөн цагаан шин АДЗ1Т-40х4 | |
| Трансформатор | 10/0.4 кВ-ын 400 кВА чадалтай S11-M-400/10 маягийн хүчний трансформатор Uк=4,0 % |
| | Хөнгөн цагаан шин АДЗ1Т-60х4 0-ын шин АДЗ1Т-40х4 |
| 0.4 кВ-ын хуваарилгах баргууламж | 0.4 кВ-ын оролтын салгуур 630 А |
| | Гүйдлийн трансформатор 600/5 А |
| | 3 фазын электрон тоолуур, 5 А актив, реактив чадлын RS гаргалгатай |
| | Гал хангаалагч 630А |
| | Хөнгөн цагаан шин АДЗ1Т-60х4 |
| | Хөнгөн цагаан шин АДЗ1Т-60х4 |
| | 0.4 кВ-ын гал хангаалагч бүхий рубильник |
| | 0-ын шин АДЗ1Т-40х4 |
| | 0.4 кВ-ын кабель шугам |

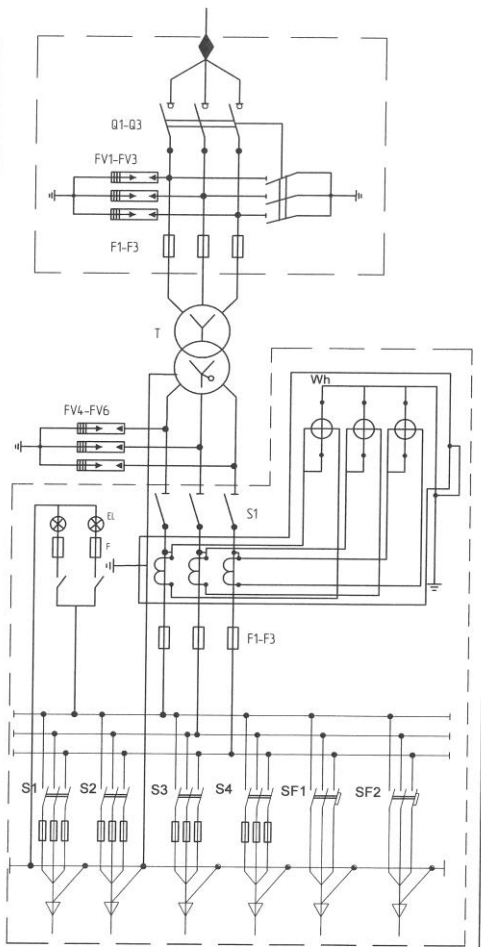

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ, НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

| Нэр | Тодорхойлолт | Тоо ширхэг | Хэмжих нэгж | ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг | Нийлүүлэгчийн санал болгосон бараа нийлүүлэх хугацаа | |
|-----|--------------|------------|-------------|--|--|--------------------------|
| | | | | | Нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа | Нийлүүлэх эцсийн хугацаа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**ОДОО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ
БАРАА МАТЕРИАЛЫН ГЭРЭЭ**

Тендерт оролцогч одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхгүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаар хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

| Гэрээний нэр | Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс | Гэрээний үнийн дүн | Гэрээний эхлэх хугацаа | Гэрээний дуусах хугацаа |
|--------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| бусад. | | | | |

Дөрөв. **ЖИШИГ МАЯГТ**

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

2019 оны дүгээр сарын-ны өдөр

БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Н.Тавинбэх танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.

2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.
3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

| Нэр төрөл | Тодорхойлолт | Барааны гарал үүслийн улс | Тоо ширхэг | Нэгж үнэ | Нийт дүн | НӨАТ болон бусад албан татвар | Бүгд дүн |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------|----------|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Тендерийн нийт үнэ | | | | | | | |

Баталгаат засварын хугацаа:

Санал болгож буй бусад нөхцөл:

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

Тав. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Шалгах болон турших | 1.1. | Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д, эсхүл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт | 2.1. | Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ. |
| 3. Оюуны өмчийн эрх | 3.1. | Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна. |
| 4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх | 4.1. | Гэрээнд хэрэглэсэн үнэ болон бусад худалдааны нэр томъёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно. |
| 5. Баталгаат засварын хугацаа | 5.1. | Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын хугацаа 1 жил байна. |
| 6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 6.1. | Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. |
| 7. Төлбөр | 7.1. | Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 60 хоногийн дотор шуурхай хийнэ. |
| 8. Бараа нийлүүлэх хуваарь | 8.1. | Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө. |
| 9. Алданги оногдуулах | 9.1. | Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. |
| 10. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах | 10.1. | Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна. |
| 11. Маргааныг шийдвэрлэх | 11.1. | Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. |

Зургаа. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

- 1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1)** 1.1. [Нийлүүлэхээр санал болгож буй материалыг эрх бүхий байгууллагаар туршилт тохируулга хийлгэж протоколын хамт ирүүлэх.]
- 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2)** 2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх болон бусад баримт бичгүүд:
- 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;
 - 2) барааг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт;
 - 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ;
 - 4) үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ;
 - 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.
- Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.
- 3. Баталгаат засвар (ГЕН-5)** 5.1. Баталгаат засварын тусгай шаардлага.
- [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 5 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал энд тусгана.]
- 4. Төлбөр (ГЕН – 7)** Урьдчилгаа санхүүжилт олгохгүй. Гэрээний үнийн дүнгийн **100** хувийг барааг хүлээн авсан акт болон гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 2 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг үндэслэн төлнө.
- .
- 5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)¹** 9.1. Алданги оногдуулах хувь: *Гэрээний дүнгийн нэг хоногийн 0,5%*
- Алдангийн нийт дүн: *Гэрээний дүнгийн 10%*

1

