

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын нэр:

Багануур 6/0.4 кВ АТП-81 250 кВА-ын дэд өртөөг КТПН болгох ажлын материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг

Тендер шалгаруулалтын дугаар:

ХАН№19/43

Хаяг:

Улаанбаатар хот Багануур дүүрэг
үйлдвэрийн хэсэг “БЗӨБЦТС”
ТӨХК-ний конторын байр

Утас:

99020551

Факс:

70210167

ХА№19/43 тоот тендерийн урилга

Багануур 6/0.4 кВ АТП-81 250 кВА-ын дэд өртөөг КТПН болгох ажлын материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцохыг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийн дагуу холбогдох материалуудыг бүрдүүлж Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр илгээж бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсье. Тендерийн баримт бичгийг www.tender.gov.mn сайтаас /Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем/ татаж үзнэ үү.

Хаяг :

Улаанбаатар хот Багануур дүүрэг
үйлдвэрийн хэсэг “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ний
конторын байр 202 тоот өрөө

Утас: 99020551

Факс: 70210167

Нэг. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

- 1. Эрх бүхий тендерт оролцогч ба эрх бүхий бараа**

1.1. Тендерт оролцогч нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт /цаашид “ТШӨХ” гэх/-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан байна.
- 2. Тендер ирүүлэх, тендерийн нээлт**

2.1. Захиалагч тендерүүдийг цахимаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.

2.2. Тендерийг ТШӨХ-д заасан хугацаанд, ТШӨХ-д заасан газар нээлтийг хийнэ.
- 3. Тендерийн иж бүрдэл**

3.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:

 - (а) Санал болгож буй материалыг үнийн саналын маягтын дагуу ирүүлэх;
 - (б) Нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - (в) ТООЗ 1.1 дэх заалтын дагуу бусад материалыг бэлтгэж ирүүлэх.
- 4. Тогтмол үнэ**

4.1. Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байх ба гэрээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байна. Үнийн тохируулгын нөхцөлтэйгээр ирсэн үнийн саналаас татгалзана.
- 5. Техникийн тодорхойлолт ба арилжааны нөхцөлүүд**

5.1. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг тендерт оролцогч батлах үүрэгтэй. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагаас зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзана.

5.2. Тендерт оролцогч нь энэ баримт бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүдийг бүрэн хангасныг албан бичгээр батлан тендерийн хамт ирүүлнэ.
- 6. Үнийн саналын хүчинтэй байх хугацаа**

6.1. Үнийн санал нь түүнийг ирүүлсэн өдрөөс хойш **30** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
- 7. Санал болгосон үнэ, түүнийг үнэлэх**

7.1. Тендерт оролцогч үнийн саналдаа холбогдох бүх даатгал, тээврийн зардал, татвар, хураамжийг оруулж үнийн хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

7.2. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан бараа нь ТШӨХ-д заасан багцаас бүрдэх ба багцад орсон нэр төрөл бүрд заавал үнийн санал ирүүлнэ.

7.3. Захиалагч техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангасан оролцогчдын үнийг харьцуулж хамгийн бага үнэ санал болгосон тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг олгоно.
- 8. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл**

8.1. Захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосныг түүний тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө албан бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу хийгдэх ажилд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлтэй үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

Хоёр. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт	Шалгуур үзүүлэлт /Бүрдүүлэх материал/
ТӨӨЗ 1.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар 2. Үнийн санал /маягтын дагуу/ 3. НӨАТ төлөгч бол гэрчилгээний хуулбар, НӨАТ биш бол энэ тухай албан бичиг ирүүлэх 4. Сүүлийн нэг /2018 он/ жилийн борлуулалтын орлого тендерийн төсөвт өртгөөс багагүй байна. /Сангийн сайдын 2013 оны тушаалын хавсралт “Цахим тендер зохион байгуулах журмын 1.2 дахь заалтын дагуу цахим тендерийн лавлагааг үндэслэнэ/ 5. Одоогийн ба сүүлийн 3 жилийн хугацаанд шүүхийн ямар нэгэн зарга маргааны талаарх тодорхойлолт. /Шүүхийн төрөлжсөн архив, ШШГЕГ-аас тус тус ирүүлэх/ 6. Тендер нээсэн өдрийн байдлаар татварын өргүй байх /Татварын тодорхойлолтыг www.tender.gov.mn цахим сайтын тендерийн лавлагааг үндэслэнэ/ 7. Нийлүүлэх бараа материалын техникийн тодорхойлолтыг ирүүлэх /Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг хангасан байх/ 8. Тендерт оролцогч нь ГТН 4-р заалтыг хүлээн зөвшөөрсөн албан бичиг ирүүлэх. 9. Нийлүүлэх хугацаа нь гэрээ байгуулсанаас хойш 10 хоногоос ихгүй, хүргэх газар Багануур дүүргийн үйлдвэрийн хэсгийн “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн агуулахад 10. Одоо хэрэгжүүлж буй бараа материал нийлүүлж байгаа гэрээний жагсаалтыг маягтын дагуу ирүүлэх. 11. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт тэдгээрийн ажлын өртөг, хугацаа байршил, бүрэн гүйцэтгэсэн болохыг тодорхойлсон өмнөх үйлчлүүлэгчийн тодорхойлолт ирүүлэх./2016-2018 онуудын аль нэгэнд/. Манай компанид ижил төстэй бараа материал нийлүүлэх гэрээ хийж хамтран ажиллаж байсан бол энэ тухай тодорхойлолт шаардлагагүй. 12. Бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө төлбөрийг оролцуулахгүйгээр түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон банкаас авах зээлийн хэмжээ нь төсөвт өртгийн 80 %-иас багагүй байна. 13. Гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлж байсан нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. <p>Дээрх баримт бичгийг бүрдүүлж ирээгүй тохиолдолд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1.3 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангаагүй гэж үзэн ирүүлсэн тендерээс татгалзана.</p>
ТӨӨЗ 2.1	<p>Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу.</p> <p>Огноо: Тендерийг 2019 оны 10 дугаар сарын 08-ний өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө цахим системээр илгээх.</p>
ТӨӨЗ 2.2	<p>Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа нь: Нээлтийг 2019 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15 цаг 30 минутаас цахим системээр нээнэ.</p> <p>УБ хот Багануур дүүрэг 3-р хороо үйлдвэрийн хэсэг “БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн өөрийн байр, 2-р давхар 202 тоот өрөө 99020551</p>
ТӨӨЗ 7.2	<p>Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий байна:</p> <p>ХА№19/43 “Багануур 6/0.4 кВ АТП-81 250 кВА-ын дэд өртөөг КТПН болгох ажлын материал нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг”</p> <p>Багцтай эсэх: Үгүй</p>

Гурав. БАРААНЫ ТОО ХЭМЖЭЭ

д/д	Материалийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт, тайлбар
1	Суурийн блок	ш	2	2380*580 мм хэмжээтэй бетонон гулдмай 4 ш байна.
2	Цемент	тн	0.2	M200 марктай дүйцэхүйц цемент байна. Цемент нь Монгол улсад үйлдвэрлэсэн тохирлын гэрчилгээтэй байна. 50 кг-ын савлагаатай байна.
3	Хуурай салгуур приводны хамт гадаа суурилуулах	ком	1	Техникийн тодорхойлолтоор №1
4	Хуурай салгуур болон приводны суурийн төмөр хийц боолт, гайкны хамт	ком	1	а) Хуурай салгуурыг төмөр бетон тулгуурт суурилуулах, 70*70*5 мм-с багагүй зузаантай хөндлөвч налуу төмөр бүслүүр, тэдгээрийг угсарсан боолт, гайк, шайб бүхий иж бүрдэлээс бүрдэнэ. б) Привод суурилуулах хөндлөвч 70*70*5 мм-с багагүй зузаантай байх, төмөр бүслүүр хомут, тэдгээрийг угсарсан боолт, гайк, шайб бүхий иж бүрдэлээс бүрдэнэ.
5	6 кВ хүчний кабелийн төгсгөлийн муфть	ш	2	Техникийн тодорхойлолтоор №2
6	6 кВ-ын хүчний кабель	м	30	Техникийн тодорхойлолтоор №3
7	Холболтын хавчаар	ш	3	Техникийн тодорхойлолтоор №4
8	0.4 кВ оруулгын кабель	м	85	Техникийн тодорхойлолтоор №5
9	Төгсгөвч	ш	21	Техникийн тодорхойлолтоор №6
10	Төгсгөвч	ш	6	Техникийн тодорхойлолтоор №7
11	6/0.4 кВ-ын КТПН	ком	1	Техникийн тодорхойлолтоор №8
12	Приводны труба төмөр /цагаан/	м	6	Ø32 мм-ийн хөндлөн огтлолтой, 6 м-ийн урттай цинкжүүлсэн труба байна.
13	Газардуулгын туузан төмөр	м	45	40x4 мм хэмжээтэй газардуулга хийхэд зориулагдсан туузан төмөр байна.
14	Газардуулгын гадас төмөр	м	18	Q235JM хийцтэй дүйцэхүйц, Ø22 мм-ийн диаметртай цул төмөр байна.
15	Тоосго	ш	150	250*120*65 мм хэмжээтэй улаан өнгийн тоосго байна.

БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

6 кВ-ЫН ХУУРАЙ САЛГУУРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №1

№	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Хэвийн хүчдэл (кВ)	6
2	Ажлын хүчдэл (кВ)	7.2
3	Хэвийн гүйдэл (А)	630
4	Газардуулгын хутга	1 хөтлөгчтэй
5	Хуурай салгуураар таслах залгах механик үйлдэл хийх циклийн тоо	2000
6	Бохирдолтын зэрэг	Дунд зэрэг /Ш/
7	Ажиллах орчны байршил	Далайн түвшнээс дээш 1000 метрийн өндөрт ажиллах боломжтой.
8	Цахилгаан динамик үйлчлэл (кА)	25

6 кВ-ЫН ҮЗҮҮРИЙН МУФТЫНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА №2


№	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Кабелийн жил тус бүрийн хөндлөн огтлолын талбай, (мм ²)	70
2	Хүчдэлийн түвшин, (кВ)	6
3	Судлын тоо	3
4	Тусгаарлагын төрөл	Полимер хийцтэй
5	Орчны нөхцөл	Ил байгууламжид
6	Цаг агаарын нөхцөл	УХЛ 1,5
7	Ашиглалтын үеийн температур, (°C)	-45..... +45
8	Баглаа боодлын хэмжээ, (мм)	150x150x820
9	Төгсгөвчний төрөл	Боолтон чангалгаатай төгсгөвчтэй
10	Газардуулгын бүрдэл	Газардуулгын шин, баригч хомут

6 кВ-ЫН ХҮЧНИЙ КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №3

№	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Ажлын хүчдэл, (кВ)	6
2	Кабелийн хөндлөн огтлолын талбай, (мм ²)	3*70
3	Тусгаарлага	Полэтилен тусгаарлагатай
4	Гадна орчны температур, (°C)	-45..... +45
5	Далайн түвшин	1000 метрээс дээш өндөрт ажиллах боломжтой байх
6	Стандарт	ГОСТ-18140-73 стандартын шаардлагад нийцэхүйц
7	1 км урт кабельд ноогдох тусгаарлагчийн эсэргүүцэл, (МОм)	200
8	Дамжуулагчийн материал	Хөнгөнцагаан
9	Богино залгааны хамгийн их халалтын температур, (°C)	200
10	Үйлдвэрлэсэн огноо	2019 оны 1 дүгээр сараас хойш үйлдвэрлэгдсэн.
11	Туршилтын протокол	Монгол улсын эрх бүхий мэргэжлийн лабораторит туршсан протоколтой байна.
12	Харьцангуй чийгшил, (%)	80-с багагүй

ПА-2-2А МАРКТАЙ ДҮЙЦЭХҮЙЦ ХОЛБОЛТЫН ХАВЧААРНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №4

- АС-50, АС-70 маркийн дамжуулагч утсыг хооронд нь бэхлэх, холбож хавчих зориулалттай.

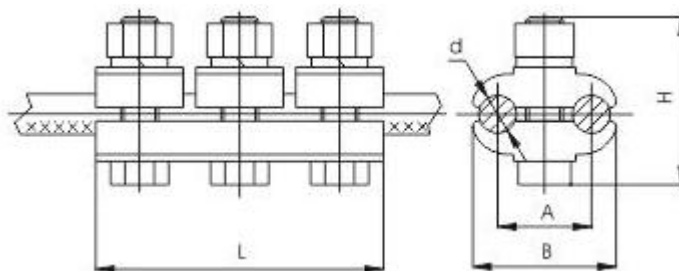



Марк, тип	Дамжуулагч утасны хөндлөн огтлолын талбай, мм ²	Уртын хэмжээ, мм
ПА-1-1	16,25,35	18
ПА-2-2	50,70	25
ПА-2-2А	50,70	25
ПА-3-2	95,120	30
ПА-3-2А	95,120	30

0.4 кВ-ЫН КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №5

№	Техникийн үзүүлэл	Утга
1	Ажлын хүчдэл (кВ)	1
2	Хэвийн хүчдэл (кВ)	0.4
3	Кабелийн хөндлөн огтлолын талбай (мм ²)	3*95+1*70
4	Давтамж (Гц)	50
5	Гадна орчны температур (°С)	-50.....+50
6	Далайн түвшин	1000 метрээс дээш өндөрт ажиллах боломжтой байх
7	Харьцангуй чийгшил (%)	98
8	Стандарт	ГОСТ-15150-69 стандартын шаардлагад дүйцэхүйц
9	Зөвшөөрөгдөх ачаалал (А)	184
10	Дамжуулагчийн материал	Хөнгөнцагаан
11	Кабелийн хийц	АВБШв марктай дүйцэхүйц, хуягтай кабель байна.
12	Кабелийн тусгаарлагчийн зузаан (мм)	2.4-ээс багагүй
13	Богино залгааны гүйдлийн хязгаар (кА)	6.5
14	Үйлдвэрлэсэн огноо, (он)	2018
15	Туршилтын протокол	Монгол улсын эрх бүхий мэргэжлийн лабораторт туршсан протоколтой байна.



70 мм² ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛЫН ТАЛБАЙТАЙ ТӨГСГӨВЧНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №6

№	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Ажлын хүчдэл, (кВ)	35 хүртэл
2	Хөндлөн огтлолын талбай, (мм ²)	70
3	Төгсгөвчний шаардлага	ТМ50-10-13 марктай дүйцэхүйц
4	Баталгаат ашиглалтын хугацаа, (жил)	40
5	Төгсгөвчний материал	Хөнгөн цагаан
6	Цаг уурын нөхцөл	УХЛЗ

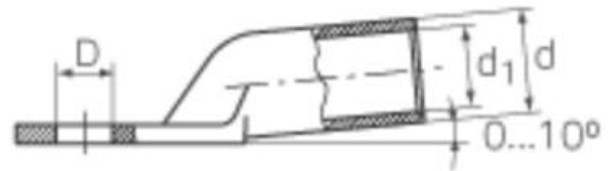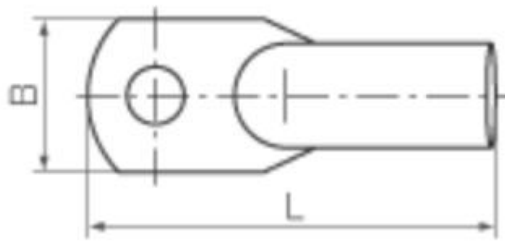

95 мм² ХӨНЛӨН ОГТЛОЛТОЙ ТӨГСГӨВЧНИЙ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №7

№	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Ажлын хүчдэл, (кВ)	35 хүртэл
2	Хөндлөн огтлолын талбай, (мм ²)	95
3	Төгсгөвчний шаардлага	ТМ50-10-13 марктай дүйцэхүйц
4	Баталгаат ашиглалтын хугацаа, (жил)	40
5	Төгсгөвчний материал	Хөнгөн цагаан
6	Цаг уурын нөхцөл	УХЛЗ

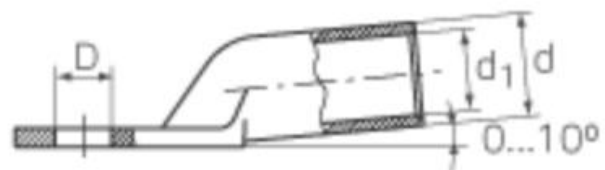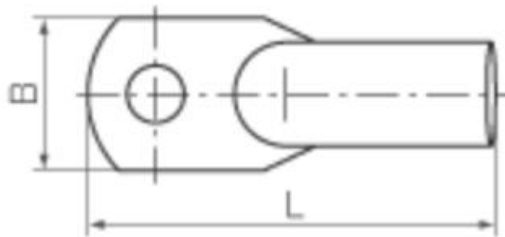

КТП-НИЙ ТӨМӨР ИХ БИЕНИЙ ХАЙРЦАГНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ №8

№	Техникийн үзүүлэлт	Утга
1	Сүлжээнд холбогдох төрөл	Кабелийн оруулгатай
2	Газардуулгын зарчим	Гүн газардуулга хийх зориулалт бүхий
3	Үйлчилгээний төрөл	Нэг талын үйлчилгээтэй
4	Ашиглах зориулалт	Зөөврийн
5	Жин	Хүчний трансформатор ороогүйгээр 1500 кг-аас ихгүй
6	Хамгаалалтын зэрэг	IP43
7	Нам талын гаргалгааны төрөл	Нам талдаа кабелийн оруулгатай
8	Трансформатор ороогүй	250 кВА тосон хүчний трансформатор суурилуулах боломжтой.
9	Өндөр талын тоноглол	6 кВ-ын 630 А-ын салгуур, 6 кВ-ын 20 А-ын гал хамгаалагч суурьтай, 6 кВ цэнэг шавхагчаар тоноглогдсон, хийцийн хэсгүүд хатуу холбоосуудаар холбогдсон байх
	0.4 кВ ерөнхий самбар	Оруулгын 400 А-ын салгуур, гал хамгаалагч бүхий иж бүрдэл, 400/5 гүйдлийн трансформатор, 5 А бүрэн электрон тоолуур гэрчилгээний хамт, хэмжүүртэй, гаргалгааны 250 А-ын 3ш

10	Нам талд суурилах тоноглол		автомат, 100 А-ын-1 ш автомат, гэрэлтүүлэгтэй, нойл газардуулгын шинтэй, битүүмжлэл сайтай, зүүдэг цоожоор тоноглогдсон самбарын иж бүрдэл байна.
11		Хэмжээ (мм)	2650*1850

Дөрөв. **ЖИШИГ МАЯГТ**

1. ҮНИЙН САНАЛЫН МАЯГТ

2019 оны сарынөдөр

БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Тавинбэх танаа

1. Бид, [тендерт оролцогчийн нэр] дор дурдсан барааг [санал болгож буй нийт үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр үнийн саналын авах баримт бичгийн дагуу ажлын [санал болгож буй нийлүүлэх хугацааг бичнэ] хоногийн дотор нийлүүлэхээр санал болгож байна.
2. Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг бүрэн хангасныг гэрчлэх баримтыг хавсаргав.
3. Бид гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг үүгээр батламжилж байна.

Нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолт	Барааны гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт дүн	НӨАТ болон бусад албан татвар	Бүгд дүн
1	2	3	4	5	6	7	8
Тендерийн нийт үнэ							

Баталгаат засварын хугацаа:

Санал болгож буй бусад нөхцөл:

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

Тав. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

- | | | |
|--|-------|--|
| 1. Шалгах болон турших | 1.1. | Нийлүүлэхээр санал болгож буй бараа материалыг захиалагчийн томилсон ажлын хэсэг хүлээн авна. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт | 2.1. | Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ. |
| 3. Оюуны өмчийн эрх | 3.1. | Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж, холбогдон гарах зардлыг хариуцна. |
| 4. Бараа хүргэх, тээврийн баримт бичиг ирүүлэх | 4.1. | Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3-р хороо үйлдвэрийн хэсэг БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн агуулахад |
| 5. Баталгаат засварын хугацаа | 5.1. | Үйлдвэрлэгчийн тухайн бараанд олгодог баталгаат засварын хугацаа 1 (нэг) жил байна. |
| 6. Гэрээнд өөрчлөлт оруулах | 6.1. | Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааны нэр төрөл, үзүүлэлтийг өөрчлөхгүй. |
| 7. Төлбөр | 7.1. | Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 2019 оны 12 дугаар сард багтаан төлбөрийг барагдуулна. |
| 8. Бараа нийлүүлэх хуваарь | 8.1. | Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө. |
| 9. Алданги оногдуулах | 9.1. | Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. |
| 10. Үүргээ биелүүлээгүй-гээс гэрээг цуцлах | 10.1. | Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч гэрээг цуцалж, захиалагчид учирсан аливаа хохирлыг нийлүүлэгч барагдуулна. |
| 11. Маргааныг шийдвэрлэх | 11.1. | Талууд гэрээний үүргийн биелэлттэй холбогдсон асуудлаар тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол зохих тал шүүхэд нэхэмжлэл гаргана. |

Зургаа. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

- | | |
|---|---|
| 1. Шалгах болон турших (ГЕН – 1) | 1.1 Нийлүүлэхээр санал болгож буй материалыг захиалагчийн томилсон ажлын хэсэг хүлээн авна. |
| 2. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН – 2) | 2.1. Нийлүүлэгчийн бүрдүүлэх тээврийн болон бусад баримт бичгүүд:

1) нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь; |
| 3. Баталгаат засвар (ГЕН-5) | 5.1. Баталгаат засварын тусгай шаардлага.

[Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 5 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. Энэхүү нийтлэг заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал энд тусгана.] |
| 4. Төлбөр (ГЕН – 7) | Урьдчилгаа санхүүжилт олгохгүй. Гэрээний төлбөрийг гэрээ дүгнэсэн акт болон нийлүүлэгчийн нэхэмжлэхийг үндэслэн 2019 оны 12 дугаар сард багтаан төлбөрийг барагдуулна.
. |
| 5. Алданги оногдуулах (ГЕН - 9)¹ | 9.1. Алданги оногдуулах хувь: Нэг хоногийн 0,5%

Алдангийн нийт дүн: Гэрээний үнийн дүнгийн 10% |