



“ДАРХАН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



БАТЛАВ
“ДДЦС ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
М.ЖАРГАЛСАЙХАН
2025 оны 01 сарын 22 өдөр

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

ЗУУХ №5-ИЙН ИХ ЗАСВАР

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ДДЦСТ/20250101317

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ	4
1. Тендерийн цар хүрээ	4
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	4
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	4
4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем	4
5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх	4
6. Сонирхогч этгээд, оролцогчид тавигдах ерөнхий шаардлага	4
7. Туслан гүйцэтгэгч, түншлэлд тавигдах шаардлага	5
Б.АГУУЛГА	5
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг.....	5
9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	5
10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт.....	6
11. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	6
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	6
12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	6
13. Тендерийн иж бүрдэл.....	7
14. Тендерийн жишиг маягтууд.....	7
15. Хувилбарт санал.....	7
16. Ерөнхий шаардлагыг магадлах баримт бичиг	7
17. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	8
18. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	8
19. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ...	9
20. Санал болгож буй ажил тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг.....	9
21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	9
22. Тендерийн валют.....	10
23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	10
24. Тендерийн баталгаа	10
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ.....	10
25. Тендер баталгаажуулах, илгээх	10
26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа.....	11
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	11

27.	Тендерийн талаар тодруулга авах	11
28.	Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	11
29.	Тендерийг үнэлэх	11
30.	Арифметик алдааг залруулах.....	11
31.	Давуу эрх олгох.....	12
32.	Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	12
33.	Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох.....	12
34.	Тендерийг эрэмбэлэх	12
35.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	12
Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ		13
36.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	13
37.	Гүйцэтгэлийн баталгаа.....	13
38.	Урьдчилгаа төлбөр.....	13
39.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	13

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1. Тендерийн цар хүрээ

1.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон ажил, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “ажил” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.2.Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.3.Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг

2.1.Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.

3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж

3.1.Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем

4.1.Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.

5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх

5.1.Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

5.2.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.

6. Сонирхогч этгээд, оролцогчид тавигдах ерөнхий шаардлага

6.1.Аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т зааснаар үйлчилгээний хураамж төлснөөр тус тендер шалгаруулалтын сонирхогч этгээд болно.

6.2.Сонирхогч этгээдийн төлсөн үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.

6.3.Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан

байна.

6.4.Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.

6.5.Тендер шалгаруулалтад оролцох гадаадын этгээд үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн этгээдийн мэдээллийг ирүүлнэ.

6.6.Монгол Улсын хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар бүртгүүлсэн мэдээлэлд үндэслэнэ.

6.7.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

7. Туслан гүйцэтгэгч, түншлэлд тавигдах шаардлага

7.1.Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан байна.

7.2.Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.

7.3.Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.

7.4.ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.

7.5.Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол ерөнхий шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

Б.АГУУЛГА

8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

8.1.Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;

II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;

III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;

IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;

V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;

VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

8.2.Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

8.3.Сонирхогч этгээд ТШЗ, Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон түүнд оруулсан аливаа өөрчлөлт, иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, тэдгээрт нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

9. Тендер шалгаруулалтын

9.1.Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах бол энэ тухай

баримт бичгийг тодруулах

хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр захиалагчид гаргаж болно.

9.2.Тодруулга авах хүсэлтийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүлээн авна.

9.3.Тодруулга авах хүсэлтэд үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.

9.4.Захиалагч тодруулга авах хүсэлтийн хариуг албан бичгээр үйлдэж, цахим системд нийтэлснээр хүргүүлсэн гэж тооцно.

9.5.Захиалагч тодруулгын үр дүнд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл ТШЗ-ы 11-д заасныг мөрдөнө.

10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

10.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

10.2. Уулзалтад сонирхогч этгээд, түүний төлөөлөл оролцоно.

10.3. ТШЗ-ны 10.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй аж ахуй эрхлэгч тендер шалгаруулалт шалгаруулалтад оролцож болно.

11. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

11.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагч тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

11.2. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол түүнийг цахим системд нийтэлснээр хүчинтэйд тооцогдоно.

11.3. Хэрэв тендер нээхээс ажлын таван өдрийн дотор тендер шалгаруулалтын баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан бол тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг ажлын таваас доошгүй өдөр байхаар тооцож, шаардлагатай хугацаагаар сунгана.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажил гүйцэтгүүлэх тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн хэлийг Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.

12.3. Хэрэв ТШЗ-ны 12.2-т зааснаар бэлдсэн тохиолдолд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн монгол хэл болон гадаад хэлээр бэлтгэсэн хувилбар хоорондоо зөрвөл монгол хэлээр бэлтгэсэн хувилбарыг баримтална.

12.4.Тендер хянан үзэх, үнэлэхэд захиалагч гадаад хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг үндэслэх ба оролцогч өөрөө, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн ажил гүйцэтгэх техникийн болон үнийн санал байна.

13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:

13.2.1.ТШЗ-ны 14-т заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;

13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;

13.2.3.ТШЗ-ны 15-д заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;

13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16-д заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;

13.2.5. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 17, 18, 19-д заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;

13.2.6. санал болгож буй ажил ТШЗ-ны 20-д заасан шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;

13.2.7. ТШЗ-ны 21-д заасан ажлын төсөв;

13.2.8. ТШЗ-ны 21.7-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;

13.2.9. Түншлэлээр, эсхүл туслан гүйцэтгэгчтэй бол холбогдох гэрээ.

13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.

14. Тендерийн жишиг маягтууд

14.1. Оролцогч V бүлэгт заасан маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтад бөглөж, илгээнэ.

15. Хувилбарт санал

15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол хуулийн 11.10-т заасан шаардлагад нийцэх хувилбарт саналыг тендерийн хамт ирүүлж болно.

16. Ерөнхий шаардлагыг магадлах баримт бичиг

16.1. Оролцогчийн ерөнхий шаардлага хангасан эсэхийг дараах баримт бичгээр магадална. Үүнд:

16.1.1. ТШЗ-ны 14.1-д заасны дагуу бөглөж ирүүлсэн V бүлгийн Маягт 1.

16.1.2. Ерөнхий шаардлагыг хангасан эсэхийг магадлахтай холбоотой ирүүлэх бусад баримт бичгийг хуулийн 7 дугаар зүйлд нийцүүлэн Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

16.2. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:

16.2.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;

16.2.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;

16.2.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.

16.3. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 16.1, 16.2.2-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.

16.4. Түншлэлийн гишүүн тус бүр ТШЗ-ны 16.1, 16.2-т заасан баримт бичиг ирүүлнэ.

17. Чадавхын болон туршлагын шаардлага

17.1. Захиалагч ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлага тогтооход хуулийн 15 дугаар зүйлийг баримтална.

17.2. Хуулийн 15.2-т заасан цахим системээр дамжуулан шалгах боломжтой, олон нийтэд нээлттэй мэдээллийг нотлох баримтаар ирүүлэхгүй.

17.3. Түншлэлийн хувьд төлөөлөх эрх бүхий гишүүн, гишүүн хамтдаа ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

17.4. Түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн ТШЗ-ны 18, 19-д чадавхын болон туршлагын шаардлагын 40-аас дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

17.5. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.

18. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт

18.1. Хуулийн 16.5-д зааснаар оролцогч Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан санхүүгийн чадавхын шаардлага хангасан байна.

18.2. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

18.3. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкны мэдэгдлээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн

санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

18.4. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.

19. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт

19.1. Хуулийн 17.4-т зааснаар оролцогч Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангасан байна.

19.2. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4-т заасан баримт бичгээс сонгож Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

19.3. Ажил гүйцэтгэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

19.4. ТШЗ-ны 19.3-т заасан тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг түншлэлийн гишүүн тус бүр хангасан байна. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.

20. Санал болгож буй ажил тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг

20.1. Санал болгож буй ажил нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримтыг тендерт ирүүлнэ.

20.2. III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарыг ирүүлнэ.

20.3. Ажил гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс бараа, үйлчилгээ авахаар санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт

21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.

21.2. Тендерт ирүүлэх өртгийн төсвийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас баталсан норм, нормативыг үндэслэн нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулж ирүүлнэ.

21.3. Тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.

21.4. ТШЗ-ны 21.2-т заасан төсвийн нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч V бүлгийн маягт 1-д заасан үнээс зөрүүтэй бол төсвийн нийт нийлбэрийг санал болгосон үнэ гэж үзнэ.

21.5. ТШЗ 21.1-т заасны дагуу үнийн хөнгөлөлт санал болговол үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг

“тендерийн үнэ” гэж үзнэ.

21.6. Хууль болон Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.

21.7. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь ажлын хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

22. Тендерийн валют

22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар маягт 1-д заана.

23.1. Захиалагч хуулийн 28.8-д зааснаар тендер хүчинтэй байх хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан бол оролцогч өөрийн ТШЗ-ны 23.1-д заасан хугацааг сунгаж болно.

23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь тухайн ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

24. Тендерийн баталгаа

24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрд ирүүлнэ.

24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

25. Тендер баталгаажуулах, илгээх

25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан

тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2.ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3.Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4.Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн маягт **Error! Reference source not found.**7-ын дагуу н ууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5.Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь тус баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

26.1.Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2.Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах

27.1.Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх

28.1.Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам, ТШЗ-ны 13-т заасан тендерийн иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулгад үндэслэн хянан үзнэ.

29. Тендерийг үнэлэх

29.1. Хуулийн 11.4-т зааснаар захиалагч үнэлгээний үндсэн шалгуурыг сонгох бөгөөд өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол үнэлгээний үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

29.2. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.

29.3. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

30. Арифметик алдааг залруулах

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т

зааснаар залруулна.

- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн бол хуулийн 8.4, 8.7-т зааснаар үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг, мөн санал болгосон хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл өөр бусад төсөл, арга хэмжээний мэдээлэлтэй давхацсан эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх** 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа** 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Урьдчилгаа төлбөр** 38.1. Гэрээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бараа материал худалдаж авах болон ажил эхлүүлэхтэй холбогдох зардалд урьдчилгаа төлбөр олгох шаардлагатай бол захиалагч урьдчилгаа төлбөр олгох хувийг Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 38.2. Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөр авах хүсэлтийг уг төлбөрийн дагуу санхүүжүүлэх ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ, төсөв, ажил гүйцэтгэх хуваарийн хамт ТШЗ-ны 38.1-д заасан үнийн дүнгээс багагүй хэмжээний мөнгөн дүнтэй урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг холбогдох этгээдээр гаргуулан захиалагчид ирүүлнэ.
- 38.3. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38.4. Захиалагчийн хүлээн авсан, шаардлага хангасан урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 39. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах** 39.1. Захиалагч ТШЗ-ны 8.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.
- 39.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 39.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: “ДАРХАН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: ЗУУХ №5-ИЙН ИХ ЗАСВАР
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын зарлалын дугаар: ДДЦСТ/20250101317
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багцгүй
ТШЗ 1.3	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй” .
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: “Өөрийн хөрөнгөөр”
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: Их засварын өртөг 4,300,000,000 төгрөг /Дөрвөн тэрбум гурван зуун сая төгрөг/
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 9.1	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн талаар тодруулга авах хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: “ДДЦС” ТӨХК-ийн Ерөнхий инженер Б.Батжаргал Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, үйлдвэрийн дүүрэг, “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үйлдвэрийн байр, 3-р давхар. Ерөнхий инженерийн өрөө 302 тоот Утасны дугаар: утас/факс: 7037-3022. Цахим шуудангийн хаяг: darhanpp@mongol.net
ТШЗ 10.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.1	Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл.
ТШЗ 13.2.7	Төсөв: <ul style="list-style-type: none"> - Мэргэшсэн ба тэргүүлэх төсөвчингөөр хийлгэсэн гүйцэтгэх ажлын төсөв ирүүлнэ. /ажлын графикийн хамт/ - Магадлашгүй ажлын зардал - Захиалагчийн техник хяналтын зардал - Хог цэвэрлэгээ
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй” .
ТШЗ 16.1.2	Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: “Шаардана”

ТШЗ 18.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлага: “Шаардана”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Борлуулалтын орлогын хэмжээ: ТШЗ-ны 17.3-т заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн нийт борлуулалтын орлогын хэмжээ нь батлагдсан төсвийн 50%-иас багагүй байх - Харилцагч банк тус бүрээр зээл, зээлийн хүүгийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тухай тодорхойлолт. - Баталгаажуулсан 2023, 2024 оны санхүүгийн тайлан. Тайланг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд ХУР системээс татан авч үзнэ. - Түргэн хөрвөх хөрөнгөтэй холбогдох шаардлага: Харилцагч банкны дансны үлдэгдэл, Харилцагч банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт. Үнэт цаас, засгийн газраас гаргасан бонд болон Үнэт цаасны зээлийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасан үнэт цааснууд. 																								
ТШЗ 18.2	<p>Санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох баримт бичиг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Харилцагч банкны мэдэгдэл; Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойшхи өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагаа; - 2022, 2023, 2024 оны санхүүгийн тайлан; - Борлуулалтын орлого: 2023, 2024 оны нийлбэр нь төсөвт өртгийн 80 хувиас багагүй байх. 																								
ТШЗ 19.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлага: “Шаардана”</p> <p>Ажил гүйцэтгэх хүний нөөц: “Шаардана”</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Инженер, техникийн болон мэргэжилтэй ажилчид нь үндсэн ажилтанаар буюу гэрээгээр сүүлийн 1 жил тухайн ажлын байран дээрээ тогтвортой ажилласан байх. Үүнийг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөөр баталгаажуулсан байна. ✓ Энэ ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ИТА – ийн тоо <table border="1" data-bbox="446 1411 1484 2016"> <thead> <tr> <th>Мэргэжилтэй боловсон хүчин</th> <th>Хүний тоо</th> <th>Баримт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ажил удирдагч, инженер</td> <td>1</td> <td>Диплом</td> </tr> <tr> <td>Засварын мастер</td> <td>1</td> <td>Диплом</td> </tr> <tr> <td>Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэргэжилтэн</td> <td>1</td> <td>Диплом</td> </tr> <tr> <td>Категортой гагнуурчин /1.4 ба түүнээс дээш ангилалтай/</td> <td>3</td> <td>Үнэмлэхтэй</td> </tr> <tr> <td>Хийцийн гагнуурчин</td> <td>3</td> <td>Үнэмлэхтэй</td> </tr> <tr> <td>Мэргэжлийн засварчид</td> <td>16</td> <td>Үнэмлэхтэй</td> </tr> <tr> <td>Оосорлох дохиочин</td> <td>2</td> <td>Үнэмлэхтэй</td> </tr> </tbody> </table>	Мэргэжилтэй боловсон хүчин	Хүний тоо	Баримт	Ажил удирдагч, инженер	1	Диплом	Засварын мастер	1	Диплом	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэргэжилтэн	1	Диплом	Категортой гагнуурчин /1.4 ба түүнээс дээш ангилалтай/	3	Үнэмлэхтэй	Хийцийн гагнуурчин	3	Үнэмлэхтэй	Мэргэжлийн засварчид	16	Үнэмлэхтэй	Оосорлох дохиочин	2	Үнэмлэхтэй
Мэргэжилтэй боловсон хүчин	Хүний тоо	Баримт																							
Ажил удирдагч, инженер	1	Диплом																							
Засварын мастер	1	Диплом																							
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэргэжилтэн	1	Диплом																							
Категортой гагнуурчин /1.4 ба түүнээс дээш ангилалтай/	3	Үнэмлэхтэй																							
Хийцийн гагнуурчин	3	Үнэмлэхтэй																							
Мэргэжлийн засварчид	16	Үнэмлэхтэй																							
Оосорлох дохиочин	2	Үнэмлэхтэй																							

	<p><i>/Шаардлагатай үед мэргэжлийн засварчид татан ажиллуулах хүн хүчний нөөцтэй байх./</i></p> <p>Ажил гүйцэтгэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл: “Шаардана”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цахилгаан, хийн, аргон гагнуурын хэрэгсэлүүд 2. Зөөврийн болон суурийн огтлогч, төрөл бүрийн трубаны фаска гаргагч 3. Трубаны зууванжилт, суналтыг хангасан труба матагч 4. Засварт шаардлагатай халах өрлөгийн багаж хэрэгсэлүүд 5. Гар таль, электродны халуун сав, уртасгагч кабель г. м <p>Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага: “Шаардана”</p> <p>2022, 2023, 2024 оны аль нэг жилд эрчим хүчний эх үүсвэр барьж байгуулсан эсвэл БКЗ-75-39 маркын зуухны их засвар, болон 75 тн ба түүнээс дээш уур үйлдвэрлэх хүчин чадалтай зуухны шинэчлэлтийн ажил, туршилт, тохируулга хийж гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт, төсвийн гүйцэтгэлийг ирүүлэх. Захиалагч байгууллагын гүйцэтгэлийн тухай тодорхойлолт ирүүлэх.</p> <p>Техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангахыг нотлох бусад шаардлага: “Шаардахгүй”</p>
<p>ТШЗ 19.2</p>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг нотлох баримт бичиг:</p> <p><i>[ТШЗ 19.1-д заасан шаардлагыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох баримт бичгийг хуулийн 17.2-т заасан баримт бичгээс сонгож бичнэ. Жишээ нь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Шаардсан хүний нөөцийг мэдээллийг V бүлгийн 2-р маягтын дагуу ирүүлэх;</i> - <i>Оролцогчийн туршлагыг харуулах заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний талаар V бүлгийн 4, 6-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл;</i> - <i>Ажил гүйцэтгэхэд ашиглахаар заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, (өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн, түрээслэх гэх мэт);</i> - <i>Техникийн чадавх болон туршлагын талаар заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж буйг нотлоход шаардлагатай бусад баримт.]</i>
<p>ТШЗ 19.3</p>	<p>Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардана”</p> <p>ТЗ - 3.4 Зуухны 0.07-8.0мпа /0.7-80.0 кгх/см² болон түүнээс дээш даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ хийх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх</p> <p>ТЗ-4,3 0,7-80 кгс/см² даралттай даралтат савны угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгийн ажил үйлчилгээ хийх зөвшөөрөлтэй байх</p>
<p>ТШЗ 21.6</p>	<p>Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад “Тохируулахгүй тогтмол байна”</p>

ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: 21,500,000 төгрөг /хорин нэгэн сая таван зуун мянга/
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Санал болгож буй барааны тодорхойлолт, барааг нийлүүлэх эрх бүхий байгууллагаас олгосон чанарын гэрчилгээ, үйлдвэрлэгчийн итгэмжлэл. 2. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ. 3. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ. 4. НӨАТ-ын өргүй тодорхойлолт 5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт. <p><i>Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалтыг Маягт 8-ын дагуу ирүүлнэ.</i></p>
ТШЗ 26.1	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: 2025 оны 02 сарын 20-ний өдөр</p> <p>Цаг: 13 цаг 00 минут</p>
ТШЗ 26.2	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: 2025 оны 02 сарын 20-ний өдөр</p> <p>Цаг: 13 цаг 30 минут</p> <p>Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, үйлдвэрийн дүүрэг, “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үйлдвэрийн байр, 3-р давхар. Ерөнхий инженерийн өрөө 302 тоот</p>
Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ	
ТШЗ 31.1	<p>Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг:</p> <p>“Тооцохгүй”</p>
ТШЗ 32.1	<p>Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх:</p> <p>“Үгүй”</p>
Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	
ТШЗ 37.1	<p>Шалгарсан оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: “Тийм”</p> <p>Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ</p> <p>Шалгарсан оролцогч нь тухайн жилд санхүүжих төсөвт өртгийн гурван хувь буюу 129'000'000.0 (Нэг зуун хорин есөн сая) төгрөгийн баталгааг гэрээ байгуулахаар ирэхдээ авч ирнэ.</p>
Ё. БУСАД	

Ажлын даалгавар


 ЦАХИЛГААН СТАНЦ
 ДДЦС БАТЛАВ
 "ДДЦС" ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 Б.БАТЖАРГАЛ
 2024 ОНЫ 12-Р САРЫН 16 ӨДӨР

2025 онд хийх зуух №5-ийн их засварын ажлын эзэлхүүн

2024.12.06

№	Хийх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
Нэг.Бэлтгэл ажил				
1	Ажлын байр бэлтгэх, засварт шаардлагатай засварын багаж гагнуурын хэрэгсэл, шат тавцан байрлуулах, ажлын дараа хурааж авах	Удаа	2	
2	Зуух засварын дараа халах гадаргууд усан шахалт хийх, халах гадаргууд илэрсэн гэмтэл устгах	Удаа	2	
3	Зуухыг засварын дараа агаарын шахалт хийх, агаарын системд илэрсэн гэмтлийг устгах	Удаа	2	
4	Засварын явцад хогийг цэвэрлэх, засварын дараа зуухны их биеийг цэвэрлэж хүлээлгэн өгөх	тогтмол	өдөр бүр	
5	Солигдож буй халах гадаргуугийн бүх гагнуурын оёдолыг технологийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хэмжилт, хяналт, баталгаажуулалт хийх	1 зуух	1	эрх бүхий байгууллага
6	Засварын дараа үзель зангилаа тус бүрээр халах гадаргуу сольсон техникийн акт формуляр, зураг схем, эрх бүхий МСГЛ-р гагнуурыг үзэж шалгасан акт протоколь, гэрээ дүгнэсэн акт, төсвийн гүйцэтгэл бүгдийг 4% хийж, 1%-ийг станцын архивт хүлээлгэн өгнө.	1 зуух	1	
Хоёр. Халах гадаргуугийн засварын ажил				
1	Тогооны люк нээх, хаах, дотоод байгууламж циклон, сепараторыг задлах засварлах, металлын хаг хусмыг цэвэрлэх, доторхи овшивка гагнах, тогооны хананы 1мм хүртэл ан цав арилгар, засварлах	ш	1	нээнэ
2	Тогоонд холбогддог ф15-60мм хүртлэх штуцерүүдэд үзлнг хийж солих. Үүнд : -Тогооны шилний 6ш -Төвшин тэнцүүлэгч 8ш -Фосфатын 1ш -Хамгаалах клапангийн 5ш гэх мэт.	ш	24	
3	Экономайзерээс тогоо тэжээх 5*2=10ш шугамыг шинээр солих, Шугамыг бэлтгэх	тн	1	

4	Гадаад циклоны давс тэнцүүлэгч 2ш, рециркуляцын 1ш, аваарийн юүлүүр 1ш, продувка 1ш, завсрын коллекторын 1ш шугамыг анхдагч хаалт хүртэл шинээр солих Ф60мм	тн	1	
5	Гадаад циклоны үргэлжийн үлээлгийн дренажийн шугам, доод цэгийн үе үеийн үлээлгийн дренажуудыг Ф32мм шугам шинээр солих	тн	0.4	
6	Уур хөргөгч камер, завсарын коллектор, У/Х-н гарах, завсрын, пром 5ш коллекторд металлын үзлэг хийж, гулзайлтыг тодорхойлох, засварлах, шаардлагатай бол шинээр солих	тн	2.5	
7	Уур халаагчийн 1,2-р үеийн каракас яс төмрийг шинэчлэн солих	тн	3	
8	Хурц уурын 72ш Ф38*3.5мм гаансан хоолойг тайрч огтолж зайлуулах, шинээр тааруулж матан бэлтгэж, угсарч монтажлан шинэчлэн солих	тн	3	
9	Уур халаагчийн 2-р үеийг тайрч огтлон, шинээр тааруулж, матан угсарч шинэчлэх	тн	10	
10	Уур халаагчуудын сам, татуурга, бэхэлгээг шинээр зураг схемийн дагуу тааруулж бэлтгэх	тн	0.2	
11	Уур хөргөгчийн камер, 72 штуцер шинээр солих ф50-38мм	ш	72	
12	Уур халаагчийн солбисон Ф108мм-ийн 10ш хоолойг шинээр угсрах	тн	1.0	
13	Уур халаагчийн солбисон Ф108мм-ийн 10ш хоолойг матаж бэлтгэх	тн	1.0	матна
14	Уур хөргөх камерын 2ш зүрхэвчний гэмтэл шалгах шаардлагатай бол шинээр угсрах	ком	1.0	Захиалагч шаардлагатай бол зүхэвч хийж өгнө
15	Галын хотлын хүйтэн воронкны хэсгийн дөрвөн тал 284ш экраныг доод бүснээс доод коллектор хүртэл хэсэгчлэн солих (60*4мм)	тн	8	
16	Галын хотлын хүйтэн воронкны хэсгийн 4 тал 288ш экраныг матаж бэлтгэх, татуурга бэлдэх	тн	8	
17	Солигдсон экран хоолойн бэхэлгээний бүс татах, солих	ш	500	
18	Экономайзерийн 1.2-р үе бүрэн демонтаж хийн зайлуулах	тн	15.0	
19	Экономайзерийн 1.2-р үеийн сам бэхэлгээг засварлах, шаардлагатай бол сам бэхэлгээг шинээр хийж тааруулах	тн	1.5	
20	Экономайзерийн 1.2-р үе бүрэн сольж,булангын хамгаалалт нэг бүрчлэн тавих	тн	17.0	
21	Агаар халаагчийн 1, 2-р үеийн 12 кубыг шинээр бэлтгэж хийх.	тн	50	

22	Агаар халаагчийн 1, 2-р үеийн хуучин 12 кубыг огтолж зайлуулах шинээр угтаж монтажлах.	ш	12	
23	Агаар халаагчийн 1.2-р үеийн дулаан тэлэгч компенсаторуудыг огтолж зайлуулах, шинээр угсарч солих	тн	0.4	
24	Агаар халаагчийн 1.2-р үеийн дулаан тэлэгч компенсаторуудыг урьдчилан бэлтгэх, б=3мм	тн	0.4	
25	Агаар халаагчийн коробын 1,2-р үеийн агаарын урсгалын чиглүүлэгч солих, нээлхийнүүдийг засах, доторхи обшивкыг гагнах	тн	0.8	
26	Агаар халаагчийн заадлуудыг ф60*3.5 мм труба таллан зүсэж компенсатор болгон хийх	м	20	
27	Халуун агаарын коробын их бие нимгэрсэн хэсгийн ханын зузааныг шалгуулж хэсэгчлэн солих б=4мм	тн	1.2	
28	Халуун агаарын коробын дулаан тэлэгч компенсаторыг шинээр солих 3ш	тн	0.2	
29	Халуун агаарын коробын дулаан тэлэгч компенсаторыг бэлтгэх 3ш	тн	0.3	
30	Бүх буух хоолой халуун ящик доторх, мөн дээд булан, доод булангуудыг матагч машин дээр матаж бэлтгэх	тн	2	матна
31	Буух хоолойн 24ш штуцерт хэмжилт хийн шаардлага хангахгүй болсоныг шинээр солих	ш	24	
32	Бүх буух хоолойд хэмжилт хийн бүрэн солих ф83*6, ф108*6мм	тн	14	
33	Доод цэгийн 12 коллекторын заглушка, дээд коллекторын 4ш таг авч цэвэрлэх. Муудсан патруба, донышкыг солих	ш	28	
34	Зуухны хүйтэн воронко, комудны муудсан металл хэсэг, обшивкыг солих, 24м2	тн	1	
35	Үнс шлак зайлуулах комудны 2 таг, 4ш шагайварын тагшинээр хийх, гадна бункер, хаалга солих	тн	1.6	
36	Үнс шлак зайлуулах комуд хөргөлтийн 10ш, өдөөгч 2ш соплог хөдөлгөөнтэй хийх, усны коллекторыг солих.	тн	0.2	
37	Зуухны халуун хүйтэн агаарын бүх шибер, рециркуляцын шибериийг засварлах, муудсан эд ангийг солих, 9ш	тн	1	задлана
38	Анхдагч агаарын шиберээс горёлко хүртэл ф377*12мм 3ширхэг хоолойг булангын давхарлагаатай хамт шинэчлэн солих шинээр солих	тн	7.8	
39	Үлээлгийг аппарат засах, сосг арилгах, элэгдсэн эд ангийг солих, угсрах тохиргоо хийх	ш	6	
40	Зуухны их биений люк 13ш, таг шагайвар бш засварлах, муудсаныг солих	ш	19	

41	Зуухны 00 бункерийн хөндийг, вентурын компенсатор хүртэл утааны хөндийн их биеийг хэсэгчлэн солих б=4мм, Хоёр хажуугийг шинэчлэх	тн	5	
42	Скрубберын титэм хэсгийн их биеийг хэсэгчлэн солих гагнах.	тн	1.4	
43	Скрубберын титэм хэсгийн их биеийн эд ангийг бэлдэх	тн	1.4	
44	Скруббер вентурын их биеийн муудсан металл хэсгийг хэсэгчлэн солих. 27м2	тн	1.5	
45	Скруббер вентурын их биеийн солих хэсгийг хайчлаж бэлтгэх. Хэмжиж тааруулах	тн	1.5	
46	Вентурын компенсаторыг урсгалын хамгаалалтын хамт солих	тн	0.2	
47	Шүршилт цохих хормой буюу хөмсөг шинээр солих	тн	0.4	
48	Скруббер сопло 40ш, вентурын форсунка 2ш, чайникны 2ш сопло планцын хамт шинээр солих	ш	44.0	
49	Скруббер клапан 2ш, чайник 2ш -ийг тус тусыг шинээр бэлтгэж угсрах	тн	0.5	
50	Үнс баригчийн 2ш люк, үнс хаях хоолой чайник 2ш хаалтыг шинээр солих. Шат тавцан хашилт засах	ш	4	
51	Үнс баригчийн улитка хэсгийн таазыг б=8мм листээр шинээр солих.9м2	тн	0.6	
52	Үнс баригчийн гарах Т маягийн хоолойноос утаа сорогчийн карма хүртэл металл хэсгийг хэсэгчилж, компенсаторын хамт солих.25м2	тн	2.5	
53	Вентурын норгох сопло, шаардлагатай металл хэсгийг солих, соплоны төвлөрүүлэлт хийх	тн	0.3	
54	Галын хотол, сүүлийн хэсгийн 4ш тэсрэлтийн клапангуудад үзлэг засвар хийх	ш	4	
55	5-р тэмдэгт, уур халаагчийн коллекторуудын реперийн цэгийг засварлах, ажиллах боломжийг хангах	ш	17	
56	Горелко 3ш сугалж засварлах, анхдагч хоёрдогч оролтуудыг засварлах, насадкуудыг солих. Амбарзурыг шинэчлэн солих	тн	1.5	
57	Зуухны их биеийн муудсан овшивкыг 80м2 хэсэгчлэн солих	тн	2	
58	Зуухны их биений овщивка бэлтгэх, тааруулах	тн	2	
59	ДВ-ын сорох шахах талын агаарын хоолойг, солих, тор сэргээн засварлах 18м2	тн	0.5	
60	Зуухны 5-р тэмдэгтийн муудсан каркас, шалыг засварлах, бүрэн солих	тн	1.6	
61	Зуухны их биений шат, хашилт, хамгаалалтыг сэргээх, засах	тн	1.0	






62	Барабаны гадаад циклонд холбогддог Ф108*6мм-ийн 6ш хоолойн хамт шинээр солих, матаж бэлтгэх	тн	1.0	
63	Тэмдэгт 5-дээр буух хоолойн хамгаалат, овшивка шинээр тааруулж хийх 6-3мм	тн	1.8	
Гурав. Өрлөг дулаалга				
64	Барабанын тулах өрлөг хийх	м2	1.2	
65	Барабаны торкрет, гадна талын дулаалга засах	м2	20	
66	Барабаны арын, хоёр хажуугийн, дээд хэсгийн дулаалга хийх	м2	6	
67	Галын хотолын 4 талын муудсан өртөгт үзлэг хийж, шаардлагатай хэсгийг задалж шинээр өрөх.	м3	40	
68	Хүйтэн воронконы хэсгийн дөрвөн тал өрлөг задалж буулгах, ачиж зайлуулах	м3	8	
69	Хүйтэн воронконы хэсгийн дөрвөн тал өрлөг хийх	м3	8	
70	Уур халаагчийн таазны өрлөг дулаалга бүрэн буулгаж, ачиж зайлуулах	м3	12	
71	Уур халаагчийн таазны өрлөг дулаалга, бетон бүрэн шинэчлэн хийх	м3	12	
72	Хурц уурын 72-н таазны өрлөг бетоныг хийх	м2	16.0	
73	Хурц уурын 72 хоолойн хоёр хажуугийн муудсан өрлөг бетоныг хийх	м2	4.5	
74	Халуун ящик, уур халаагчийн 2-р үеийн хоёр хажуугийн өрлөг бетоныг сэргээж хийх	м2	12.0	
75	Уур халаагчийн коллекторууд, солбицох 10 хоолойн дулаалга хийх	м2	18.0	
76	Буух хоолойн дулаалга бүрэн хийх.	ш	44	
77	Агаар халаагчийн 1.2-р үеийн хана, компенсаторын өрлөгийг хийх	м2	8.0	
78	Халуун агаарын хөндийн хоолойд дулаан тусгааралтыг сэргээх, нягтруулах, өнгөлгөө хийх	м2	12.0	
79	Экраны бэхэлгээний бүсний бетон хийх	м3	2	
80	Хүйтэн воронкын бетон хийх	м2	8.0	
81	ОО бункер, утааны хийн хөндий, вентури хүртлэх гадаргуугийн дулаалга хийх, гадаргууг өнгөлөх	м2	40.0	
82	Зуухны 00 бункерийн хөндийн шалыг шинээр бетондох.	м2	42.0	
83	Доод цэгийн 12 коллекторын өрлөг, дулаалга хийх, комудны 2 хажуугийн өрлөг хийх	м2	12.0	
84	Скрубберын титэм хэсэгт бетон хийх	м3	1.5	
85	Скруббер вентурын доторлогоонд үзлэг хийн шаардлага хангахгүй плитааг хуулж, хүчил шүлтэнд тэсвэртэй плита наах.	м2	32	

86	Зуухны их бие, үнс баригч, шугам хоолой, шат тавцанг сэргээн будах	м2	150.0	
87	Засварт шаардлагатай 6м хүртэл өндөртэй шат тавцан барих, засварын дараа буулгаж авах	м2	20.0	
дөрөв: Шугам, хоолой, хаалт, арматур				
88	Тогооны шилний колонко, шугам хоолойн засвар бүрэн хийж угсрах, хаалтуудыг засварлах, шинээр солих /ду10 ру100 /	ш	15	5ш хаалт солих
89	Түвшиний хаалтуудын засвар бүрэн хийж, угсрах /ду20 ру100	ш	8	
90	Хамгаалах клапангуудыг засварлах, шаардлага хангахгүйг шинээр солих /Г-131/	ш	5	5 ш солих
91	Тэжээлийн усны шугамын хаалт шинээр солих / ду100 ру100/	ш	1	
92	Тэжээлийн усны шугамын 13.14 -р хаалтыг солих ду 50 ру 100	ш	2	2ш солих
93	Тэжээлийн усны 1,2-р дренажийн хаалтыг засварлах, солих ду20 ру100	ш	3	1ш солих
94	Тэжээлийн усны тохируулагч клапан засварлах / ду100 ру100 /	ш	1	
95	Тэжээлийн усны буцаахгүй, тохируулагч, хязгаарлах клапанг засварлах / ду100 ру100 / / ду80 ру100 /	ш	3	
96	Форсункын уурын орох, гарах хаалт шинээр солих /ду 40 ру100/	ш	2	
97	Мазутын орох, гарах хаалт /ду40 ру40/ солих	ш	2	2 ш солих
98	Үе үеийн үлээлгийн хаалт, доод цэгийн хаалт, анхдагч хаалтыг шинээр солих, засварлах хуучин схемд оруулах /ду20 ру100/	ш	26	15ш солино
99	Үргэлжийн үлээлгийн хаалтыг засварлах /ду 20 ру100/	ш	5	3ш солих
100	Барабаны хий гаргагчийн анхдагч , хоёрдогч хаалтыг засварлах, солих /ду 50 ру100/	ш	2	1 ш солих
101	Фосфатын буцаахгүй клапанг солих /ду25 ру100/	ш	1	1 ш солих
102	Уурын шугамын ГПЗ хаалт засварлах /ду200 ру100/	ш	1	Цахилгаан хөдөлгүүр, редуктортой
103	Уурын шугамын хий гаргагчийн хаалт солих /ду10 ру100/	ш	2	2 ш солих
104	20 ата -гийн хаалтыг солих /ду50 ру 100/	ш	2	2ш солих
105	20 ата -гийн хийн гаргагчийн засварлах /ду10 ру 100/	ш	2	
106	Завсрын коллекторын хаалт солих /ду50 ру100/	ш	2	
107	Продувкын анхдагч хаалтыг солих, хоёрдогч хаалтыг засварлах /ду50 ру 100/	ш	2	1 ш солих

108	Аваарийн сливийн гар хаалтыг шинээр солих /ду50 ру100/	ш	1	1 ш солих
109	Аваарийн сливийн цахилгаан хаалтыг засварлах /ду50 ру100/	ш	1	
110	Рециркуляцийн анхдагч хаалтыг засварлах , хоёрдогч хаалт шинээр солих /ду 50 ру100/	ш	2	1ш
111	Скрубберын хаалтыг шинээр солих /ду50 ру16/	ш	4	бөмбөлгөн
112	Экономайзерийн дренаж, хий гаргагч хаалтыг шинээр солих /ду20 ру100	ш	2	2ш солих
113	Барбатёрын хаалтыг шинээр солих /ду50 ру100/	ш	1	1ш
114	Зуух тэжээх хаалт засварлах /Ду50 Ру100/	ш	1	1ш
115	Сорьцийн цэгийн хаалтыг засварлах, солих /ду10 ру100/	ш	14	3ш солих
116	Сорьцийн цэг, хөргөлтийн усны хаалтыг солих ду25 ру16	ш	1	1ш
117	Уур хөргөгчийн тэжээлийн усны шугам бүрэн солих ф83*4мм	м	120	
118	Уур хөргөгчийн тэжээлийн усны тройник солих	ш	2	
119	Таван хий гаргагч хаалтуудыг засварлах, ду10 ру100	ш	5	
Тав. Эргэх механизмын их засвар Зуух №5				
1	Тоосон систем: сеператор, циклоны люк тайлж дотор талд үзлэг хийж , металл хэсгийг хэсэгчлэн солих	м2	9	
2	Тоосон систимийн бүх люк мигалкууд, чийг ялагч, тоосны тросс, торон сеткүүд солих	ш	6	
3	ШБМ-ын урд, хойд үндсэн холхивчны тосны схемд үзлэг хийж, засварлах	ш	2	
4	ШБМ-ын привод араа, венец арааг хусаж цэвэрлэх, редукторт үзлэг хийж засварлах	ком	1	
5	ШБМ-н орох, гарах хоолойнуудын элэгдсэн хэсгийг шинээр солих, элэгддэг хэсгүүдийг электродоор шавах, нягтруулга хийх	м2	4	
6	МВ-ын крышка нээж холхивч, змеевикид үзлэг хийж засварлах, корпус задалж ажлын дугуйн лопатка солих, корпусын элэгдсэн хэсгүүдийг хэсэгчлэн шинээр солих, баланс төвлөрүүлэлт хийх	ком	1	
7	Запорны шиберт үзлэг хийж засварлах	ш	1	
8	Анхдагч агаарын шиберыг шинээр солих	ш	3	
9	Тоос тэжээгчийн редуктор, дозаторт бүрэн задаргаа хийж засварлах, тохиргоо хийх	ш	3	
10	Хуучин ПСУ-г демонтаж хийн зайлуулах	ком	2	
11	ПСУ бүрэн шинэчлэх	ком	2	
12	ДС-ын засвар бүрэн хийх, кришка нээж хэмжилт хийх	ком	1	

13	ДВ-ын засвар бүрэн хийх кришка нээж хэмжилт хийх	ком	1	
14	Тоосон системийн шугам хоолойд үзлэг хийж, нимгэрэлттэй хэсгийг солих ф600*8	м2	12	
15	Тоосон системийн тэсрэлтийн клапангуудыг бүрэн солих	ш	8	
16	Сеператорын люк нээж үзлэг, засвар хийх	м2	10	
17	Циклоны элэгдэж цоорсон хэсгийг хэсэгчлэн солих,	м2	6	
18	Нүүрсний бункерт орж үзлэг, засвар хийх клапан солих	бункер	2	
19	Тоосны бункерт орж үзлэг, засвар хийх клапан солих	бункер	1	
20	Тоосны шугамын нимгэрсэн хэсгийг хэсэгчлэн солих, нарийн шугам, стол, солих	тн	2.5	
21	Бүх тоноглолуудын палец, палецны резин шинээр солих	ш	120	
22	Тоос тэжээгчийн подбункерын шибер засварлах	ш	3	
23	Дымесосын корпус, сорох, шахах хоолой хэсэгчлэн солих, компенсаторт урсгалын хамгаалалт шинээр солих	м2	80	

Хянасан:

ИА-ны дарга		Д.Жагварал
ИА-ны ахлах инженер		Х.Алтангэрэл
Зуухан цехийн дарга		Б.Амарбаатар
ИА-ны хяналтын инженер		Ж.Эрдэнэбилэг
Ажлын эзлэхүүн гаргасан:		
Засварын инженер		Ч.Энхбаяр



БАТЛАВ
 "ДЦС" ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 Б.БАТЖАРГАЛ
 2024 ОНЫ 12 САРЫН 17 ӨДӨР

Зуухан цехийн 2025 онд шаардлагатай бараа сэлбэг материалын захиалга /Зуух №5 их засвар/ 2024.12.10

№	Материалын нэр	Тип марк	Техникийн тодорхойло лт	Барааны гарал үүсэл	Хэмж х нэгж	2025 онд худалдан авах			Зориулалт	Худалда н авах хугацаа	2025 онд худалдан авах тоо хэмжээ
						Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ			
1	Труба ф725*12мм	Ст5			тн	2.53	4200000	10,626,000	Тоосон систем	IV	12м
2	Труба ф377*12мм	Ст20			тн	7.8	5600000	43,680,000	Анхдагч агаарын шугам	IV	72м
3	Труба ф325*18мм	Ст20	7м		тн	0.95	5600000	5,320,000	уур хөргөгчийн камер	IV	
4	Труба ф273*20мм	Ст20	7м		тн	0.875	5600000	4,900,000	завсарын коллектор		
5	Ган труба ф108х6	Ст20			тн	4	5600000	22,400,000	Буух хоолой	IV	
6	Ган труба ф83х6	Ст20			тн	10	5600000	56,000,000	Буух хоолой	IV	
7	Ган труба ф83х4	Ст20			тн	3	5600000	16,800,000	Буух хоолой	IV	
8	Ган труба ф60х4	Ст20			тн	8	5600000	44,800,000	Экран	IV	
9	Ган труба ф32х4 Ст20 L-8м	Ст20			тн	18	5600000	100,800,000	Экономайзер	IV	
10	Ган труба ф38х3.5 Ст20	Ст20			тн	14	5600000	78,400,000	Уур халаагч	IV	
11	Ган труба ф40*1.5	Ст20	7м		тн	50	5600000	280,000,000	Агаар халаагч	IV	
12	Ган труба ф25х3 Ст20	Ст20			тн	0.5	5600000	2,800,000	Зурхавч	IV	
13	Нерж труба ф16				кг	100	22000	2,200,000	Сорьц	IV	
14	Ган лист б=14мм	Ст3-5	9*2.2м		тн	6.6	3800000	25,080,000	Агаар халаагч 1.2-р үе	IV	
15	Ган лист б= 10мм	Ст3-5	9*2.2м		тн	4.7	3800000	17,860,000	Агаар халаагч 1.2-р үе	IV	
16	Ган лист б=8мм	Ст3-5			тн	1.4	3800000	5,320,000	үнс баригч хөмсөг, чих	IV	
17	Ган лист б=6мм	Ст3-6			тн	8	3800000	30,400,000	Металл хийц гагнах	IV	
18	Ган лист б=4мм	Ст3-5			тн	14	3800000	53,200,000	00 буннер, сүүлийн хэсэг	IV	
19	Ган лист б=3мм	Ст3-5			тн	6	3800000	22,800,000	Обшивка	IV	

20	Ган лист б=2мм	Ст3-5			ТН	0.8	3800000	3,040,000	Компенсатор	IV
21	Хэзтэй лист б=4мм	Ст3-5			ТН	1.5	3800000	5,700,000	шат тавцан	IV
22	Торон лист б=4мм	Ст3-6			ТН	1	4200000	4,200,000	шат тавцан	IV
23	Нерж лист б=4мм				М2	14	300000	4,200,000	Уур халаагчийн хомуут	IV
24	Ган фрутки ф18мм	Ст5			ТН	1	3200000	3,200,000	Тагуурга	IV
25	Угольник 40*40*3мм	Ст5			ТН	1.5	3200000	4,800,000	Экономайзерын сам	IV
26	Угольник 75х75мм	Ст5			ТН	0.3	3200000	960,000	каракас	IV
27	Люк				Ш	4	950000	3,800,000	Сүүлийн хэсэгт	IV
28	Швиллер№ 16				ТН	3	3200000	9,600,000	Каракас шат тавцан	IV
29	Швиллер№ 10				ТН	1	3200000	3,200,000	Каракас шат тавцан	IV
30	Двуугавр №16				ТН	4	3200000	12,800,000	Каракас	IV
31	Двуугавр №36		7м		ТН	0.44	3200000	1,408,000	Каракас	IV
32	Ган балабанка ф 30	Ст10			КГ	100	5000	500,000	Бэлдэг	IV
33	Ган балабанка ф 50	Ст20			КГ	180	5000	900,000	Шугуур бэлтгэх	IV
34	Ган балабанка ф 110	Ст20			КГ	600	5000	3,000,000	Шугуур бэлтгэх	IV
35	Электрод Цу5				КГ	350	19000	6,650,000	Эйран уур халаагч гагнах	IV
36	Электрод УОНИ13/55				КГ	470	14000	6,580,000	Коллекторт	IV
37	Электрод	J506	ф3мм		КГ	200	9000	1,800,000	Мегапп хийц гагнах	IV
38	Электрод	J422	ф2.2мм		КГ	200	9000	1,800,000	Шугам хоолой гагнах	IV
39	Ширмэн электрод		ф3мм		Ш	300	3000	900,000	Ширмэн эд, ангийн засвар	IV
40	Аргон хий				баллон	5	130000	650,000	уур халаагч бэлтгэх	IV
41	Аргоны утас SR70S6				КГ	40	20000	800,000	уур халаагч бэлтгэх	IV
42	Вольфром зүү		ф=2.5мм		Ш	20	9900	198,000	уур халаагч бэлтгэх	IV
43	Холхивч №2222				Ш	2	700000	1,400,000	МВ	IV
44	Холхивч №366322				Ш	2	700000	1,400,000	МВ	IV
45	Холхивч №3626				Ш	2	700000	1,400,000	ДВ	IV
46	Холхивч №2226				Ш	2	700000	1,400,000	ДВ	IV
47	Холхивч №366332				Ш	2	700000	1,400,000	ДС	IV

48	Холхивч №46330											1,400,000	ДС		IV
49	Холхивч № 7536											1,400,000	редуктор ЦО-700		IV
50	Холхивч №3634											1,400,000	Привод		IV
51	Түүхий нүүрс тэжээгч	20.103-010										240,000,000			IV
52	Литол											480,000	Тосолгоонд		IV
53	Тос											2,700,000	Тосолгоонд		IV
54	Ган вингель ду80 ру100											1,200,000	16вп		IV
55	Ган вингель ду50 ру100											9,900,000	Т/ус,пр,а/сл		IV
56	Ган вингель ду20 ру100											7,350,000	Доод цэгт		IV
57	Ган вингель ду10 ру100											1,800,000	хий гаргалч, сорьц		IV
58	Ган вингель ду40 ру100											1,200,000	форсунын хаалт		IV
59	Бамбалган хаалт Ду20 Ру25											60,000	Хэргэлтийн ус		IV
60	Сальник АГИ 8*8-14*14											625,000	Хаалт вингель		IV
61	Слюда 240х40х0,4мм											2,500,000	тогооны шил		IV
62	Хамгаалах клапан Т-131											20,000,000	Шинээр солих		IV
63	Паронит б- 1,0мм											180,000	Эргэх механизм кришка		IV
64	Паронит б- 2,0мм											540,000	хаалтны жийрэг ОХУ		IV
65	Паронит б- 3,0мм											540,000	Хаалт люкны жийрэг ОХУ		IV
66	Барилгын цемент											1,360,000	Шугам хоолойн дулаалга		IV
67	Гальн цемент											22,500,000	таазны бетон цутгах		IV
68	Мертиль											8,800,000	Галд тэсвэртэй өрлөгт		IV
69	Гальн тоосго											90,000,000	Галд тэсвэртэй өрлөгт		IV
70	Зөвлөн тоосго											26,000,000	Дулаан тусгаарлах		IV
71	Шамот бетон нунтаг											13,500,000	таазны бетон цутгах		IV
72	Чулуун хөвөн б=50мм											4,550,000	Дулаан тусгаарлах		IV
73	Хөнгөн цагаан сликат											900,000	Дулаан тусгаарлах		IV
74	Дулаалгын тор 10х10											1,200,000	Шугам хоолойн дулаалга		IV
75	Дулаалгын нимгэн төмөр											720,000	Корбо дулаалгах		IV

76	Хавтан асбест 6=5мм					тн	4	3000000	12,000,000	Дулаан тусгаарлах	IV
77	Нунтаг асбест					тн	20	3130000	62,600,000	Дулаан тусгаарлах ОХУ	IV
78	Шнур асбест					кг	40	40000	1,600,000	Дулаан тусгаарлах ОХУ	IV
79	Хүчлэгд тэсвэртэй тоосго / плита /					ш	500	8500	4,250,000	үнс баригч	IV
80	Арсамиг					кг	100	14000	1,400,000	үнс баригч	IV
81	Отглогчийн ир 230х22х1.5					ш	250	3500	875,000	Засвар угсралт	IV
82	Отглогчийн ир 400х32х3мм					ш	30	4500	135,000	Засвар угсралт	IV
83	Өнгөлөгч чулуу 100х6х16					ш	60	1800	108,000	Засвар угсралт	IV
84	Хуруу точил /Металл фрезер/					ш	20	40000	800,000	Засвар угсралт	IV
85	Бузаан зулгүүр 100*16					ш	100	1200	120,000	Засвар угсралт	IV
86	Пропан					кг	260	1850	481,000	Засвар угсралт	IV
87	Кислород					м3	500	5000	2,500,000	Засвар угсралт	IV
88	банз 6 -5мм					м3	6	600000	3,600,000	шат тавцан засах	IV
89	Төмөр угас 4-8мм					бодол	6	35000	210,000	Бэхлэгэнд	IV
90	Тросс ф8мм					м	40	3000	120,000	тоосны тросс солих	IV
91	Цагаан будаг					кг	36	12000	432,000	Их бие будаг	IV
92	Улаан будаг					кг	36	12000	432,000	Их бие будаг	IV
93	Цэнхэр будаг					кг	200	12000	2,400,000	Их бие будаг	IV
94	Ногоон будаг					кг	200	12000	2,400,000	Их бие будаг	IV
95	Шар будаг					кг	36	12000	432,000	Их бие будаг	IV
96	Хүрэн гунт					кг	180	14000	2,520,000	Их бие будаг	IV
97	Саарал эмаль					кг	180	14000	2,520,000	үнс баригч будаг	IV
98	Будаг шингэлэгч					л	80	8500	680,000	Их бие будаг	IV
99	Багс					ш	20	1800	36,000	Их бие будаг	IV
100	Өнжрүүш					ш	30	2000	60,000	Их бие будаг	IV
101	Шингэн шил					кг	280	5000	1,400,000	Шугам хоолойн дулаалга	IV
102	Гэрлийн бүрхүүл, чийдэн					ш	30	35000	1,050,000	Их биеийн гэрлүүлэг	IV
103	Гэрлийн 2 жилтэй хөнгөн цагаан кабель					м	200	4000	800,000	Их биеийн гэрлүүлэг	IV


БАТЛАВ
“ДДС” ТӨХ-ИЙН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.БАТЖАРГАЛ

2025 оны 01 сарын 22 өдөр

Галд тэсвэртэй /мертиль/шаврын техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх мертиль 50 кг-аар савлагдсан ОХУ-ын ГОСТ-6137-97 стандарттай дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй байна.

2025.01.22

Тип марк	МШ-31
Мертиль нь галын хотлын өрлөгт холбогч болгож ашиглах тул өндөр температуртай орчинд ашиглахад тохирохоор чанартай, барьцалдах чадвар сайн, галд тэсвэртэй, хадгалалтын хугацаа хэтрээгүй, шинэ байх шаардлагатай.	
Натрийнкарбонат (Na2CO3)	0,12-0,18
Ажиллах орчины температур	1580-1670C
Чийгийн массын хувь, %, ихгүй	5

Шалгалт, туршилт

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
	Стандарт ГОСТ-6137-97	<ul style="list-style-type: none"> - Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат - Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторийн дүгнэлт - Хил, гаалиар оруулж ирсэн баримт


Тайлбар: Нийлүүлэгдэж буй мертилээс дээж авч галлах зуухны галын хотолд ашиглан туршилт хийж зуухыг галлан 72 цаг явуулан шалгаж, дээрх техникийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан тохиолдолд комиссын шийдвэрээр хүлээн авах болно.

ХЯНАСАН:



Д.ЖАГВАРАЛ
 ИА-ны дарга
 Б.АМАРБААТАР
 Зуухан цехийн дарга
 Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
 ИА-ны техник хяналтын инженер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:



Ж.СОДХҮҮ
 Зуухан цехийн засварын мастер



Хөнгөн тоосго /Диатом/ техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх диатом тоосгон нь 2 м³ –ээр савлагдсан ОХУ-ын ТПД-400 ГОСТ 2694-78 стандарттай дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй байна.

2025.01.22





№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
1	Диатом тоосго нь зуухны галын хотлын өрлөгийн 2-р эгнээнд өрөхөд тохирохоор чанартай, хагарч бутлаагүй, ирмэгүүд эмтрээгүй, дулаан тусгаарлах чадвартай, удаан хадгалагдаагүй, шинэ байх шаардлагатай	м ³
2	Ажиллах орчны халуун	+ 900° С багагүй
3	Нэг ширхэг тоосгоны хэмжээ	250x124x65 мм
4	Нягт 1м ³	400кг
5	Дулаан дамжуулалт	0,09-0,13 вт-/м*к 200-800град/

Нийлүүлэгдэх диатом тоосго нь үйлдвэрийн доорхи шалгалт туршилтууд хийгдсэн байна.

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
1	Стандарт ТПД	<ul style="list-style-type: none"> - Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат - Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторийн дүгнэлт - Хил, гаалиар оруулж ирсэн баримт

Тайлбар: Нийлүүлэгдэж буй диатом тоосгоноос дээж авч авч галлах зуухны галын хотолд өрж 72 цаг явуулан шалгаж үзэхэд дээрх техникийн шаардлагагуудыг бүрэн хангасан тохиолдолд комиссын шийдвэрээр хүлээн авах болно.

ХЯНАСАН:

 Д.ЖАГВАРАЛ
 ИА-ны дарга
 Б.АМАРБААТАР
 Зуухан цехийн дарга
 Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
 ИА-ны техник хяналтын инженер
 ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:  Ж.СОДХҮҮ
 Зуухан цехийн засварын мастер

БАТЛАВ
"ДДС" ТӨХИЙН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.БАТЖАРГАЛ

2025 Оны 01 сарын 22 өдөр

Шамотны нунтгийн техникийн годорхойлолт

Нийлүүлэгдэх шамот нунтаг нь 50кг-аар савлагдсан ОХУ-ын ГОСТ-8691-73 стандарттай дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй байна.

2025.01.20

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
1	Шамотны нунтаг нь галын цементтэй хольж галд тэсвэртэй бетон болгож хэрэглэдэг бөгөөд өндөр температуртай орчинд ашиглахад тохирохоор чанартай, барьцалдах чадвар сайн, галд тэсвэртэй, удаан хадгалагдаагүй, шинэ байх шаардлагатай	M ³
2	Чийгийн массын	12%
3	Ажиллах орчны халуун	950° C
4	5мм сеткээр нэвтрэх	50%

Нийлүүлэгдэх шамот нунтаг нь үйлдвэрийн доорхи шалгалт туршилтууд хийгдсэн байна.

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
	Стандарт ГОСТ-8691-73	<ul style="list-style-type: none">- Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат- Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторийн дүгнэлт- Хил, гаалиар оруулж ирсэн баримт

Тайлбар: Нийлүүлэгдэж буй шамот нунтагас дээж авч галын цементтэй хольж галлах зуухны галын хотлыг бетондож зуухыг галлан 72 цаг явуулан шалгаж, дээрх техникийн шаардлагауудыг бүрэн хангасан тохиолдолд комиссын шийдвэрээр хүлээн авах болно.

ХЯНАСАН:



Д.ЖАГВАРАЛ

ИА-ны дарга

Б.АМАРБААТАР

Зуухан цехийн дарга

Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

ИА-ны техник хяналтын инженер

Ж.СОДХҮҮ

Зуухан цехийн засварын мастер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:





Галын тоосгоны техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх галын тоосго нь 297 ш-ээр савлагдсан ОХУ-ын ША-8 маркын ГОСТ 8691-73 стандарттай дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байна.

2025.01.20

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
1	ДЦС-ын зуухны галын хотлын өрлөгөнд тохирохоор чанартай, галд тэсвэртэй, хагарч цав суугаагүй, ирмэгүүд нь эмтрээгүй, нягтрал сайтай, ил задгай хадгалагдаагүй, шинэ шамотан тоосго байх шаардлагатай	тн
2	Шахалтын бат бэх	15-23 Н / мм ² .
3	Дулаан дамжуулалт	0.84-1.28 Вт / м · ° С.
5	Ажлын орчны температур	+1800° С
6	Нэг тоосгоны дундаж жин	3,8кг
7	Нэг тоосгоны хэмжээ	250x124x65 мм
8	Al ₂ O ₃ % массын хувь	30-аас багагүй 35

Нийлүүлэгдэх шамотны тоосго нь үйлдвэрийн доорхи шалгалт туршилтууд хийгдсэн байна.

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
	Стандарт ОХУ-ын ГОСТ-8691-73	<ul style="list-style-type: none"> - Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат - Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторийн дүгнэлт - Хил, гаалиар оруулж ирсэн баримт

Тайлбар: Нийлүүлэгдэж буй шамот тоосгоноос дээж авч галлах зуухны галын хотлын өрлөгөнд өрж галлан 72 цаг явуулж шалгахад дээрх техникийн шаардлагагуудыг бүрэн хангасан тохиолдолд комиссын шийдвэрээр хүлээн авах болно.

ХЯНАСАН:

Д.ЖАГВАРАЛ

ИА-ны дарга

Б.АМАРБААТАР

Зуухан цехийн дарга

Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

ИА-ны техник хяналтын инженер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Ж.СОДХҮҮ

Зуухан цехийн засварын мастер



Галын цементны техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх Галын цемент нь 50кг-аар савлагдсан ОХУ-ын ГОСТ-8691-73 стандарттай дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй байна.

2025.01.20

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
1	Шамотны нунтаг нь галын цементтэй хольж галд тэсвэртэй бетон болгож хэрэглэдэг бөгөөд өндөр температуртай орчинд ашиглахад тохирохоор чанартай, барьцалдах чадвар сайн, галд тэсвэртэй, удаан хадгалагдаагүй, шинэ байх шаардлагатай	тн
2	Чийгийн массын	12%
3	Ажиллах орчны халуун	950° С
4	5мм сеткээр нэвтрэх	50%

Нийлүүлэгдэх галын цемент нь үйлдвэрийн доорхи шалгалт туршилтууд хийгдсэн байна.


№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
	Стандарт ГОСТ-8691-73	<ul style="list-style-type: none">- Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат- Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторийн дүгнэлт- Хил, гаалиар оруулж ирсэн баримт

Тайлбар: Нийлүүлэгдэж буй шамот нунтагас дээж авч галын цементтэй хольж галлах зуухны галын хотлыг бетондож зуухыг галлан 72 цаг явуулан шалгаж, дээрх техникийн шаардлагауудыг бүрэн хангасан тохиолдолд комиссын шийдвэрээр хүлээн авах болно.

ХЯНАСАН:

Д.ЖАГВАРАЛ
ИА-ны дарга
Б.АМАРБААТАР
Зуухан цехийн дарга
Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
ИА-ны техник хяналтын инженер
Ж.СОДХҮҮ
Зуухан цехийн засварын мастер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

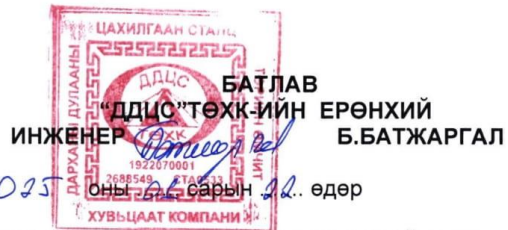

Хүчилт тэсвэртэй плита техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх хүчилт тэсвэртэй плита нь ОХУ-ын ГОСТ 961-89 стандарттай дүйцэхүйц техникийн үзүүлэлттэй байна.

2025.01.20

Үзүүлэлтийн нэр	КШ ПС-6-35
Усны шингээлт, %	5,0
Хүчиллэг эсэргүүцэл, %	98,0
Суналтын хүч, МПа (кгс / см ²),	50,0 (550)
Статик гулзайлтын доорх хүч, МПа (кгс / см ²)	15,0 (150)
Усны нэвчилт (ар талдаа дусал байх ёсгүй), ар талдаа	24 цагийн дараа дусал байх ёсгүй.
Дулааны эсэргүүцэл (дулаан солилцооны тоо), 5 2-оос багагүй байна	5
хэмжээ	230x113x35мм

1. Плитаны ирмэгүүд эмтрээгүй, тэгш гадаргуутай, шинээр үйлдвэрлэсэн, уурын зуухны нойтон үнс баригчид дорторлогоо хийхэд тохирсон байх.
2. +150-200°C халуун утааны хийд тэсвэртэй байх мөн хүчил шүлт ус чийгны элэгдэлд тэсвэртэй байх.

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
	Стандарт ГОСТ 961-89.	<ul style="list-style-type: none"> - Барааг шалгаж баталгаажуулсан сертификат - Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторийн дүгнэлт - Хил, гаалиар оруулж ирсэн баримт

ХЯНАСАН:

Д.ЖАГВАРАЛ
ИА-ны дарга
Б.АМАРБААТАР
Зуухан цехийн дарга
Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ,
ИА-ны техник хяналтын инженер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Ж.СОДХҮҮ
Зуухан цехийн засварын мастер

БАТЛАВ
“ДДС” ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.БАТЖАРГАЛ

2025 оны 01 сарын 20 өдөр

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй.

2025.01.20

Нийлүүлэгдэх бараа **Балбанк, Прутки, Зургаан талт** ган нь Сталь 20, 40X маркийн гангаар хийгдсэн доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад дүйцэхүүц байна.

1. Химийн найрлага

Гангийн марк	Нүүрстөрөгч	Цахиур	Марганц	Хром	Никель	Хүхэр	Фосфор
Ст20	0,20-0,24	0,17-0,37	0,35-0,65	<0.25	<0.25	<0.04	<0.035
40X	0,36-0,44	0,17-0,37	0,5-0,8	0,8-1,1		<0.035	<0.035


2. Гангийн механик шинж чанар

Гангийн марк	Бат бөхийн хязгаар (Бв) Нмм	Урсалтын хязгаар (б02)	Харьцангуй суналт (δ)%	Харьцангуй нарийсалт (ψ) %	Цохилтын зуурамтгай чанар(KCU) Дж/см2
Ст45	530	275	20	-	-
40X	590	345	21	-	-

Дээрхи хийцийн төмөр гадаргуудаа цууралт ан цав, давхар хана, жигд биш байдал, гүнзгий зурагдалт, уртын дагуу деформацид ороогүй зэрэг гэмтэл согогууд байхыг хориглоно.

Хийцийн төмөр бүрийн зузаан нь аль ч хэсэгт жигд зузаантай байх бөгөөд хамгийн бага зузаан тендерийн материалд заагдаснаас бага байх ёсгүй

ХЯНАСАН:



Д.ЖАГВАРАЛ
ИА-ны дарга
Б.АМАРБААТАР
Зуухан цехийн дарга
Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
ИА-ны техник хяналтын инженер
Ж.СОДХҮҮ
Зуухан цехийн засварын мастер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:




БАТЛАВ
“ДДС” ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.БАТЖАРГАЛ

2025 оны 01 сарын 22 өдөр

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй.

2025.01.20

Нийлүүлэгдэх шугам хоолой нь ф725*12мм-2,53тн, холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн, ОХУ-ын ГОСТ 1050-88 стандартын Ст10 маркын гантай дүйцэхүйц байна.

Химийн найрлага							
C	Si	Mn	Cr	Ni	Cu	S	P
0.07-0.14	0.17-0.37	0.35-0.65	0.15 хүртэл	0.3 хүртэл	0.3 хүртэл	0.04 хүртэл	0.03 хүртэл
Механик шинж чанар							
Бат бөхийн хязгаар (бв) Нмм		Урсалтын хязгаар (б02)		Харьцангуй суналт (δ)%	Харьцангуй нарийсалт (ψ) %	Цохилтын зууралт (КСU) Дж/см2	
412-549		216		24	45	49	
Металлын дотоод бүтэц							
Металл биш хольц, балл		Судалжилт, балл		Видманштет бүтэц, балл		Чөлөөт цементит, балл	
3,5-аас хэтрэхгүй		3,5-аас хэтрэхгүй		3,5-аас хэтрэхгүй		Перлит бүтэц задраагүй, чөлөөт цементит үүсээгүй байх	
Технологи шинж чанар							
1	Шугам хоолойн ханын зузаан тойргийн дагуу жигд байх						
2	Шугам хоолойн урт нь заасан хэмжээнд ижил урттай байх						
3	Шугам хоолой тус бүр гадна талаас орчны зэврэлтээс хамгаалагдсан будагтай байх						

ХЯНАСАН:



Д.ЖАГВАРАЛ

ИА-ны дарга

Б.АМАРБААТАР

Зуухан цехийн дарга

Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

ИА-ны техник хяналтын инженер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:



Ж.СОДХҮҮ

Зуухан цехийн засварын мастер


БАТЛАВ
"ДЦС" ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.БАТЖАРГАЛ

2025 оны 01 сарын 20 өдөр

Нунтаг асбестны техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэгдэх асбест нь 50 кг-аар савлагдсан ОХУ-ын А-6К-50 маркын Y сорт ГОСТ-12871 стандарттай дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байна.

2025.01.20

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжээ
1	Хэрэглэх шаардлага ДЦС-ийн өрлөг дулаалганд ашиглах тул дулаанд тэсвэртэй, хагарч бутрахгүй, өнгөлгөө хийх боломжтой, ус чийгэнд бороогүй байх	Бат бөх
2	Тасралтын бат бөхийн хязгаар	300кгс/мм ²
3	Эзлэхүүн	2400-2600кг/м ³
4	Хамгийн их хөвсгөр чанар	100-300кг/м ³
5	Хайлах температур	1450-1500град/цельс
6	Үрэлтийн коэффициент /төмөртэй харьцах/	0,8
7	pH	9,1-10,3
8	Уусах чанар /тасралтгүй 4-н цагийн турш/ НС1 1,19кг/дм ³ КОН 25%-ном	53,4-57,5 0,14-1,6
9	Дулаан дамжуулалт	0,05-0,07 Вт/м*К/
10	Ойлтын коэффициент 400-700нм, %	45-78
11	Хөндлөн огтлолын деформацид орох чанар 0,01мм ² ,ГПА	175-210
12	Шингээх чадвар Иод мг/г Усны уур /20°С нөхцөлд/	1,6-1,9 1,6-2,5

Шалгалт, туршилт

Нийлүүлэгдэх нунтаг асбест нь үйлдвэрийн доорхи шалгалт туршилтууд хийгдсэн байна.

№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжилт шалгалт
1	Стандарт ОХУ-ын ГОСТ-12871	Барааг шалгаж баталгаажуулсан баримт Үйлдвэрээс барааны чанарыг баталгаажуулсан лабораторийн дүгнэлт, зохих стандартын дагуу хадгалсан байх.

ХЯНАСАН:



Д.ЖАГВАРАЛ

ИА-ны дарга

Б.АМАРБААТАР

Зуухан цехийн дарга


Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

ИА-ны техник хяналтын инженер

Ж.СОДХҮҮ

Зуухан цехийн засварын мастер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:





Паронит техникийн тодорхойлолт

21.01.2025

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Материал	ПМБ	ГОСТ-481-80	ту 2575-144-00149363-99
2	Нягт г/см ³	1,5+2,0		
3	Шингэрүүлсэн болон нүүрс устөрөгчид ажиллах даралт МПа	20,0		
4	Шингэрүүлсэн болон нүүрс устөрөгчид ажиллах температур °С	-40+450		
5	Хийн төлөвтэй хүчилтөрөгч ба азот ажиллах даралт МПа	50,0		
6	Хийн төлөвтэй хүчилтөрөгч ба азот ажиллах температур °С	+150		
7	Нефтын бүтээгдэхүүн, тосны фракцад ажиллах МПа	30,0		
8	Нефтын бүтээгдэхүүн, тосны фракцад ажиллах температур °С	+300		

Тайлбар: Дээрх стандарттай дүйцэхүйц бусад орны үйлдвэрлэгчийн хаалт байж болно.

Хянасан: ИА-ны дарга		Д.Жагварал
ИА-ны техник хяналтын инженер		Ж.Эрдэнэбилэг
Зуухан цехийн дарга		Б.Амарбаатар
Зуухан цехийн засварын инженер		Ч.Энхбаяр
Захиалга гаргасан: Засварын мастер		Т.Алтантүлхүүр

БАТЛАВ
"ДДС" ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.БАТЖАРГАЛ

2025 оны 01 сарын 20 өдөр

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй.

Нийлүүлэгдэх бараа Швеллер ГОСТ 8240-72, Угольник ГОСТ- 8509-72 , Двухтавр ГОСТ- 8239-72 дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад дүйцэхүүц байна.



2025.01.20


Нэр төрлийн дугаар	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
Двухтавр Угольник Швеллер	Хэмжээ L=9000мм Хэмжээ L=6000мм Хэмжээ L=6000мм	Ст 3-5

Дээрхи хийцийн төмөр нь гадаргуудаа цууралт ан цав, давхар хана, жигд биш байдал, уртын дагуу деформацид ороогүй зэрэг гэмтэл согогууд байхыг хориглоно.

Хийцийн төмөр бүрийн зузаан нь аль ч хэсэгт жигд ханын зузаантай байх бөгөөд хамгийн бага ханын зузаан тендерийн материалд заагдаснаас бага байх ёсгүй

ХЯНАСАН:



Д.ЖАГВАРАЛ
ИА-ны дарга
Б.АМАРБААТАР
Зуухан цехийн дарга
Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
ИА-ны техник хяналтын инженер
Ж.СОДХҮҮ
Зуухан цехийн засварын мастер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:



Хаалт,вентилийн техникийн тодорхойлолт

21.01.2025

№	нэр төрөл		тип марк	х/нэгж	тоо хэмжээ	тайлбар
1	Ган вентиль	Ду80 Ру100 ст20	1с-8-2 Т=460 ОХУ 460°С	ш	1	Тэжээлийн шугамын хаалт 460°С
2	Ган вентиль	Ду50 Ру100 ст20	1с-11-5 Т=460°С ОХУ	ш	11	Т/ус, пр,аваарийн слив
3	Ган вентиль	Ду20 Ру100	1с-11-3 Т=460°С ОХУ	ш	21	Тэжээлийн шугам хоолойн вентиль солих./ Стканан /450°С фланцгүй.
4	Ган вентиль	Ду10 Ру100	10С-1М Т=460°С ОХУ	ш	10	хий гаргагч, сорьц
5	Ган вентиль	Ду40 Ру100	30с15нж Т=460°С ОХУ	ш	2	форсункын хаалт
6	хамгаалах клапан		Т-131 Ст20 Т=460°С	ш	5	шинээр солих
7	Бөмбөлгөн хаалт /гагнадаг/	Ду20 Ру25 ст20	BAV-XOO-CN	ш	3	Хөргөлтийн ус
Нийт					53	

Тайлбар: Дээрх стандарттай дүйцэхүйц бусад орны үйлдвэрлэгчийн хаалт байж болно.

Хянасан: ИА-ны дарга		Д.Жагварал
ИА-ны техник хяналтын инженер		Ж.Эрдэнэбилэг
Зуухан цехийн дарга		Б.Амарбаатар
Зуухан цехийн засварын инженер		Ч.Энхбаяр
Захиалга гаргасан:Засварын мастер		Т.Алтантүлхүүр

ЦАХИЛГААН СТАНЦ
 БАТЛАВ
 “ДДС” ТӨХИЙН ЕРӨНХИЙ
 ИНЖЕНЕР *Батжаргал* Б.БАТЖАРГАЛ
 2025 оны 01 сарын 21 өдөр

2025.01.21

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй.

Холхивчууд дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандарт нийцсэн байна.

№	Нэр төрөл	Стандарт	Хэмжээ	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Жин кг
1	Холхивч №2222	Гадна диаметр 200 мм, дотор диаметр 110 мм, өргөн 38 мм ГОСТ520-2011	110x200x38мм	ш	2	4,65
2	Холхивч №366322	Гадна диаметр 240мм, дотор диаметр 110 мм, өргөн 100мм, ГОСТ520-2011	110x240x100мм	ш	2	21.6
3	Холхивч № 3626	Гадна диаметр 280 мм, дотор диаметр 130 мм, өргөн 93 мм, ГОСТ520-2011	130x280x93мм	ш	2	28.9
4	Холхивч №2226	Гадна диаметр 230 мм, дотор диаметр 130 мм, өргөн 40 мм ГОСТ520-2011	130x230x40мм	ш	2	6,5
5	Холхивч №366332	Гадна диаметр 340 мм, дотор диаметр 160 мм, өргөн 136 мм, ГОСТ520-2011	160x340x136мм	ш	2	21,6
6	Холхивч №46330	Гадна диаметр 320 мм, дотор диаметр 150 мм, өргөн 65 мм, ГОСТ520-2011	150x320x65мм	ш	2	24,4
7	Холхивч №7536	Гадна диаметр 215 мм, дотор диаметр 120 мм, өргөн 50 мм, ГОСТ520-2011	120x215x50мм	ш	2	9,2
8	Холхивч №3634	Гадна диаметр 215 мм, дотор диаметр 120 мм, өргөн 50 мм, ГОСТ520-2011	170x360x120мм	ш	2	9,2


ХЯНАСАН:

Б.Амарбаатар

Д.ЖАГВАРАЛ
 ИА-ны дарга
 Б. АМАРБААТАР
 Зуухан цехийн дарга
 Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
 ИА-ны хяналтын инженер
 Д.МӨНХБАЯР
 Зуухан цехийн засварын мастер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Д.Мөнхбаяр


БАТЛАВ
“ДДС” ТӨХК-ИЙН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР Б.БАТЖАРГАЛ

2025 оны 01 сарын 25 өдөр

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй

Нийлүүлэгдэх ган труба хоолой нь ф-377*12мм, ф-325*18мм, ф-273*20мм, ф-108*6мм, ф-83*6мм, ф-83*4мм, ф-60*4мм, ф-32*4мм, ф-38*3,5мм, ф-40*1,5мм ф-25*3мм дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн, ОХУ-ын ТУ14-3-460 стандартын Ст20 маркын гантай дүйцэхүйц байна.

2025.01.24

Химийн найрлага							
C	Si	Mn	Cr	Ni	Cu	S	P
0.20-0.24	0.17-0.37	0.35-0.65	0.25 хүртэл	0.25 хүртэл	0.3 хүртэл	0.025 хүртэл	0.03 хүртэл
Механик шинж чанар							
Бат бөхийн хязгаар (бв) Нмм		Урсалтын хязгаар (б02)		Харьцангуй суналт (δ)%	Харьцангуй нарийсалт (ψ) %	Цохилтын зууралт (КСУ) Дж/см2	
412-549		216		24	45	49	
Металлын дотоод бүтэц							
Металл биш хольц, балл		Судалжилт, балл		Видманштет бүтэц, балл		Чөлөөт цементит, балл	
3,5-аас хэтрэхгүй		3,5-аас хэтрэхгүй		3,5-аас хэтрэхгүй		Перлит бүтэц задраагүй, чөлөөт цементит үүсээгүй байх	
Технологи шинж чанар							
1	Шугам хоолой нь амгүй труба байх ба ханын зузаан тойргийн дагуу жигд байх						
2	Шугам хоолойн урт нь заасан хэмжээнд ижил урттай байх ба хоолойн 2 тал бөглөөтэй байх						
3	Хүйтэн аргаар деформацид оруулахад ханын зузааны нимгэрэлт, зууванжилт нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байх						
4	Шугам хоолой тус бүр гадна талаас орчны зэврэлтээс хамгаалагдсан будагтай байх						

ХЯНАСАН:



Д.ЖАГВАРАЛ

ИА-ны дарга

Б.АМАРБААТАР

Зуухан цехийн дарга

Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

ИА-ны техник хяналтын инженер

Ж.СОДХҮҮ

Зуухан цехийн засварын мастер

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:





БАТЛАВ.
 “ДДС” ТЭЖЭЭГЧИЙН ӨРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 Б.БАТЖАРГАЛ
 оны ..01.сарын.22.өдөр

НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2025.01.22

№	Нүүрс тэжээгч тоо хэмжээ	2 ком
1	Нүүрс тэжээгч	Нүүрс тэжээгч, цахилгаан хөдөлгүүр, редукторын хамт
2	Үйлдвэрлэл	MS 609 загварын хөндий голт, хавтгай цилиндр араат мотор редуктортэй нүүрс тэжээгчтэй дүйцхүйц байна
3	Нүүрс тэжээгчийн бүтээмж	20 тн/цаг
4	Нүүрс тэжээгчийн ажиллах орчны температур мин/макс [Град]	+15 -аас +40 хэм
5	Нүүрс тэжээгчийн гадна корпусийн урт	4800 мм
6	Нүүрс тэжээгчийн гадна корпусийн өндөр	600 мм
7	Нүүрс тэжээгчийн гадна корпусийн өргөн	600 мм
8	Нүүрс тэжээгчийн хамагч хоорондын зай	310 мм
9	Нүүрс тэжээгчийн стол байрлах зай	Арын булнаас 232 мм
10	Редукторын марк	JZQ400
11	Редукторын байрлал	Редуктор нь нүүрс тэжээгчийн зүүн талд байрлалтай байна.
12	Редуктор цахилгаан хөдөлгүүрын холболт	Ремен дамжуулгатай байна.
13	Редукторын номиналь мушгих момент MN2 [Нм]	13320
14	Ашиглалтын коэффициент /Ачаалалын итгэлцүүр/ Fs	1,2
15	Өргөлтийн өнцөг	5°
16	Хурд	0,243 м/с
17	Цахилгаан хөдөлгүүрын марк	ҮЕЗ-132М2-6
18	Цахилгаан хөдөлгүүр чадал	5,5кВт
19	Цахилгаан хөдөлгүүрын эргэлт	960 об/минут
20	Цахилгаан хөдөлгүүрын хүчдэл	380 v
21	Цахилгаан хөдөлгүүрын холболт	Ремен дамжуулгатай байна.
22	Редукторын бүтээмж	Хүчин чадал нэмэгдүүлсэн дэлгэрэнгүй тооцоо хавсаргасан байх Редуктор нь хөндий голтой хөдөлгүүртэйгээ цуг угсраатай холболттой байх
23	Цахилгаан хөдөлгүүр (шинэ)	Тоос, халуун ажлын байранд тохирсон байх. Тоостой, орчний +25°c -аас +45°c стандартыг хангасан байх Инвертерээр хурд нэмэх үед ачаалал даах чадалтай байх
24	Нүүрс тэжээгчийн нийт жин	2500 кг
25	Хөргөлт	Сэнс
26	Хөдөлгүүрийн хамгаалалт	Температурын мэдрэгч

Хянасан: ИА-ны дарга

ИА-ны ТХИнженер


Зуухан цехийн дарга

Техникийн тодорхойлолт гаргасан :

Засварын мастер

(Signatures)
 Д.Жагварал
 Ж.Эрдэнэбилэг
 Б.Амарбаатар
 Д.Мөнхбаяр

Нүүрс тэжээгчийн зураг

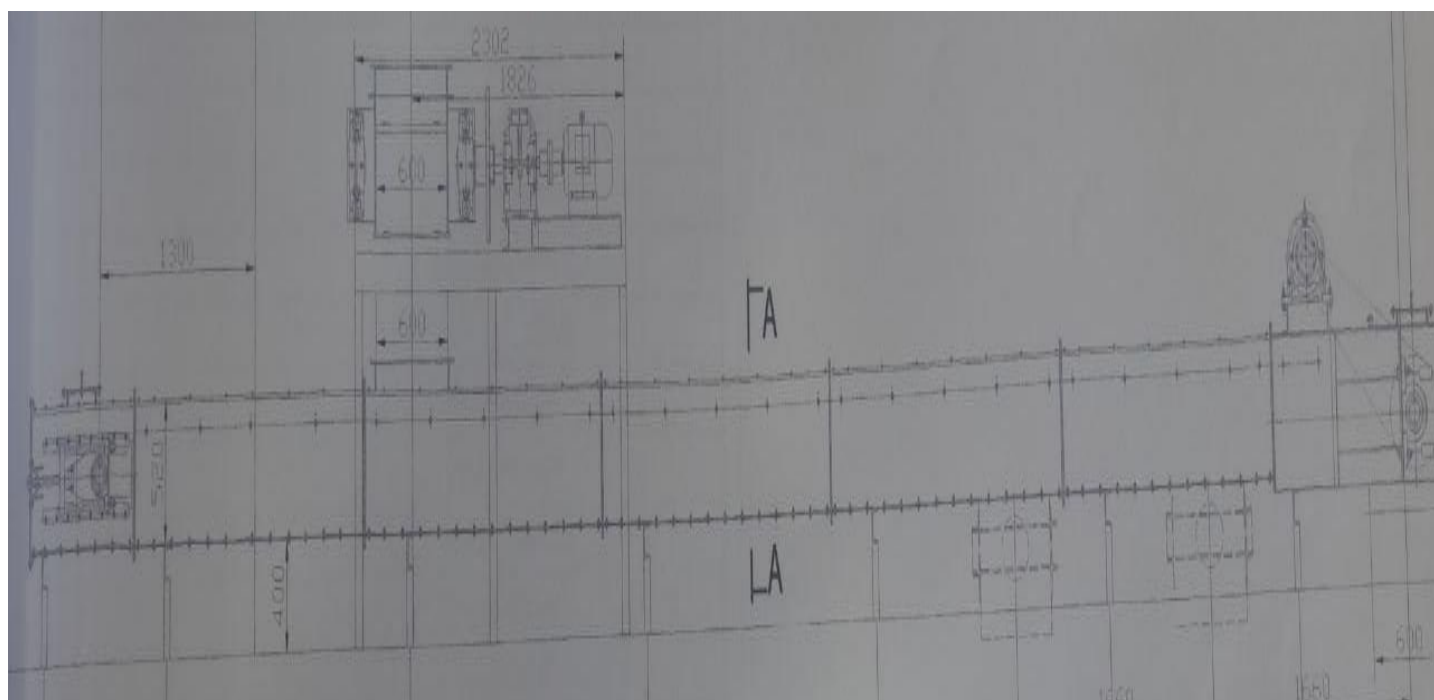

Шалгалт, туршилт

Тендерт нийлүүлэх өндөр даралтын /Ст20/ труба тус бүрээс сорьц авч “Эрчим хүчний үндэсний төв” ТӨХХК-ийн итгэмжлэгдсэн лаборатори Эрчим хүчний нэгдсэн лабораторид шинжлүүлж дүгнэлтийг үндэслэн хүлээн авна.

V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ

Маягт 1. Тендер илгээх

Маягт 2. Хүний нөөцийн мэдээлэл

Маягт 3. Үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл

Маягт 4. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 5. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 6. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 7. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

Маягт 1. Тендер илгээх

[огноо]

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай [оролцогчийн нэр] нь танай байгууллагаас зарласан [тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар] тендер шалгаруулалтад [үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу ажил гүйцэтгэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцох холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй.
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт [**“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих**]. [**Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих**].
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш [**ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн тоо**] өдрийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

7. Тендерт санал болгосон ажил болон тухайн ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой бараа, үйлчилгээ нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:***

Хаяг:

Маягт 2. Хүний нөөцийн мэдээлэл

Албан тушаал	Ажилтны нэр	Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар	Нийт ажлын туршлага, жилээр	Тухайн албан тушаалд ажилласан туршлага, жилээр

Маягт 3. Үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл

Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	<i>["Өөрийн эзэмшил" эсхүл "түрээс" аль нэгийг бичих]</i>

Маягт 4. Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 5. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Маягт 6. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Тендерт оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 7. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Нууцалсан хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Энэхүү гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.2. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
 - 1.1.3. “Гүйцэтгэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Гүйцэтгэгчээс томилогдсон этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийг хамтад нь нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Ажил” гэж ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтод заасан ажлыг;
 - 1.1.8. “Ажлын талбай” гэж ажил гүйцэтгэж байгаа газрыг;
 - 1.1.9. “Баталгаат хугацаа” гэж гүйцэтгэсэн ажлыг ашиглах явцад ажилд илэрсэн доголдлыг Гүйцэтгэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.10. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж Захиалагчаас баталгаат хугацаанд илрүүлсэн доголдолтой холбогдуулж Гүйцэтгэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио цээр тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

- Тайлбар
- 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
- 1.2.1. Ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоон утгыг, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоон утгыг илэрхийлж болно.
- 1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
- 1.2.3. Зүйл, заалт, үг өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
- 1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
- 1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧ

- Захиалагчийн нийтлэг үүрэг
- 2.1. Захиалагч нь ажлын үр дүнг хүлээн авч, гэрээнд заасан хугацаанд үнийг төлнө.
- 2.2. Захиалагч хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан баримт бичиг, зөвшөөрлийг Гүйцэтгэгчид зохих ёсоор гаргаж өгнө.
- 2.3. Захиалагч нь ажил гүйцэтгүүлэхтэй холбоотой гаргаж өгсөн ажлын даалгавар, техникийн нөхцөл зэрэг баримт бичгийн алдаатай холбоотой үр дагаврыг хариуцна.
- Захиалагчийн төлөөлөгч
- 2.4. Захиалагчийг төлөөлөн гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналт тавих төлөөлөгчийг Захиалагч томилно.
- 2.5. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээллийг Гэрээ баталгаажуулах маягад заана.
- 2.6. Захиалагчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
- Талбайд зөвшөөрөл нэвтрэх
- 2.7. Захиалагч нь ажил эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд ажлын талбайд нэвтрэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг Гүйцэтгэгчид бичгээр олгоно.
- 2.8. Ажлын талбайд нэвтрэх эрх олгоогүйгээс ажил гүйцэтгэх хугацаа хэтрэх болон түүнтэй холбоотой үүссэн аливаа үр дагаврыг Захиалагч хариуцна.

ГУРАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Гүйцэтгэгчийн нийтлэг үүрэг | <p>3.1. Гүйцэтгэгч нь ажлыг техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцүүлэн гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэж, Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.</p> <p>3.2. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд ажиллах хүч (удирдах ажилтан, инженер, техникийн ажилтан гэх мэт) болон ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, машин механизмын дэлгэрэнгүй жагсаалт, мэдээллийг Захиалагчид өгнө.</p> <p>3.3. Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах материал, техник, тоног төхөөрөмж, машин механизм, сэлбэг хэрэгсэл, баримт бичгүүд, Гүйцэтгэгчийн түр ба байнгын ажлын байранд ажиллах ажилтан болон үйлчилгээг гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>3.4. Ажлын явцад шаардлагатай ус, хий, цахилгаан холбооны болон бусад хангамжийг Гүйцэтгэгч хариуцна.</p> <p>3.5. Гүйцэтгэгч нь нийт ажлын 20 (хорь) хувиас дээш ажлыг Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>3.6. Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>3.7. Гүйцэтгэгч нь захиалагч, түүний эрх олгосон этгээдийг ажлын талбайд чөлөөтэй нэвтрүүлэх үүрэгтэй.</p> |
| Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч | <p>3.8. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчтай харилцах эрх бүхий этгээдийг томилж, гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>3.9. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тухайн салбараар мэргэшсэн, дадлага туршлага бүхий хүн байна.</p> <p>3.10. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.</p> |
| Техникийн болон ажлын талбайн өгөгдөл | <p>3.11. Захиалагч нь ажлын талбайн байр зүйн, геологийн, гидрогеологийн, цаг уурын болон байгаль орчны нөхцөлийн талаарх, өөртөө байгаа бүх өгөгдөл мэдээллийг Гүйцэтгэгчид мэдээллийн журмаар ажил эхлэхээс өмнө өгнө.</p> |
| Ажлын талбайн харуул хамгаалалт | <p>3.12. Гүйцэтгэгч нь зөвшөөрөлгүй этгээдийг ажлын талбайд оруулахгүй байхаар зохион байгуулна.</p> <p>3.13. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайг хамгаалах, талбайд ажиллагсад болон зорчигчийн аюулгүй байдал, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах зорилгоор шаардлагатай газруудад гэрэлтүүлэг тавих, хашаа барих, харуул хамгаалалттай холбогдон гарах зардлыг хариуцна.</p> |

- | | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| Хог, хаягдал ба нөхөн сэргээлт | 3.14. | Гүйцэтгэгч нь ажлыг гүйцэтгэх явцад ажлын талбайд саад болох хог хаягдал болон цаашид ашиглагдахгүй болсон бараа материал, эд зүйл, тоног төхөөрөмж, машин механизмыг өөр газарт шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ авч ажлын талбайг цэвэр байлгана. |
| | 3.15. | Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд авчирсан аюултай материалуудыг зохих ёсоор хадгалж, устгана. |
| | 3.16. | ГЕН-ийн 3.14-3.15-д заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд түүнтэй холбоотой аливаа үр дагаврыг гүйцэтгэгч хариуцна. |
| Археологийн бусад олдвор | болон 3.17. | Ажлын талбай дээрээс олдсон археологийн болон бусад олдвор (бүх чулуужсан амьтан, ургамлын үлдэгдэл, зоос, үнэт зүйлс, бусад эртний олдвор, геологийн болон археологийн ач холбогдол бүхий зүйлс гэх мэт бусад) олдсон тохиолдолд захиалагчид мэдэгдэн, зохих журмын дагуу эрх бүхий байгууллагад хүлээлгэн өгнө. |
| | 3.18. | Гүйцэтгэгч олдворыг гэмтэхээс сэргийлж зохих арга хэмжээ авна. |
| Аюулгүй байдал | 3.19. | Гүйцэтгэгч ажлын талбайд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын хууль зэрэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд холбогдох бусад хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, стандарт, норм ба дүрмийг дагаж мөрдүүлнэ. |
| | 3.20. | Гүйцэтгэгч нь ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангана. |
| | 3.21. | Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг байгалийн болон бусад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаална. |
| | 3.22. | Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. |
| | 3.23. | Гүйцэтгэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой үүссэн аливаа хариуцлагыг бүрэн хариуцна. |
| | 3.24. | Гүйцэтгэгч нь ГЕН-ийн 3.19-3.22-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх аливаа үр дагаврыг бүрэн хариуцна. |
| | 3.25. | Ажилд ашигласан эсхүл бий болгосон аюултай, хортой, бохирдсон материал, бодисыг холбогдох хууль тогтоомж, Захиалагчийн шаардлагын дагуу хадгалж, устгана. |

ДӨРӨВ. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА, ЯВЦЫН ТАЙЛАН

- | | | |
|------------|------|---|
| Ажил эхлэх | 4.1. | Гүйцэтгэгч нь ГТН-д заасан хугацаанд ажлыг эхлүүлж, ажлын хуваарийн дагуу гүйцэтгэнэ. |
| | 4.2. | Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-ийг ГТН-д заасан хугацаанд захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ. |
| | 4.3. | Хөтөлбөрт ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажлыг эхлэхээс дуусах хүртэл ажлын |

- үе шатны хугацааг болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан байна.
- 4.4. Хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-т өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.
- Хугацаа сунгах 4.5. Гүйцэтгэгч дараах тохиолдолд ажил гүйцэтгэх хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
- 4.5.1. ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон;
- 4.5.2. холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт шинээр батлагдсан, өөрчлөгдсөн нь ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлөхөөр байвал;
- 4.5.3. Захиалагч хугацаандаа төлбөр төлөх үүргээ биелүүлээгүй;
- 4.5.4. Захиалагч зөвшөөрөл, баримт бичиг гаргуулах хүргүүлэх үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нь ажлын хугацаанд нөлөөлсөн.
- 4.6. Гүйцэтгэгч хугацаа сунгах хүсэлтийг холбогдох нотлох баримтын хамт Захиалагчид ирүүлнэ.
- 4.7. ГЕН-ийн 4.5.1-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Гүйцэтгэгч нотлох үүрэгтэй.
- 4.8. Захиалагч ГЕН-ийн 4.5-д заасан үндэслэлийн аль нэг нь бүрдсэн тохиолдолд Гүйцэтгэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
- Ажлын явцын тайлан 4.9. Гүйцэтгэгч ажлын явцын тайланг ГТН-д заасан хуваарийн дагуу гаргаж Захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
- 4.10. Явцын тайланд үйл ажиллагаа бүрийн бодит гүйцэтгэлийн хувийг гаргаж, түүнийг төлөвлөсөн хувьтай харьцуулсан харьцуулалт, хийгдээгүй ажил байвал тухайн ажлын талаарх мэдээлэл, хэзээ хийх санал, Захиалагчийн төлөөлөгчийн шаардсан бусад мэдээллийг тусгана.
- 4.11. Гүйцэтгэгч нь ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг ажиллуулж, техник үйлчилгээ хийх, задлах, буцаан угсрах, тохиргоо хийх болон засварлах талаар ашиглалт үйлчилгээний зааварчилгааг Захиалагчид гаргаж өгнө.

ТАВ. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ БА ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

- Гэрээний үнэ 5.1. Гэрээний үнийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 5.2. Гэрээний үнэд хуулийн 11.11-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д тусгана.
- 5.3. ГЕН-ийн 5.2-т заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.

- | | |
|-------------------|--|
| Урьдчилгаа төлбөр | 5.4. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилгаа төлбөр олгохоор заасан бөгөөд Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийн хүсэлт гаргасан бол Захиалагч урьдчилгаа төлбөрийг ГТН-д заасан хэмжээгээр олгоно. |
| | 5.5. Захиалагч нь урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг хүлээн авснаас хойш Гүйцэтгэгчид ГТН-д заасан хугацаанд урьдчилгаа төлбөр олгоно. |
| Төлбөрийн нөхцөл | 5.6. Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг төлнө. |
| | 5.7. Захиалагч гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно. |
| | 5.8. Гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр Захиалагч ажил хүлээлгэн өгөх хугацааг ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ. |
| | 5.9. Захиалагчийн төлсөн аливаа төлбөрийг ажил, түүний бүрэлдэхүүний хэсгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэх үндэслэл болохгүй. |
| | 5.10. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна. |
| | 5.11. Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана. |

ЗУРГАА. БАТАЛГАА БА БАТАЛГААТ ХУГАЦАА

- | | |
|-------------------------------|--|
| Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа | 6.1. ГЕН-ийн 5.4-т заасны дагуу урьдчилгаа төлбөр олгохоор бол ГТН-д заасан хэмжээний урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ГТН-д заасан хугацааны дотор хуульд заасан хэлбэрээр, холбогдох маягтын дагуу ирүүлнэ. |
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | 6.2. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Гүйцэтгэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Гүйцэтгэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ. |
| | 6.3. Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна: <ul style="list-style-type: none"> 6.3.1. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй; 6.3.2. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 6.3.3. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон. |
| | 6.4. Захиалагч Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Гүйцэтгэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй. |

- 6.5. ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 6.6. Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 6.8-д заасан Чанарын баталгаа гаргаснаар Гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлнө.
- Чанарын баталгаа 6.7. Ажлын чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно. Чанарын баталгаа гаргуулах бол чанарын баталгааны хэмжээг ГТН-д заана.
- 6.8. Гүйцэтгэгч Чанарын баталгааг хуулийн 42.5-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 6.9. ГЕН-ийн 6.7-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 6.10. Баталгаат хугацаанд ажилд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 6.11. ГЕН-ийн 8.6-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Гүйцэтгэгчид олгоно.
- 6.12. ГЕН-ийн 8.5-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат болон гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Баталгаат хугацаа 6.13. Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт баталгаат хугацаа тогтоох бөгөөд баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
- 6.14. Захиалагч нь баталгаат хугацаанд илэрсэн доголдлыг арилгуулахыг Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй.

ДОЛОО. ЭРСДЭЛ БА ДААТГАЛ

- Бусдад учруулсан хохирлыг арилгах 7.1. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч түүний эрх бүхий этгээдийн аливаа үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас бусдад эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол хохирлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.
- 7.2. Захиалагч түүний эрх олгогдсон этгээдийн үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол Гүйцэтгэгч хариуцахгүй.
- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл 7.3. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 7.3.1. ажлын үр дүнг захиалагчид шилжүүлснээс хойш ажлын үр дүн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас гэмтсэн, устсан;
- 7.3.2. гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээлгэн өгөх мэдэгдэл өгсөн боловч захиалагч ажлыг хүлээн авах үүргээ биелүүлээгүйгээс ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг гэмтсэн, устсан;

- 7.3.3. Захиалагчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас ажил, материал болон тоног төхөөрөмж гэмтсэн, устсан;
- 7.3.4. Захиалагчийн зураг төслийн алдааны улмаас үүссэн аливаа эрсдэл.
- 7.4. Ажлын доголдлын улмаас захиалагч ажлын үр дүнг хүлээн авахаас татгалзсан бол ажлыг хүлээн авах хүртэлх хугацаанд бий болсон аливаа эрсдэлийг захиалагч хариуцахгүй.
- 7.5. Гүйцэтгэгч нь ажлын явцад учирч болзошгүй эрсдэлийг ажил эхлэх өдрөөс дуусах хүртэл хугацаанд ГТН-д заасан даатгалд даатгуулна.
- 7.6. Захиалагч болон гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-ээс гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирч болзошгүй хохирлыг Гүйцэтгэгч даатгуулна.
- 7.7. Гүйцэтгэгч нь даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.
- 7.8. Гүйцэтгэгч даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг ирүүлээгүй бол захиалагч уг даатгалын гэрээг байгуулж, даатгалын хураамжийг Гүйцэтгэгчээс гаргуулна.
- 7.9. Даатгалын нөхцөлийг Захиалагчийн төлөөлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөхийг хориглоно.

НАЙМ. ДОГОЛДОЛ, ДАЛД ДОГОЛДОЛ

- Доголдлыг арилгах илрүүлэх, 8.1. Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн ажил, түүний хэсэг нь зөрчил, доголдолгүй байна.
- 8.2. Захиалагчийн төлөөлөгч ажлын явцад зөрчил, доголдолтой байж болзошгүй аливаа ажилд зөрчил, доголдлыг илрүүлэх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгнө.
- 8.3. Захиалагч хүлээж авсан ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт ГТН-д заасан баталгаат хугацааны дотор зөрчил, доголдол илэрвэл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ.
- 8.4. Гүйцэтгэгч Доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг хүлээн авмагц доголдол арилгах ажлыг эхлүүлнэ.
- 8.5. Доголдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Гүйцэтгэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 8.6. Гүйцэтгэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгаж болно.
- 8.7. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Гүйцэтгэгч үл маргах журмаар төлнө.

- | | |
|------------------------|--|
| Далд доголдол | 8.8. Доголдлыг арилгах явцад ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг Захиалагч ашиглаж чадаагүй бол доголдлыг арилгах хугацаагаар баталгаат хугацаа сунгагдана. |
| Зураг төслийн доголдол | 8.9. Ажил хүлээн авсан баримт (акт) үйлдсэн ч ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт илэрсэн, далд доголдол, түүний улмаас үүссэн аливаа үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна. |
| | 8.10. Зураг төслийг Захиалагч боловсруулсан бол зураг төсөлтэй холбоотой аливаа асуудал (зураг төслийн үнэн зөв, түүнээс үүссэн ажлын доголдол гэх мэт)-ыг Захиалагч хариуцна. |
| | 8.11. Гүйцэтгэгч нь өөрийн гүйцэтгэсэн Ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичгүүд, мэдээлэл ба өгөгдлүүдийн үнэн зөвийг хариуцна. |

ЕС. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ

- | | |
|--------------------------|---|
| Захиалагч гэрээг цуцлах | 9.1. Захиалагч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно: <ul style="list-style-type: none"> 9.1.1. Гүйцэтгэгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлын 5 хоног ажлын талбайг орхисон; 9.1.2. Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацааг тогтоосон боловч үр дүн гараагүй; 9.1.3. Гүйцэтгэгч Гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн бусдад шилжүүлсэн, бусдаар гүйцэтгүүлсэн; 9.1.4. Гүйцэтгэгч нь тендерт оролцохдоо буюу гэрээг гүйцэтгэх явцдаа авилгийн гэмт хэрэгт холбогдсон нь шүүх болон холбогдох байгууллагаар тогтоогдсон; 9.1.5. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн; 9.1.6. Гүйцэтгэгч нийт ажлын 20 (хорь)-аас дээш хувийг нэг буюу түүнээс дээш туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлсэн; 9.1.7. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон. 9.1.8. Гүйцэтгэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй, эсхүл хуулийн этгээдийн хувьд тус нөхцөлийг хангахгүй болсон. |
| | 9.2. Захиалагч ГЕН-ийн 9.1-д заасан үндэслэлээс гадна хэдийд ч гэрээг цуцалж болно. |
| Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах | 9.3. Гүйцэтгэгч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно: <ul style="list-style-type: none"> 9.3.1. Захиалагч нь гэрээнд заасан үндсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй бөгөөд тогтоосон нэмэлт хугацаанд биелүүлээгүй; 9.3.2. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн; |

- 9.3.3. Захиалагч нь ажлыг түр зогсоосон нь гүйцэтгэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхөөр бол.
- Гэрээг цуцлах журам
- 9.4. Гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талдаа үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 9.5. Тогтоосон нэмэлт хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл нэмэлт хугацаа тогтоосон ч үр дүнд хүрэхгүй болох нь илт, ГЕН-ийн 4.8-т зааснаар хугацаа сунгагдсан бол Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.
- 9.6. Нэмэлт хугацаа тогтоох шаардлагагүй, нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэлд хариу ирүүлээгүй эсхүл тогтоосон хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талд гэрээг цуцлах мэдэгдэл хүргүүлнэ.
- 9.7. Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 9.6-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан бол нэн даруй эсхүл мэдэгдэлд заасан хугацаанд ажлын гүйцэтгэсэн хэсгийг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд чиглэснээс бусад цаашид гүйцэтгэх бүх ажлаа зогсоож, Гэрээг цуцлах өдөр хүртэл гүйцэтгэсэн ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт холбогдох баримт бичгүүдийг Захиалагчид баримт (акт үйлдэн)-аар хүлээлгэн өгнө.
- Гэрээг цуцалсны дараах төлбөр
- 9.8. ГЕН-ийн 9.1-д заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрийг шаардах эрхтэй.
- 9.9. ГЕН-ийн 9.2-т заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Захиалагч гүйцэтгэгчид дараах төлбөрийг төлнө:
- 9.9.1. Гэрээ цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр;
- 9.9.2. Ажлын талбайгаас Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийг нүүлгэхтэй холбоотой үүссэн зардал;
- 9.9.3. Гэрээг цуцалсантай холбоотойгоор Гүйцэтгэгчээс туслан гүйцэтгэгчид төлөх шаардлагатай болсон аливаа төлбөр;
- 9.9.4. Гүйцэтгэгчээс ажлыг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр, аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд зарцуулсан зардал;
- 9.9.5. Гэрээг цуцалсантай шууд холбоотой бусад зардал, учирсан хохирол.

АРАВ. БУСАД ЗААЛТ

- Мэдэгдэл
- 10.1. Талуудын мэдэгдэл, зааварчилгаа, мэдээлэл болон бусад харилцаа төлөөлөгчөөр дамжина.
 - 10.2. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
 - 10.3. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
 - 10.4. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
 - 10.4.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
 - 10.4.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
 - 10.5. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
 - 10.6. ГЕН-ийн 10.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
 - 10.7. Нэн даруй мэдэгдэх шаардлагатай яаралтай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 10.2-т зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг дараа нь баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- Төлөөлөгч өөрчлөгдөх
- 10.8. Талууд төлөөлөгчийг өөрийн санаачилгаар өөрчилж болно.
 - 10.9. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд нэн даруй нөгөө талдаа бичгээр мэдэгдэнэ.
 - 10.10. Мэдэгдэлд төлөөлөгчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаягийг заавал тусгасан байна.
 - 10.11. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн мэдэгдлийг нөгөө талд хүргүүлснээр өмнөх төлөөлөгчийн эрх, үүрэг дуусгавар болно.
- Ажилд өөрчлөлт, залруулга хийх нөхцөл
- 10.12. Талууд ажлын чанар, үр ашиг, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор ажлын ерөнхий гүйцэтгэлийн хүрээнд хамаарсан, техник технологийн хувьд боломжтой бөгөөд гэрээний хугацаа, үнэд нөлөөлөхгүй бол ажилд өөрчлөлт оруулж болно.
 - 10.13. Гүйцэтгэгч болон Захиалагч өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд өөрчлөлтийн төслийг гүйцэтгэгч гаргана.

- 10.14. Захиалагч төслийг үндэслэн ГЕН-ийн 10.12-т заасан нөхцөл, шаардлага хангасан гэж үзвэл өөрчлөлт хийх мэдэгдлийг хүргүүлнэ.
- 10.15. Захиалагчийн зөвшөөрөлгүй өөрчлөлт хийсэнтэй холбоотой техник, технологийн алдаа гарсан, гэрээний хугацаа хэтэрсэн, үнэ өссөн тохиолдолд үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал
- 10.16. Ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Гүйцэтгэгч энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 10.7-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 10.17. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 10.18. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 10.19. Гэрээг хэрэгжүүлэх захиалагчийн зааварчилгаа, Гүйцэтгэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 4.5-д заасан хүсэлтийг гаргаж болно.
- Оюуны зөрчих өмчийн эрх
- 10.20. Ажлыг гүйцэтгэх явцад болон ажил гүйцэтгэсэнтэй холбоотойгоор гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсэн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Алданги
- 10.21. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Гүйцэтгэгчид төлнө.
- 10.22. Гүйцэтгэгч нь ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 10.23. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 10.24. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийн хамт өгнө.

Маргаан шийдвэрлэх

- 10.25. Гэрээнээс үүссэн аливаа маргааныг талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 10.26. Маргааныг зөвшилцөж, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 4.1.	Ажил эхлэх хугацаа: 2025 оны 5-р сарын 15-ны өдөр Ажил дуусах хугацаа: 2025 оны 9-р сарын 15-ний өдөр
ГЕН 4.2.	Ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө, ажлын график) ирүүлэх хугацаа: Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулснаас хойш 7 хоногийн дотор ирүүлнэ.
ГЕН 4.9.	Ажлын явцын тайлан гаргах хуваарь болон ирүүлэх хугацаа: Хуанлийн 14 хоног бүр тайлан ирүүлнэ.
ГЕН 5.2.	Үнийн тохируулга: “Хийхгүй”
ГЕН 5.4.	Урьдчилгаа төлбөр олгох эсэх: “Үгүй”
ГЕН 5.5.	Урьдчилгаа төлбөр олгох хугацаа:
ГЕН 5.6.	Төлбөр төлөх хугацаа: Нийт ажлын 30%-ийг гүйцэтгэсний дараа үнийн дүнгийн 25%, нийт ажлын 60% -ийг хийсний дараа 25%, нийт ажлын 80-ийг хийсний дараа 15%, ажлыг 100% дуусгасны дараа үлдэгдэл төлбөрийг олгоно.
ГЕН 6.1.	Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ:
ГЕН 6.7.	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: “Шаардана” Чанарын баталгаа шаардах бол: Ашиглалтад орсоноос хойш 1 жил Чанарын баталгааны хэмжээ: Гэрээний үнийн дүнгийн 5%.
ГЕН 6.13.	Баталгаат хугацаа: Зуухыг их засвараас ашиглалтад хүлээлгэн өгсөнөөс хойш 12 сар байна.
ГЕН 7.5.	Даатгал: Гүйцэтгэгч тал хариуцна.
ГЕН 10.21.	Захиалагчийн төлөх алдангийн хувь: 5% Алдангийн хувь: [хоног тутамд 0.05%
ГЕН 10.22.	Гүйцэтгэгчийн төлөх алдангийн хувь: 5% Алдангийн хувь: [хоног тутамд 0.05%

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.

Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

.....
хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “Захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд ажил гүйцэтгэх, дагалдах бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Ажил” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх Ажлын үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Гүйцэтгэгч **[Гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Гүйцэтгэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа;
 - 3.7. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.8. Ажил гүйцэтгэх хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Эцэг/эх-ийн нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Ажлын утас:

Гар утас:

Цахим шуудан:

4.2. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Эцэг/эх-ийн нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Ажлын утас:

Гар утас:

Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТАМГА

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2025 оны 01 сарын 22**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Ажил**
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Зуух №5-ын их засвар**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ДДЦСТ/20250101317**
Нийт төсөвт өртөг: **4,300,000,000 /Дөрвөн тэрбум гурван зуун сая төгрөг/**
Тендер шалгаруулалтын арга: **Нээлттэй**

1. **“Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц” ТӨХК** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг **“Зуух №5-ийн их засвар”** ын тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Үгүй”**
3. Тендерийг **2025 оны 02 сарын 20-ны 13 цаг 00 минутаас** өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2025 оны 02 сарын 20-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 өдрийн хугацаанд хүчинтэй байна.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Тийм” 21,500,000 төгрөг /хорин нэгэн сая таван зуун мянга/ -аас** багагүй үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

**Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, үйлдвэрийн дүүрэг,
“Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц” ТӨХК-ийн байр. 3-р давхар.**

Ерөнхий инженер Б.Батжаргал,

Утас/факс: 7037-3022.

Цахим шуудангийн хаяг: darhanpp@mongol.net